Paraclinic Trend

Medicină integrativă și cuantică



User Manual

Catalogue

1.Introducere 9

2.Customize 19

3. Diagnosticul şi terapia NLS 120

4.Raplaţi raportul 123

5.Backup 129

6.Notice 130

7.End 131

Important, paginile 45, 49, 83, 85, 87, 119, 120, 121,

Introduction

Acesta este un program de instruire pentru utilizarea cu sistemul de diagnostic neliniar Trend paraclinic. Tendinţa paraclinică se referă la o clasă complet nouă de dispozitive, numite "maşini brai".

Ce sunt ei? În prezent, ştiinţa şi societatea în general se confruntă cu supraîncărcarea informaţiilor. În fiecare zi, există descoperiri mari şi mici, în fiecare an există zeci de maşini şi dispozitive noi dezvoltate. Acest lucru este cu siguranţă bun. Cu toate acestea, o persoană începe să se înece în această mare de informaţii, pierzând imaginea de ansamblu.

Acum un secol, un medic pentru diagnosticarea corectă a necesitat experienţa a mii de ani de observaţie medicală. Astăzi acest lucru necesită cercetări şi analize numeroase şi costisitoare. Ce a ajutat medicul să stabilească diagnosticul corect? Răspunsul este în esenţă un sentiment inexplicabil numit intuiţie.

Cu toate acestea, ştiinţa modernă a ajuns foarte aproape de dezintegrarea fenomenului de intuiţie şi de fenomenul de clarvedere chiar mai misterios. Ideea este că el nu este un har miracol sau divin, ci vibraţii electromagnetice de frecvenţă foarte scăzută, care pot transmite informaţii în creierul uman, ocolind simţurile obişnuite. Dintre cele 10 milioane de unităţi de informaţii, numai unul este recunoscut, ceilalţi sunt fixaţi în subconscious. Informaţiile din sfera subconştientului sunt extrase fie spontan, fie la nivelul unor stări neobişnuite, alterate ale conştiinţei: hipnoza, visarea, meditaţia sau în timp ce primesc medicamente psihotrope.

Întreaga lume, inclusiv rasa umană, este profund interconectată printr-o varietate de semnale informaţionale. De aceea, tehnicile de obţinere a informaţiilor din sfera subconştientului sunt recunoscute, în mod modest, drept priorităţi în dezvoltarea ştiinţei şi a societăţii în secolul următor.

Introduction

Numeroase studii în domeniul energiei informatice au condus la crearea unor echipamente fundamentale noi capabile să distrugă bariera dintre conştient şi subconştient. Acest proces (cercetarea controlată) este capabil să ofere o cantitate enormă de informaţii noi despre lumea din jur .

O sferă specială de interes - medicină. Acestea sunt noi oportunităţi pentru diagnosticare, diferite de ultrasunetele convenţionale şi tomografia computerizată. Un instrument indispensabil pentru examinările profilactice în masă ale populaţiei.

Lucrarea teoretică şi experimentală, care a făcut posibilă dezvoltarea produselor Trendline Paraclinice - NLS, a fost iniţiată la sfârşitul secolului I de geniul electronicii Nikola Tesla. Acesta a fost apoi continuat de George Lakhovsky, un om de ştiinţă care a studiat efectele undelor radio asupra sănătăţii animalelor şi a stării plantelor; Cercetătorul american R. Rife, care a investigat efectele asupra corpului uman nu numai pe radio, ci şi pe frecvenţele electronice.

Introduction

În 1950, R. Voll din Rusia a descoperit şi dezvoltat un sistem de testare electrică a punctelor de acupunctură ale corpului uman. Metoda lui Voll a fost prima metodă hardware de cercetare a stării energetice a unui organism. Se face prin testarea ratelor de conductivitate electromagnetica la punctele de final ale meridianelor de acupunctura ale unei persoane care foloseste o sonda speciala. Rezultatele studiului (sub formă de indicatoare digitale sau grafice) pot da o idee despre prezenţa patologiei inflamatorii, distrofice sau atrofice în meridianul studiat şi organele corespunzătoare. O altă metodă bine cunoscută pentru diagnosticarea stării de energie a unei persoane - este aura-diagnosticarea lui Kirlian. Acesta este folosit pentru a determina starea câmpului electromagnetic al unui om în general. Starea organelor individuale este determinată de configuraţia biofieldului lor. Metoda de diagnosticare NLS permite evaluarea stării de bioenergie a fiecărui organ individual. Rezultatele pot fi obţinute sub formă de imagini vizuale cu topografia zonei afectate, precum şi cu caracteristici grafice care ne permit să analizăm deteriorarea ţesutului corporal, permiţând mai precis determinarea nu numai a tipului de leziune (inflamaţie sau distrugere), dar şi pentru a clarifica diagnosticul. Cercetarea este efectuată prin amplificarea prin rezonanţă a radiaţiei organului studiat şi apoi recuperarea dovezilor printr-o metodă fără contact prin utilizarea senzorilor de declanşare.

Introduction

Prima versiune a unui dispozitiv de analiză neliniară a avut doar o intrare manuală a informaţiilor, adică un medic a fost implicat activ în diagnosticarea unui pacient, prin utilizarea de vibraţii de frecvenţă joasă, apropiate de ritmul theta, devine mai sensibil la radiaţii în corpul pacientului. Rezultatele au fost înregistrate folosind abaterea unui cadru în formă de L deţinut de medic-operator pe scara specială a Flandrei (această scală este prezentată în modulul de diagnosticare al programului). Cu toate acestea, această metodă de cercetare este prea subiectivă şi nu este sigură pentru sănătatea operatorului de medic. Acest lucru a condus la dezvoltarea şi crearea aşa-numitului senzor de declanşare, oferind introducerea automată a informaţiilor despre starea de sănătate a pacientului în calculator. Care este efectul senzorilor de declanşare?

Introduction

Pentru prima dată un efect îndepărtat al interacţiunii cu obiecte de natură animată şi neînsufleţită, adică transferul impulsurilor de date de la un om la altul, a fost înregistrat în experimentele V.N. Kravkov în anii 20 ai secolului nostru. Sub îndrumarea prof. V. Togatova, au fost studiate reacţiile diferitelor structuri semiconductoare asupra impactului bio-operatorilor (psihic). Sa demonstrat experimental că creierul uman, fără ajutorul firelor, poate afecta dispozitivul sensibil senzor.

Dezvoltatorii de software, într-un mod de dialog între complexul de telemetrie şi operatorul de medic cu biofeedback de la distanţă, proiectaţi pentru percepţia activităţii creierului operatorului sau pacientului, dar în funcţie de obiectivele studiului şi configuraţiei complexului şi transformarea acestei informaţii în o secvenţă de impulsuri cu un senzor special de declanşare. Acest lucru se reflectă în faptul că creierul uman primeşte un semnal despre necesitatea de a verifica (testa) acest sau acel organ. Semnalul este alimentat pe ecranul monitorului, precum şi căştile de cap într-o serie de unde electromagnetice specifice corpului uman sănătoasă. Acest lucru este posibil deoarece fiecare organ şi fiecare celulă din corpul uman are propriul spectru de unde electromagnetice. Aşadar, am dori să întrebăm ce se întâmplă cu organul ţintă? Ca răspuns la întrebare, creierul subiectului dă un răspuns care este perceput de senzorii de declanşare.

Introduction

În model, dispozitivul "Paraclinic Trend" oferă un senzor de declanşare digital, simulat direct în microprocesorul unităţii principale, prin intermediul software-ului de calculator şi al senzorului de declanşare analog al unităţii principale de cercetare - tranzistorul joncţiunii pn, ceea ce sporeşte fiabilitatea cercetării .

Scopul acestui program de instruire nu este o justificare fizică detaliată a principiilor dispozitivului "Trend Paraclinic", deoarece dispozitivele diferite sunt proiectate diferit. În prezent, există mai mulţi producători ai acestui echipament, "spinoffs" din grupul de cercetare iniţial. În special, în versiunea originală a ruşilor, căştile au fost utilizate ca magneto-inductoare cu o frecvenţă de oscilaţie, care este aproape de tiritul cerebral, în timp ce în versiunile ulterioare ale dispozitivului - ca un conductor al undelor electromagnetice care sunt aproape la ritmul alfa al creierului. Un efect bun este obţinut prin utilizarea undelor electromagnetice ca mecanism de declanşare a studiului unui corp sănătos. De asemenea, în multe alte versiuni ale dispozitivului, emiţătoarele laser sunt folosite pentru a afecta creierul pacientului. Utilizarea laserului duce la o creştere a răspunsului rezonant. Cu toate acestea, există un risc de efecte adverse ale unei astfel de expuneri, astfel încât emiţătorul laser nu este utilizat în toate modelele de echipament Paraclinic Trend.

Executaţi sistemul "Paraclinic Trend". Faceţi dublu clic pe pictograma "Paraclinic Trend" de pe desktop (Fig.1),

Accesaţi meniul principal.



Fig.1.

Click the "**CUSTOMIZE**" button (Fig.2).



Fig.2.

Settings menu(Fig.3).

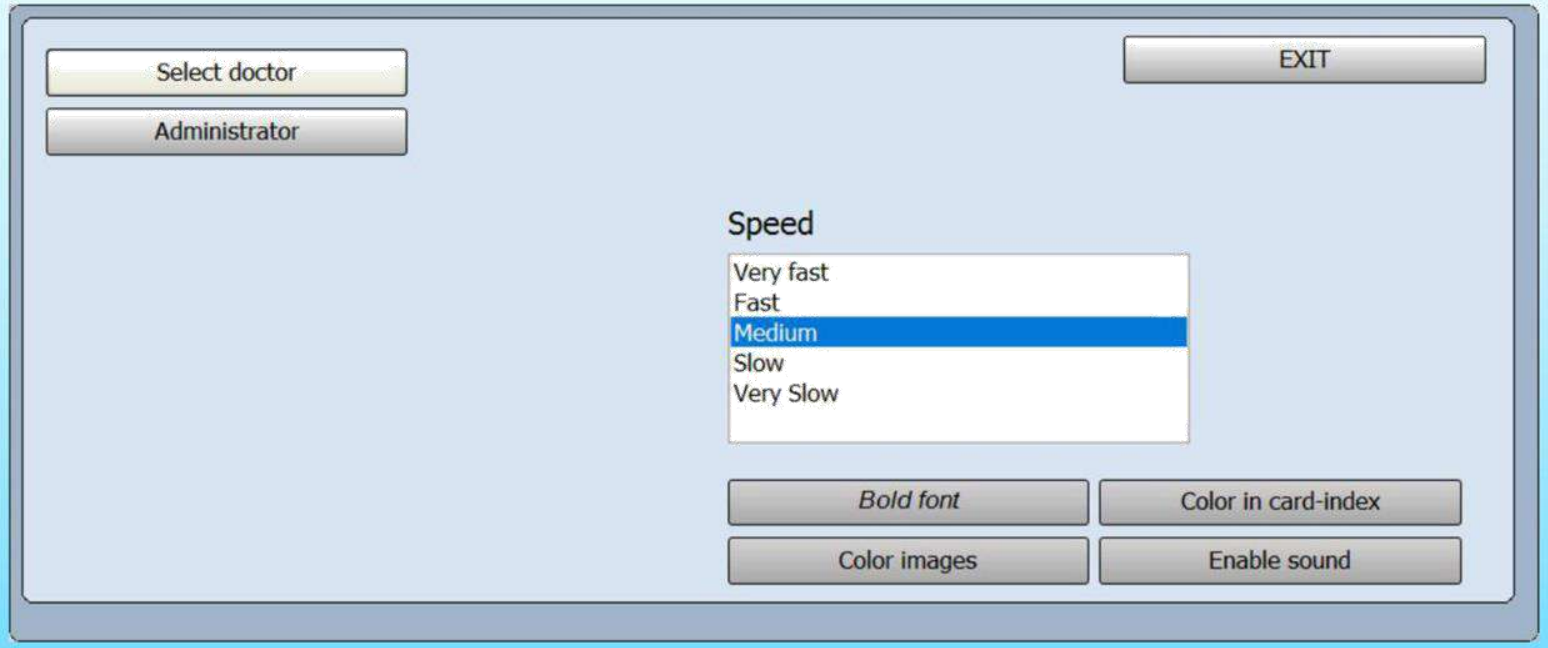


Fig.3.

Selectaţi medicul: permiteţi alegerea unui medic din lista medicilor care lucrează cu dispozitivul.

Fiecare medic poate vedea numai pacienţii săi şi nu poate vedea pacienţii altor medici.

Administrator: deschideţi panoul de administrator.

Limba: modificaţi limba programului. Versiunea de bază a programului este livrată în limba engleză.
Ieşire: permiteţi revenirea la meniul principal.
Viteză: modificaţi la alt model.

Bold font: arată tot textul cu caractere aldine.
Imagini color: pot vedea imagini colorate ale organelor în schema de cercetare. Dacă acest buton este oprit, imaginile sunt în alb-negru.

Culoare în index-carte: permite să evidenţieze în mod automat în diferite culori ale organelor cu diferite stări funcţionale într-un fişier de card după ce aţi cercetat.

Verdele marchează organele fără modificările funcţionale exprimate.

Roşul este pentru organe cu modificări funcţionale nesemnificative.
Brown este pentru organe cu modificări funcţionale considerabile.
Activaţi sunetul: porniţi semnale sonore atunci când dispozitivul funcţionează.

Butonul "Administrator" permite proprietarului să intre într-un model de administrator (Fig.4).

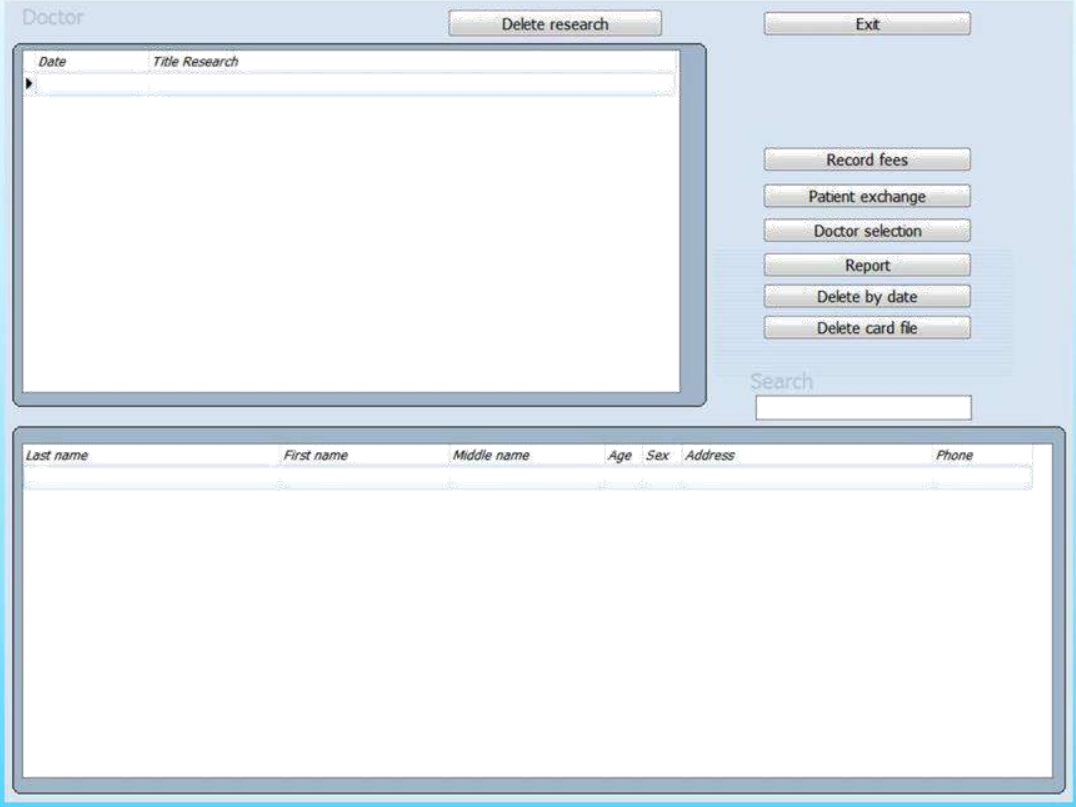


Fig.4.

Ştergeţi cercetarea: permite ştergerea unor cercetări separate cu butonul din partea de sus a ferestrei.

Schimbul de pacienţi: permite transferarea unui pacient la orice alt medic din această listă. De la acest moment numai medicul nou va putea să vadă informaţii despre pacient.

Selectarea doctorului: permite adăugarea unui nou medic sau ştergerea unui medic din listă.

Atenţie! Dacă ştergeţi un medic din lista de medici, toate datele pacienţilor trataţi de acest medic sunt şterse, de asemenea. Prin urmare, înainte de eliminare, treci toţi pacienţii acelui doctor şters la celălalt. Butonul dat permite, de asemenea, alegerea medicului din listă pentru munca curentă.

Raport: arată multe cercetări efectuate de fiecare medic sau de toţi medici împreună.

Ştergeţi după dată - permiteţi ştergerea tuturor cercetărilor unei date specificate.

De exemplu, un an până în prezent, toate cercetările anterioare făcute înainte de această dată vor fi şterse.

Ştergeţi fişierul de cartelă - permiteţi ştergerea unui pacient dintr-un fişier de card.

Schimbul de pacienţi

Fiecare medic din program poate vedea numai pacienţii săi şi nu poate vedea pacienţii altor medici. Dacă este necesar ca administratorul să ştergă unul sau mai mulţi medici din listă, pacienţii şi toate datele vor fi şterse împreună cu ştergerea acestor medici. Dacă este necesar să salvaţi datele acestor pacienţi, vă rugăm să transferaţi datele acestora altor medici pe care nu le ştergeţi înainte de îndepărtarea medicilor de la bază (Fig.5)

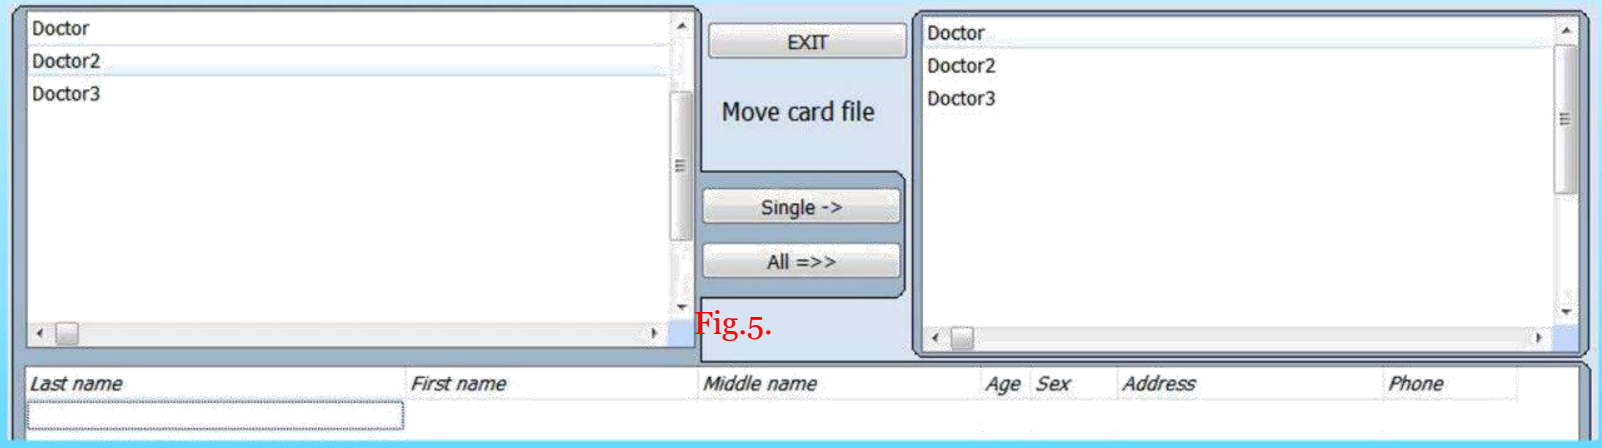


Fig.5.

Alegeţi medicul din colţul din stânga sus al ecranului, al cărui pacient ar trebui transferat la alt doctor. În colţul din dreapta sus al ecranului alegeţi medicul care ar trebui să primească pacientul.

Apoi alegeţi pacientul ale cărui date doriţi să le transferaţi şi faceţi clic pe **Single** -> sau faceţi clic pe

Toate = >>.

Puteţi, de asemenea, să alegeţi un alt pacient şi să îl transferaţi mai departe (Fig.6). Fii atent când datele sunt transferate, nu sunt copiate!

După aceasta, puteţi reveni la panoul administratorului utilizând butonul **"Ieşire".**

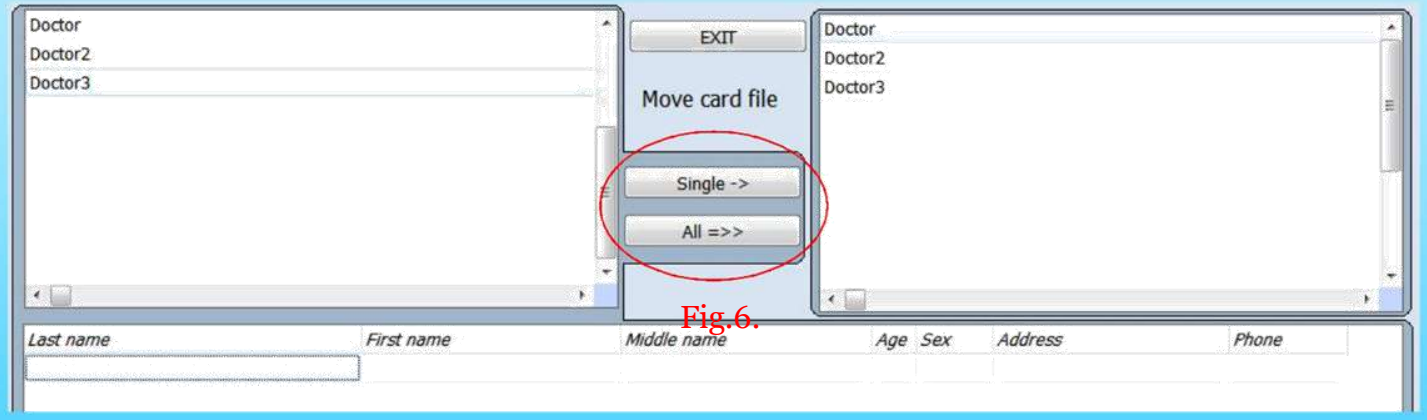


Fig.6.

Faceţi clic pe "LOGIN", va afişa utilizatorul indexul cardului (Fig.7)

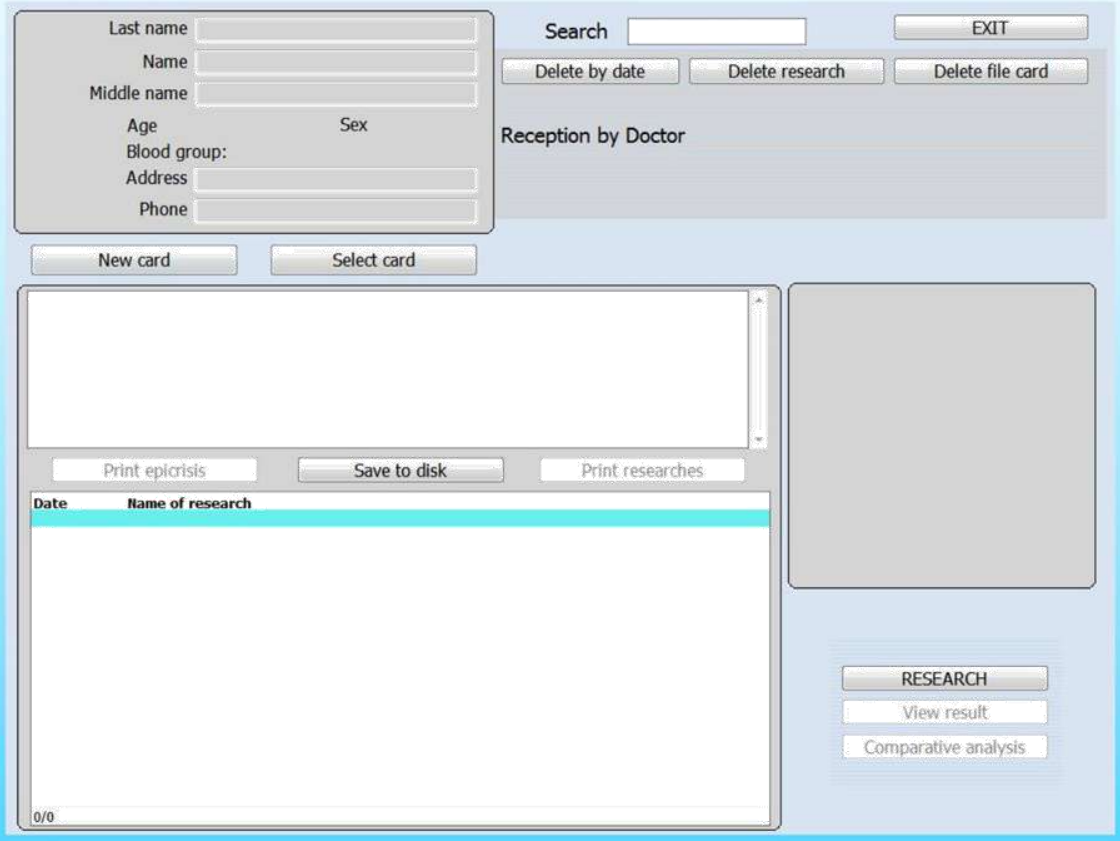


Fig.7.

NLS diagnostic şi terapie

Cartelă nouă: permite introducerea unui nou pacient.

Selectare cartelă: permite alegerea unei cărţi a unui client din listă. Dacă faceţi clic pe acest buton, veţi vedea lista de clienţi trataţi de medicul respectiv. Despre fiecare client vor fi accesate următoarele informaţii: numele, prenumele, numele, vârsta, sexul, adresa, numărul de telefon.

Print epicrisis: permite imprimarea tuturor datelor alese de către medic (rezultatele cercetărilor, comentariile medicului).

Salvare pe disc: permite salvarea datelor clientului pe un CD sau pe un hard disk şi pentru a le transfera, dacă este necesar, pe celălalt computer.

Print research: permite imprimarea ultimelor cercetări ale unui pacient. Programul permite imprimarea a 4 fotografii cu dimensiunea de 100 * 100 mm în hârtie A4.

Ştergeţi după dată - toate cercetările efectuate înainte de această dată vor fi şterse.

Ştergeţi cercetarea - ştergeţi cercetarea selectată.

Ştergeţi cardul de fişiere - ştergeţi cardul pacientului în prezent.

Text căutare - căutaţi pacientul toate înregistrările de cercetare. De exemplu, introduceţi numele pacientului: Ken, în partea de jos a ecranului va apărea "Ken" toate înregistrările de cercetare.

Faceţi clic pe "**Cardul nou**" şi completaţi toate marcările, se va întoarce la pagina următoare (Fig.8)


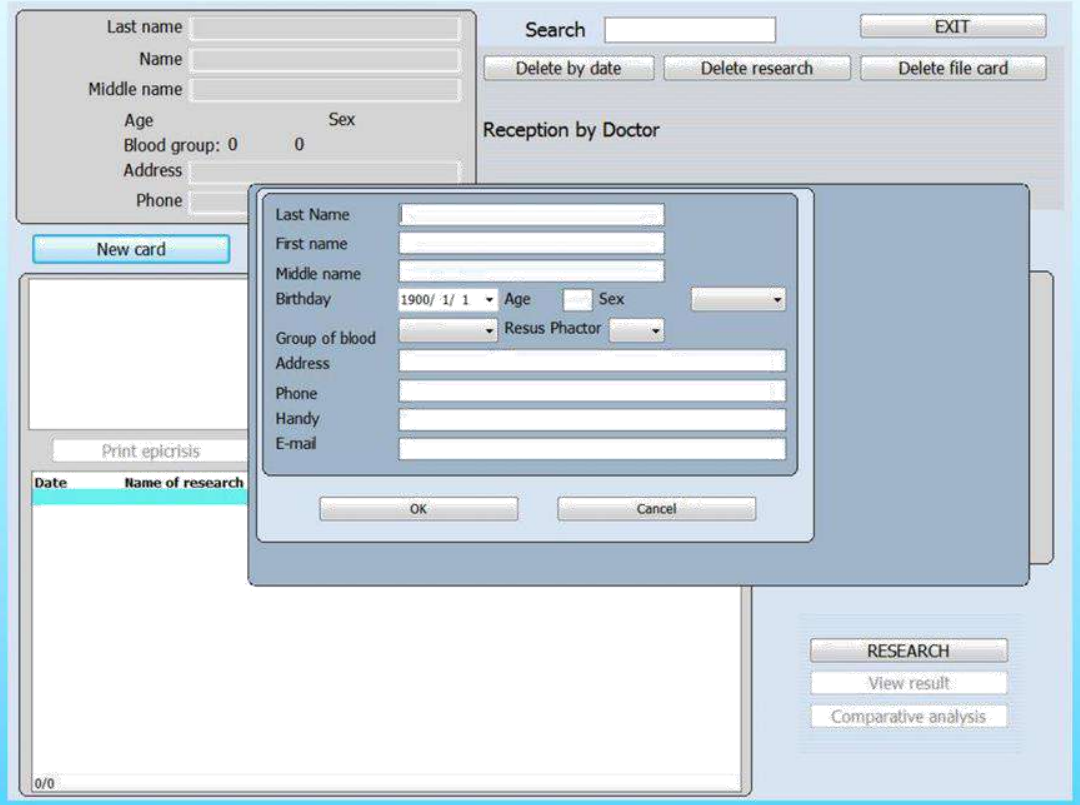


Fig.8.

Aceasta este o locaţie pentru a evidenţia istoricul medical al medicilor şi o locaţie care permite pacientului să ofere o mai mare interacţiune cu terapeutul, permiţându-i astfel să exprime zone de îngrijorare pe care le doresc tehnicianului să le cunoască. (Fig.9).

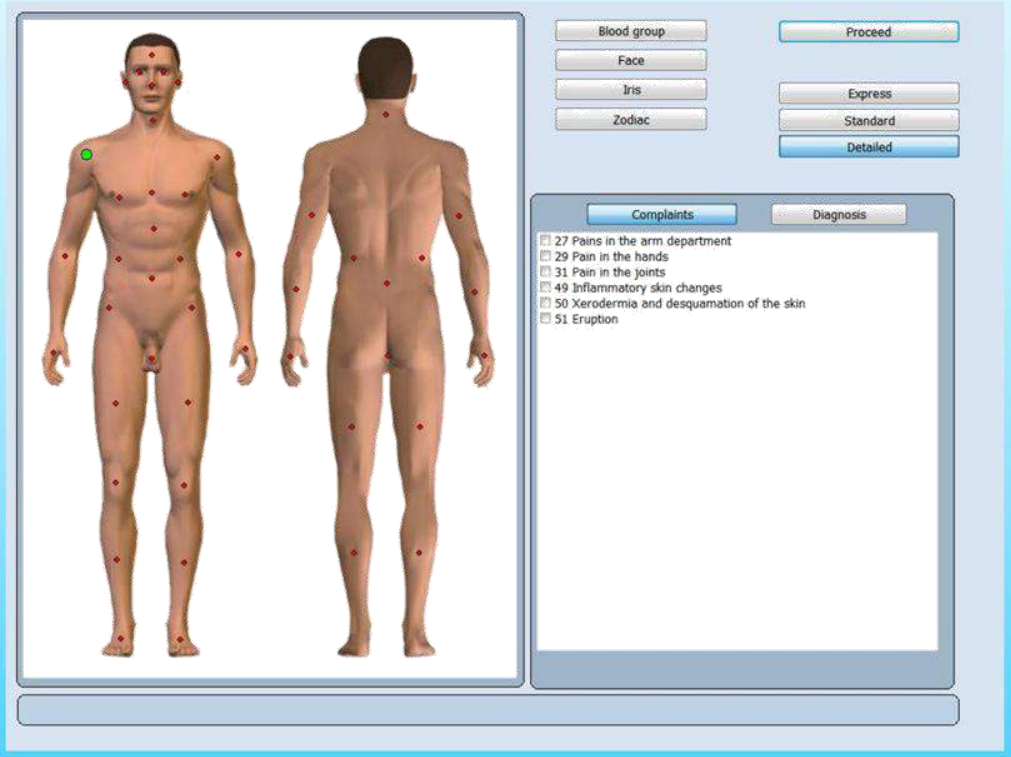

Veţi observa că umărul drept are punctul verde de pe el pentru a începe. După ce faceţi clic pe zona pe care doriţi să faceţi clic pe cât mai multe din lista de dreapta pe care doriţi să fie pertinente, veţi vedea puncte se schimbă de la verde la roşu în timp ce le alegeţi. După aceasta puteţi face clic pe o altă zonă a corpului.

Fig.9.

Acest mod este accesibil o singură dată după înregistrarea unui nou pacient. Anamneza interactivă este destinată participării active a unui client în cursul colectării de date de către un medic pentru a primi informaţii extinse privind plângerile şi diagnozele pacientului în timpul dialogului. Permite intrarea în contact mai prietenos pentru o perioadă de examinare, deoarece este foarte important pentru orice medic.

Utilizând puncte dinamice, medicul poate introduce datele despre diagnosticele şi bolile cunoscute pacienţilor. Acesta va ajuta ulterior să facă o analiză integrată şi fiabilă a rezultatelor examinării.

Schema de investigare

Acest meniu permite unui medic să pregătească dispozitivul pentru efectuarea anchetei (cercetare) prin alegerea tipului, a vitezei, a organelor necesare şi a altor parametri importanţi

Plângere: Oferă posibilitatea alegerii în funcţie de problema pacienţilor. (Fig.10)

Diagnostic: Oferă lista de plângeri predeterminate pentru diagnosticul medical. (Fig.11)

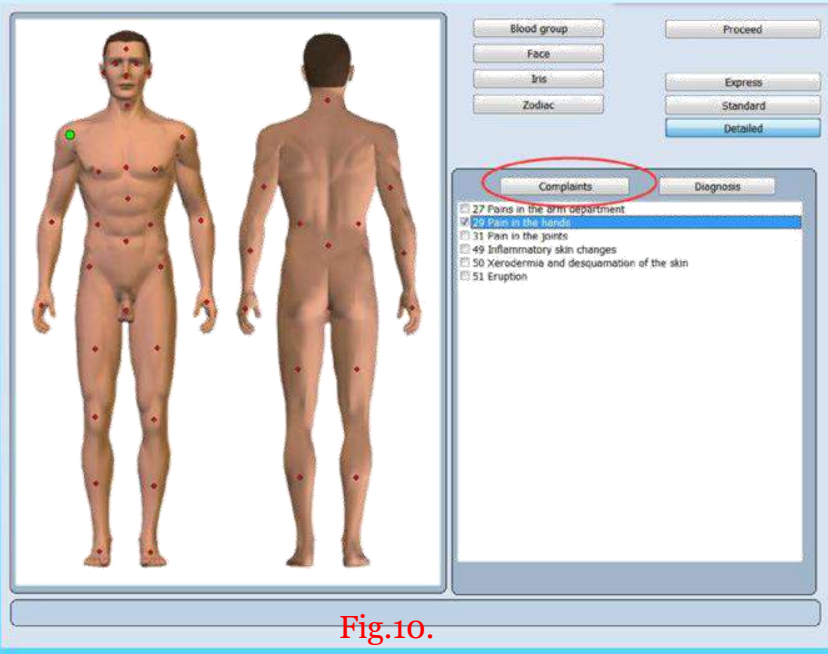


Fig.10.

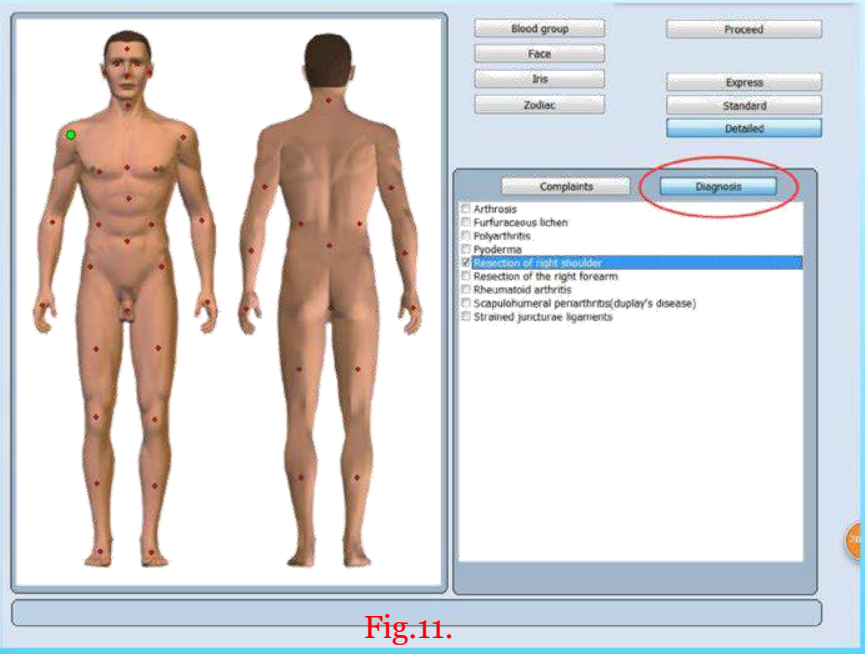


Fig.11.

Express: permite efectuarea analizei generale fără investigaţii detaliate.

Normal: permite efectuarea analizei generale fără investigaţii detaliate, dar cu o examinare mai detaliată a structurilor biologice cu modificările funcţionale exprimate.

Detaliu: permite să estimaţi în detaliu fiecare structură biologică din listă, iar investigaţia durează destul de mult timp.


Continuaţi: puteţi trece la pasul următor.

Grupul de sânge, Faţa, Iris, Zodiac, vă arată unele referinţe. (Fig.12)

Blood Group

Face

Fig.12

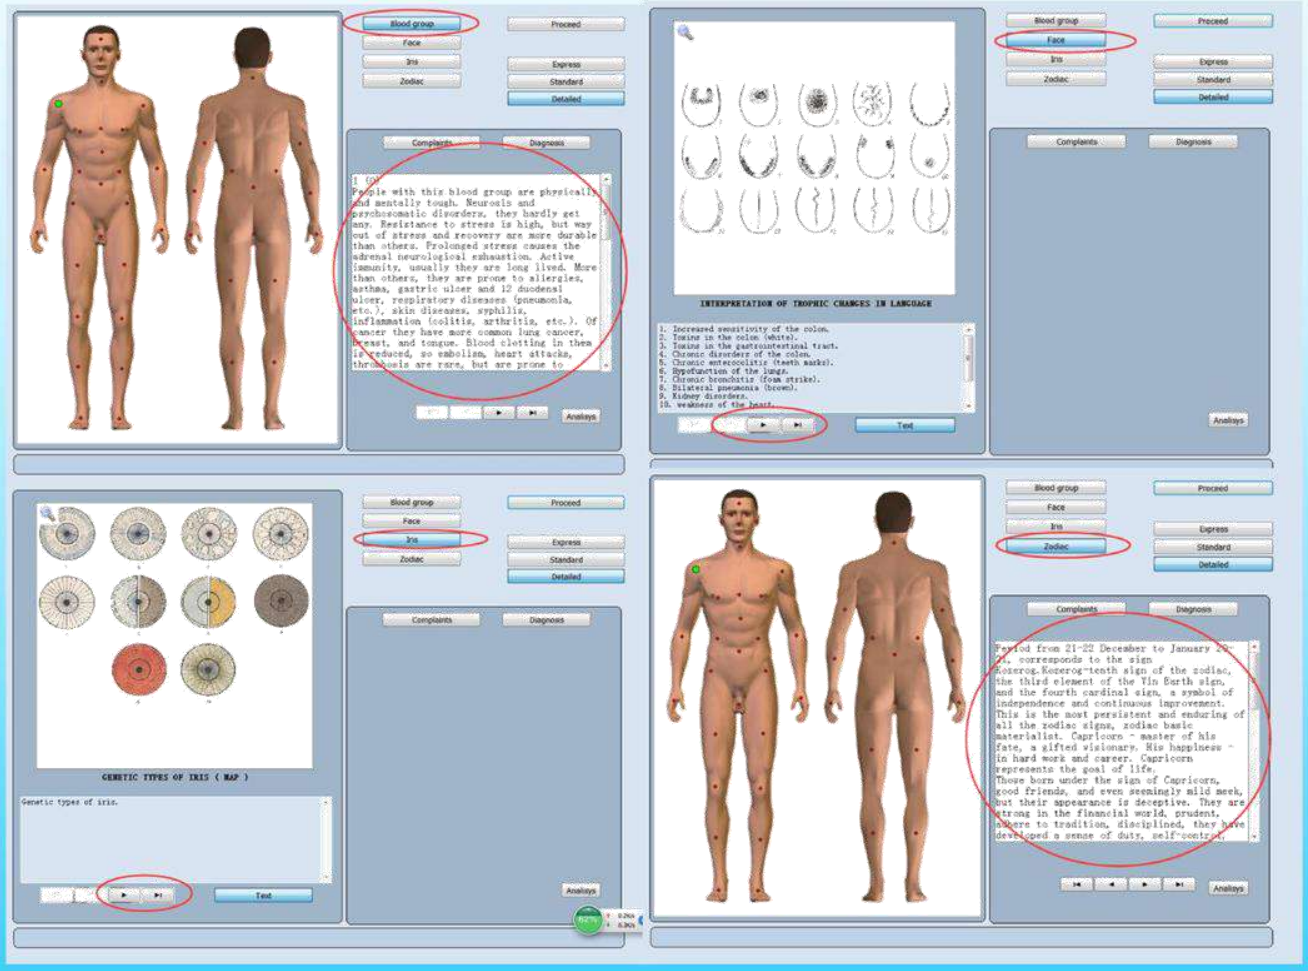

Iris

Zodiac

Faceţi clic pe "**Continuaţi**", vă va arăta această pagină. Schema de investigaţie. (Fig.13)

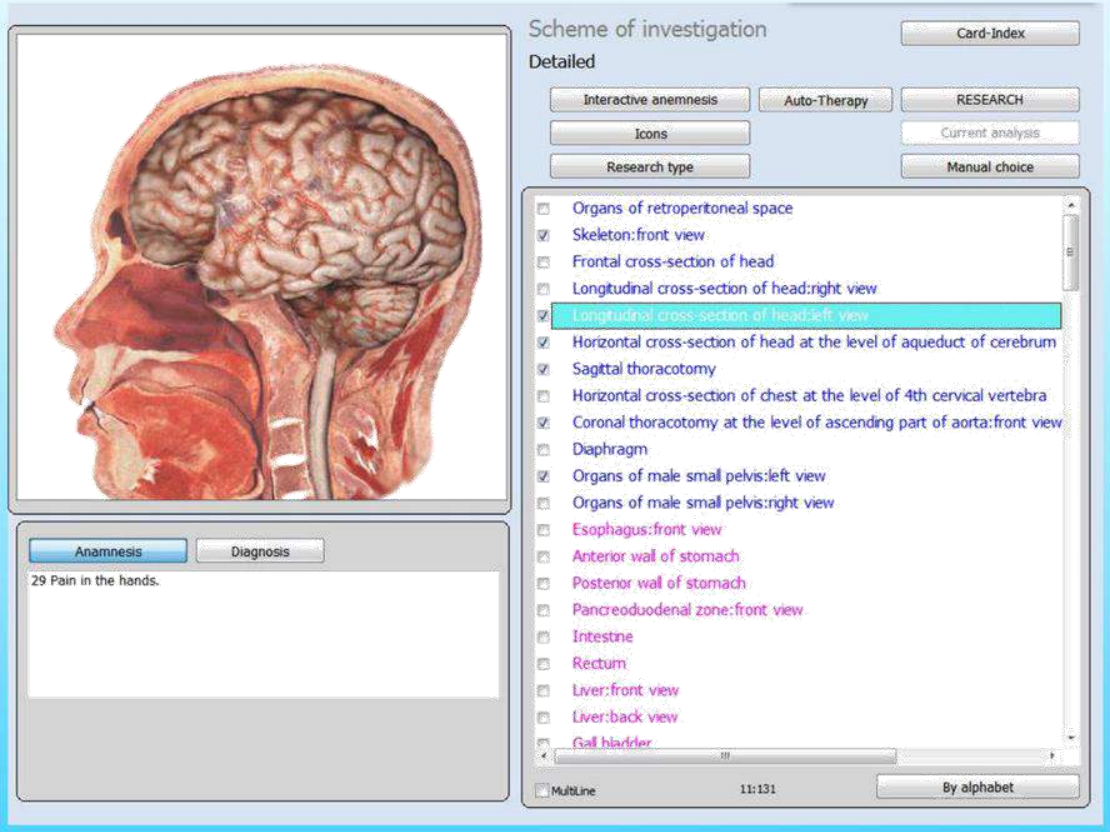


Fig.13

Indicele cardului: permite ieşirea din schema de investigaţie şi returnarea înapoi la fişierul de card.

Anamneza: vă arată plângerile pacienţilor.


Diagnostic: vă arată diagnosticele medicilor.

Anamneza interactivă: se poate întoarce la pagina principală de anamneză interactivă (Fig.13)

Auto-terapia: necesitatea de a alege are organul de investigare sau ţesutul sau celula. Sub fereastră puteţi vedea o fereastră cu o imagine a organului selectat din listele de organe, ţesuturi, celule (Fig.13).

Icoane: arătaţi o examinare mai detaliată a organului (Fig.14). Veţi vedea un set de icoane pe imaginea organului, arătând alte sisteme de organe şi pe cele legate de acesta.

Fig.14.

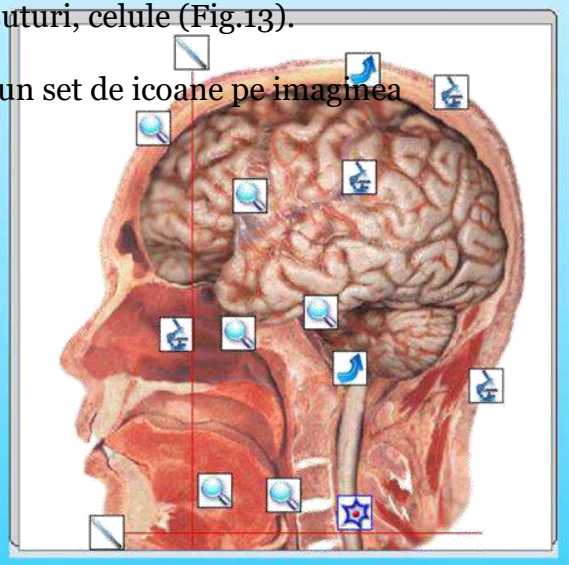

Icoanele sunt împărţite în mai multe tipuri

Icoanele cu imagini ale celulelor permit examinarea celulelor acestui organ. 

Icoanele cu microscopul sau cu imaginea luptei reprezintă ţesuturi, grupuri de celule, profile şi părţi ale organelor sau sistemului alese. 

Icoanele cu imaginea unei săgeţi desemnează sistemele legate de organe şi alte organe date. 

Icoanele cu imaginea luptei permit efectuarea unei cercetări mai detaliate a acestei zone. 

Scalpelul virtual permite investigarea organului sau a sistemului dat într-un profil diferit.. 

Tipul de cercetare


Express: permite efectuarea analizei generale fără investigaţii detaliate.

Normal: permite efectuarea analizei generale fără investigaţii detaliate, dar cu o examinare mai detaliată a structurilor biologice cu modificările funcţionale exprimate. Detaliat: permite estimarea detaliată a fiecărei structuri biologice din listă, iar investigaţia durează destul de mult.

Ştiinţă: permite afişarea tuturor listelor de organe.

Cercetare: permite începerea anchetei cu parametrii de setare în cadrul unei scheme de investigaţie din lista de organe.

Analiza curentă: deschide meniul analizei curente descrise mai josFig.15.

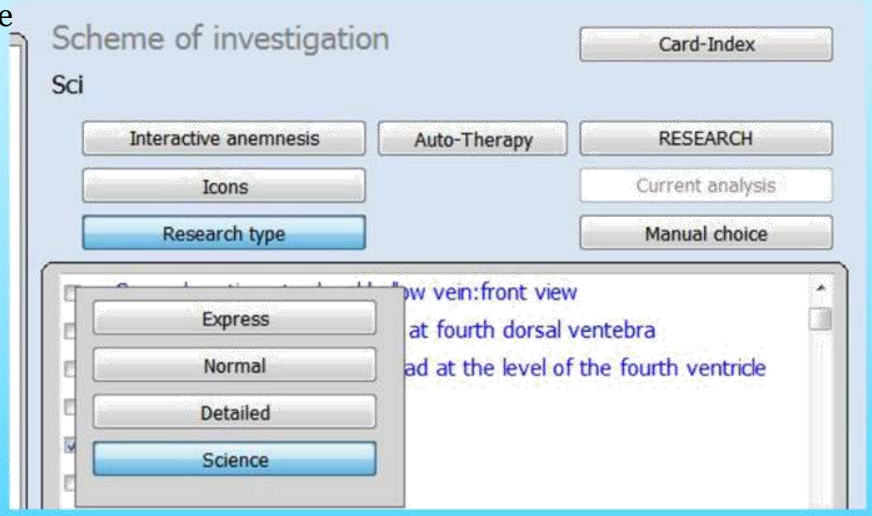

Faceţi clic pe "**Alegere manuală",** vă va arăta câteva opţiuni (Fig.16).

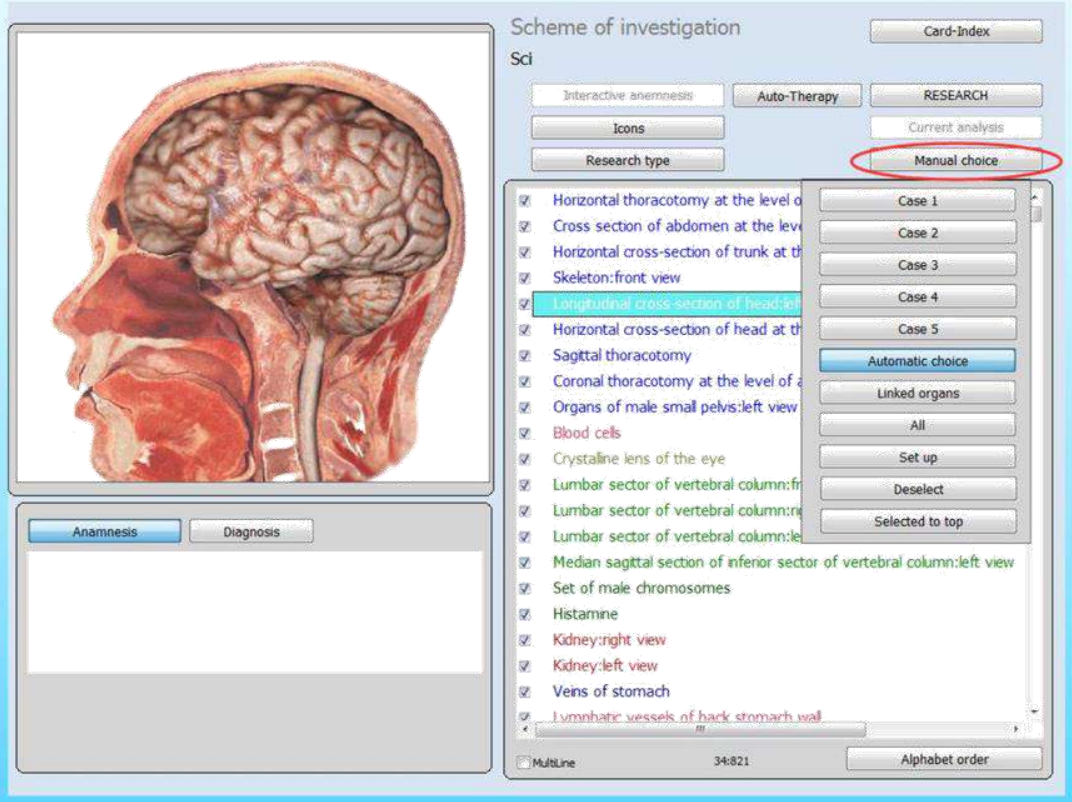


Fig.16.

Alegerea manuală: puteţi să faceţi clic pe un mic pătrat din stânga organului din listă şi să fie adăugat automat în schema de investigaţie. Pentru a elimina orice organ din lista de anchete, faceţi clic pe acesta din nou. (Fig.18).

Alegerea automată: calculatorul vă va oferi un număr de sisteme şi organe de bază ale unui organism din lista tuturor anchetelor. Vă recomandăm să utilizaţi acest mod pentru examinarea primară a fiecărui pacient nou.

Cazul 1, Cazul 2, Cazul 3, Cazul 4 Cazul 5: Este schema de investigaţii personalizate.

Organe legate: alegeţi unele organe legate de cercetare în mod automat.

Toate: se aleg toate organele din lista de investigaţii.

Configuraţi: este obişnuit schema de investigare a cazului1, a cazului 2, a cazului 3, a cazului 4 şi a cazului5. Poate crea o nouă alegere pentru boală în avans.
Deselectaţi: şterge toate organele alese din lista de investigaţii. Selectat în partea de sus: face ca toate organele să fie alese în partea de sus.

Ordinea sistemelor şi alfabetic Ordinea alfabetului face ca organele să poată fi sortate prin sisteme.

Multiline: afişaţi imagini ale organelor. (Fig.17).

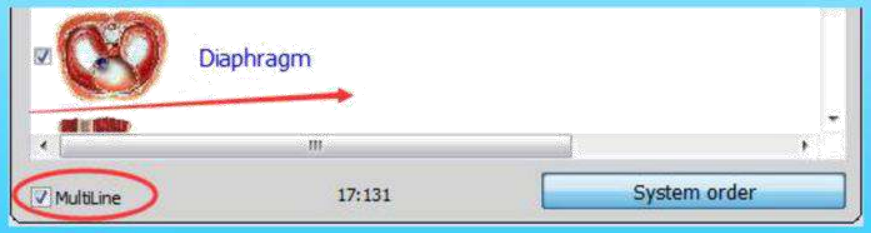


Fig.17.


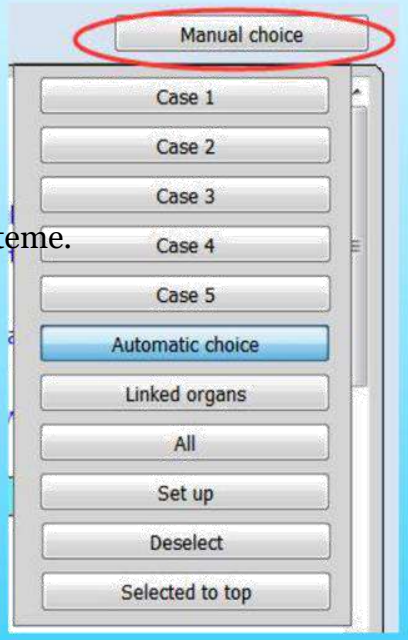


Fig.18.

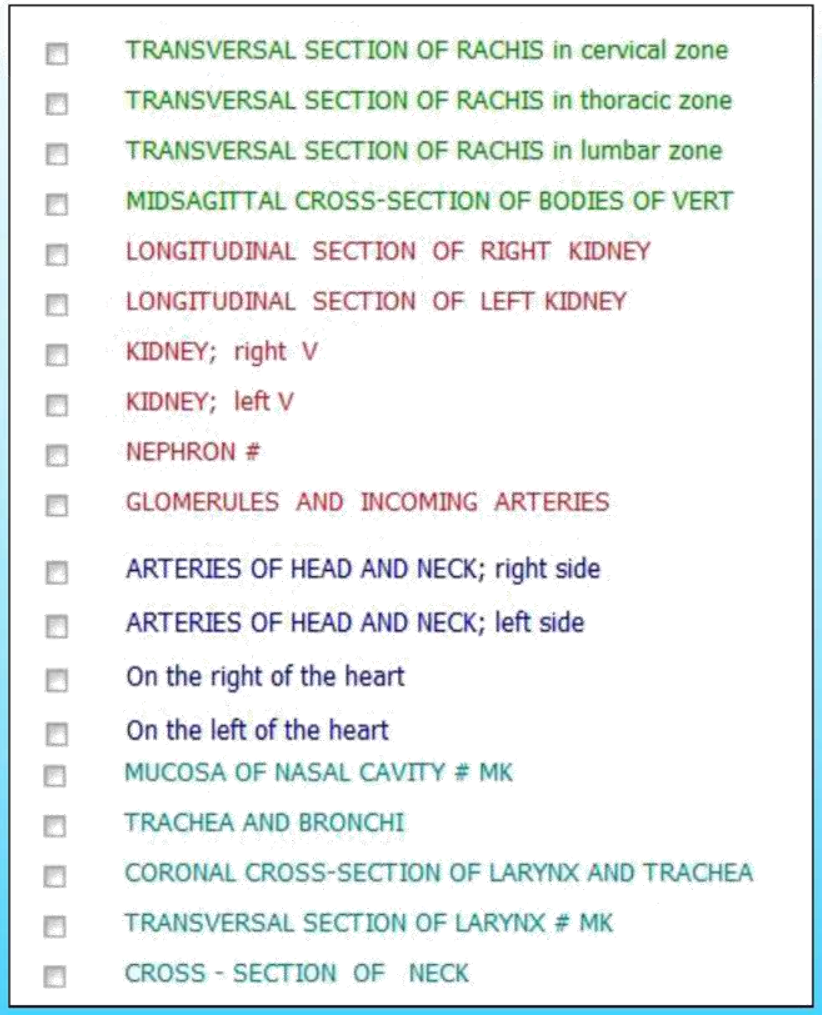

În schema de investigare, toate organele, celulele şi ţesuturile sunt sortate conform sistemelor (Fig.19), de exemplu: culorile albastre marchează sistemele organelor şi secţiunilor interioare ale corpului uman, verde este pentru sistemul osos etc. lista de organe sortate pe sisteme, puteţi vedea numele de celule care sunt marcate cu o culoare diferită, dar aparţin sistemelor date.

Anamneza interactivă permite intrarea în meniul anamnezei interactive înainte de prima examinare a unui pacient pentru a specifica plângerile şi bolile.

Fig.19.

Faceţi clic pe "**Cercetare",** va funcţiona automat. Fig.20.)


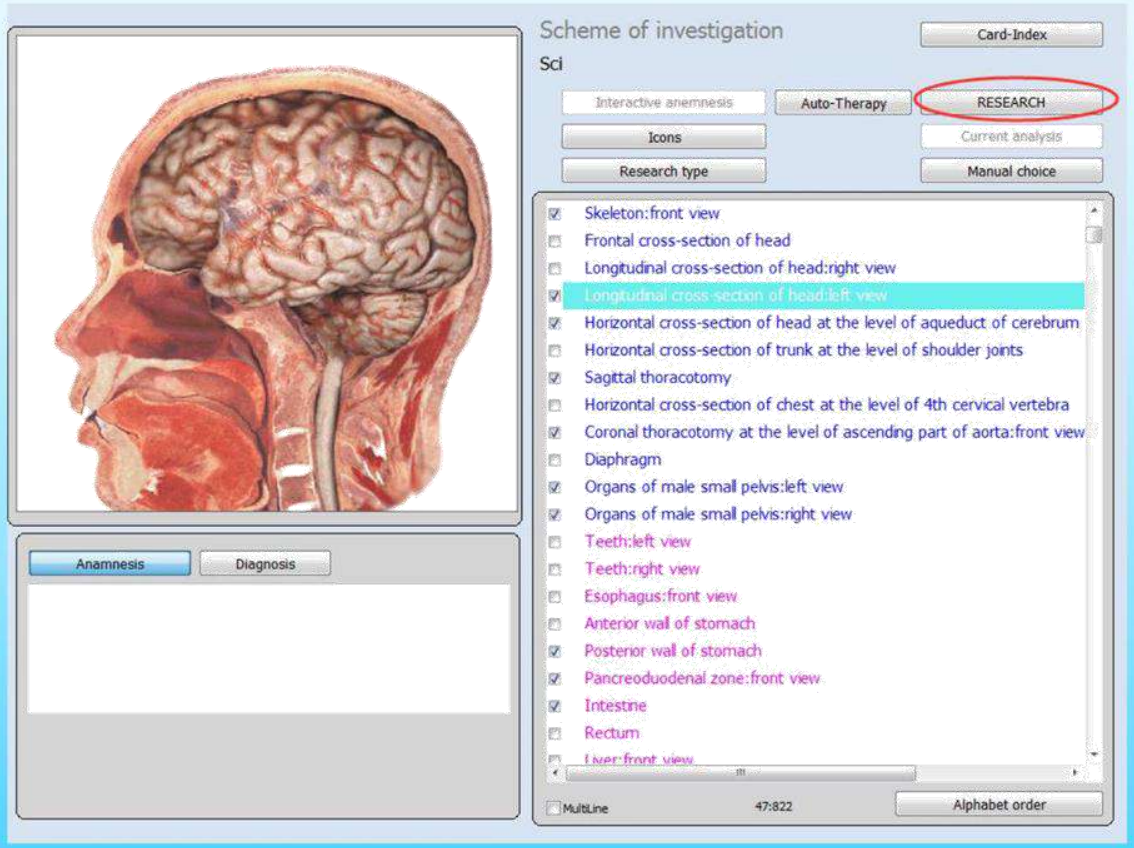


Fig.20.

Procedura de cercetare

Graficul de distribuţie al amplitudinea măsurată semnal în frecvenţe standard

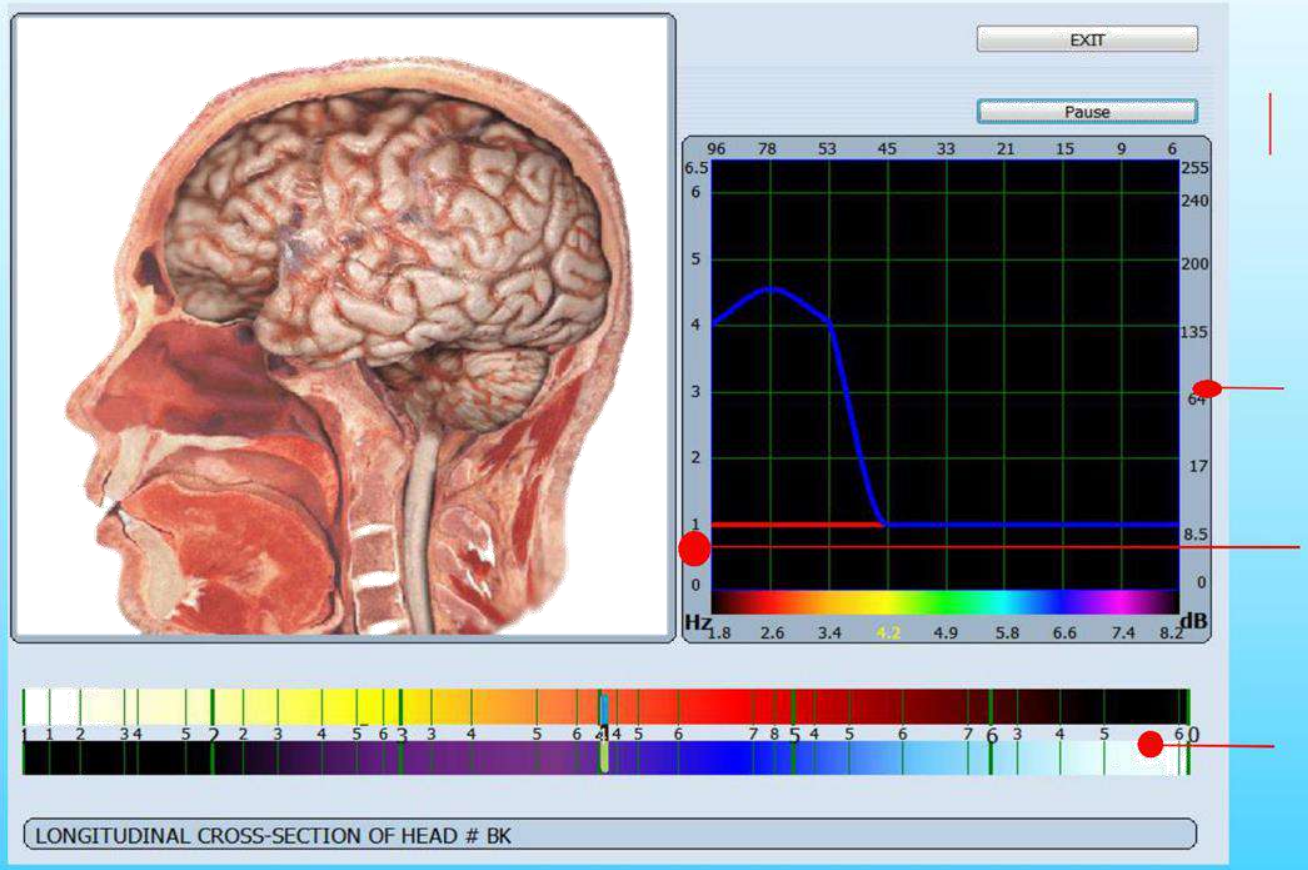

Scala raportului de impuls al semnalului măsurat în percentaj
1.8-8.2Hz

Scala relativă a nivelului de zgomot în sistem în decibeli.

Scala reprezentativă a raportului efectiv semnal / zgomot.

Există o reprezentare a slogarului lui Fleindler, care conţine o parte inferioară a ecranului.

Fig.21..

Pauză / Reluare: permite efectuarea unei pauze în cadrul unei cercetări, dacă este necesar. De asemenea, puteţi scoate căştile în timpul cercetării şi va fi oprită automat până când le veţi pune din nou în funcţiune.

Ieşire: permite revenirea la un fişier de card.

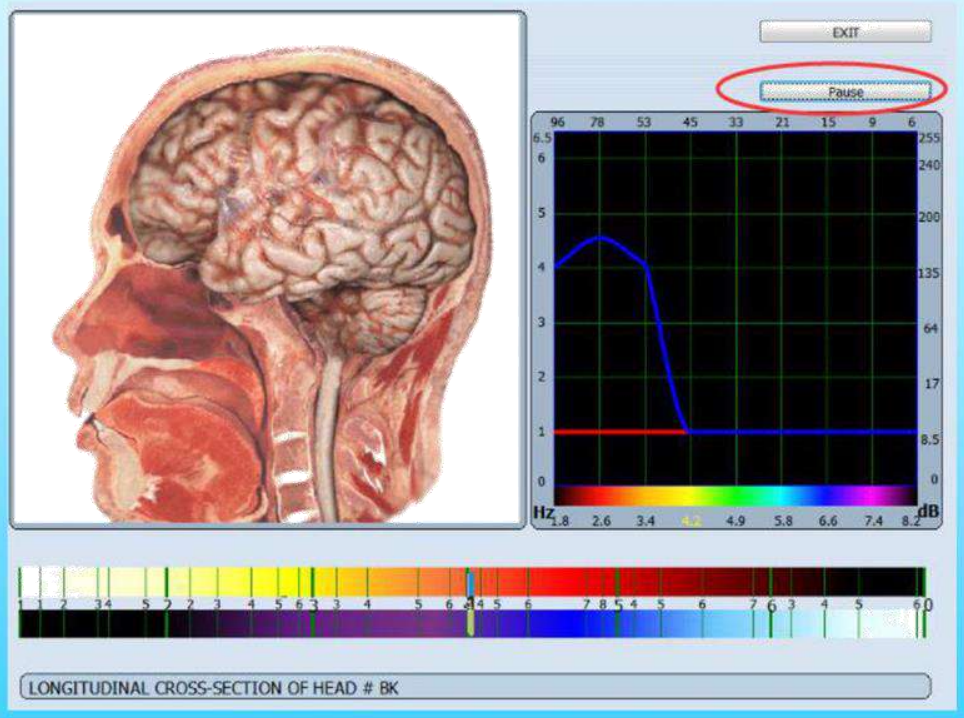


Fig.22.

Puncte de control, niveluri şi curbe

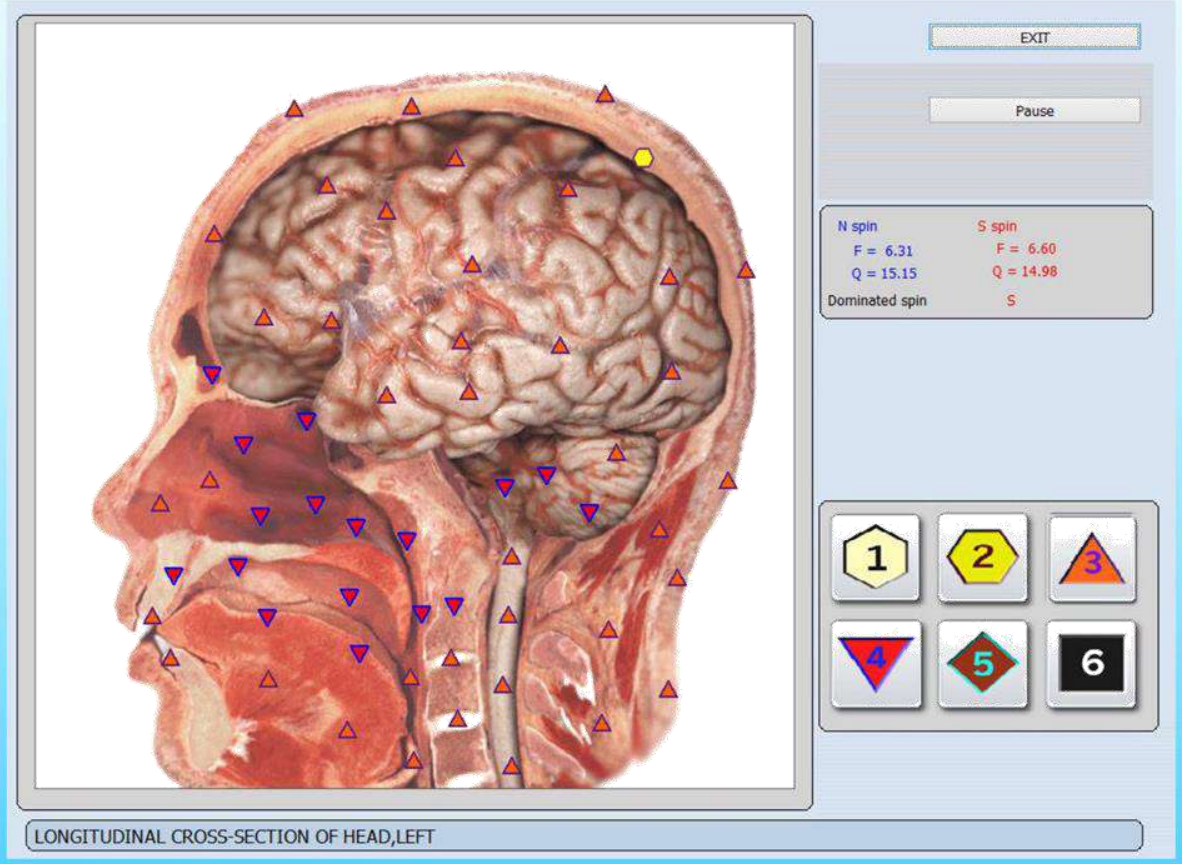


Fig.23.

Modul "**Cercetare**" permite compararea semnalelor primite de la telefoanele mobile cu etaloanele. Rezultatele sunt prezentate pe scara Flendler.

6 pictograme diferite care desemnează următoarele niveluri (Fig.23):



limita inferioară a normalului



standard



limita superioară a limitei normale (modificări funcţionale)



modificări uşoare (stadiul preclinic al bolii)



modificarea gradului mediu (stadiul clinic al bolii)



pronunţate schimbări

Este foarte important! Deoarece metoda analizei neliniare se referă la tehnicile energetice, evaluarea vizuală a deteriorării corpului aparţine stării energiei sale!

În cele mai multe cazuri, acestea corespund afectării energiei somatice, însă există cazuri în care eşecurile de alimentare precedă dezvoltarea tulburărilor somatice. În aceste cazuri, organul de stat poate fi observat în pătrate negre. În analiza unor astfel de situaţii, cel mai mic QRS este cel mai adesea o organopreparare (adică un corp sănătos).

Modelul prezent a fost conceput cu posibilitatea analizei simultane a mai multor canale de date. Permite efectuarea analizei semnalelor în punctele de control cu viteză foarte mare.

Este important să ne amintim că scara dată de niveluri este aproximativă şi serveşte în principal pentru evaluarea capacităţii adaptive a organismului (consolidare, slăbire). Chiar şi divergenţa puternic pronunţată nu poate fi interpretată în mod neechivoc ca fiind o boală fără estimări preliminare şi comparaţii.

În timpul examinării puteţi evalua condiţiile şi rezervele unui organism al clientului în momentul respectiv.

De exemplu, dacă pacientul dvs. nu are boli grave, dar are o depresie gravă în prezent, mesele neregulate, somnul, lucrează foarte mult cu computerul, puteţi vedea o mulţime de 4,5,6 nivele în punctele de control în timpul examinare. Astfel, nu puteți ajunge la o concluzie privind prezența unor boli.

Un alt caz: pacientul dvs. are o serie de afecţiuni cronice din perioada de agravare, deci văd practic nivelurile 1, 2, 3. Aceasta poate însemna că pacientul are tratamentul potrivit, medicamentele şi organismul său are rezerve bune.

Un caz diferit: apendicita clientului sau orice alt organ este tăiat. La examinarea acestui organ, calculatorul emite în principal nivelurile 1,2 sau 5, 6 şi înseamnă că dispozitivul nu ştie cum să efectueze studiul în acest caz, deoarece organul nu este deja prezent și creierul continuă să trimită semnale acest organ (efect fantomatic).

Fişier de card al clientului după cercetare

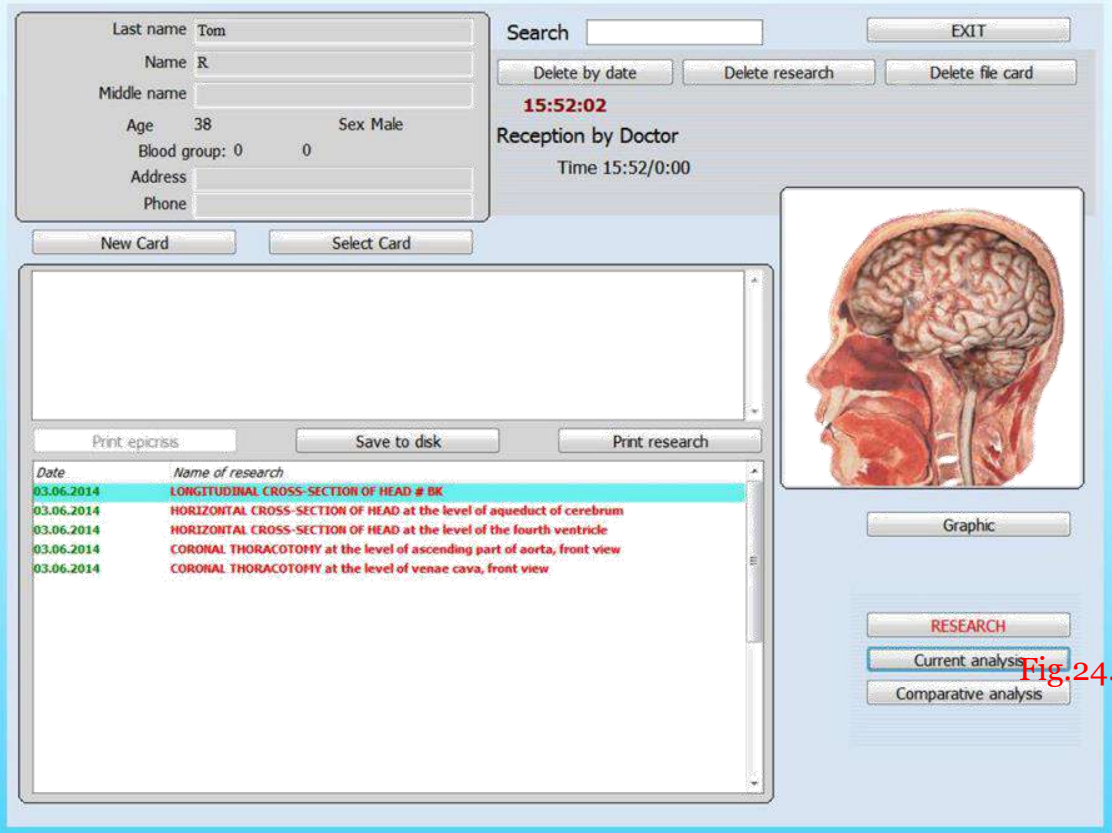


Fig.24.

În cazul în care cercetarea este finalizată, puteţi reveni la fişierul cardului pacientului (Figura 30) şi treceţi prin lista organelor examinate în partea de jos a ecranului. Puteţi alege orice organ din listă pentru analiza comparativă şi cercetările ulterioare.

Puteţi sorta cercetările după dată sau în ordine alfabetică când faceţi clic de două ori pe mouse-ul de la poziţia datei sau din numele de cercetare.

Analiza curentă / vizualizarea rezultatelor


Dacă cercetarea este terminată, puteţi deschide următorul meniu (Fig.31) dacă faceţi clic pe butonul Vizualizare rezultate / Analiză curentă.

Fig.25.



Pictogramă de investigare

În lista de investigații, se prezintă înregistrările organelor de cercetare, pictograma anchetei reprezintă următoarea semnificație (Fig.26):

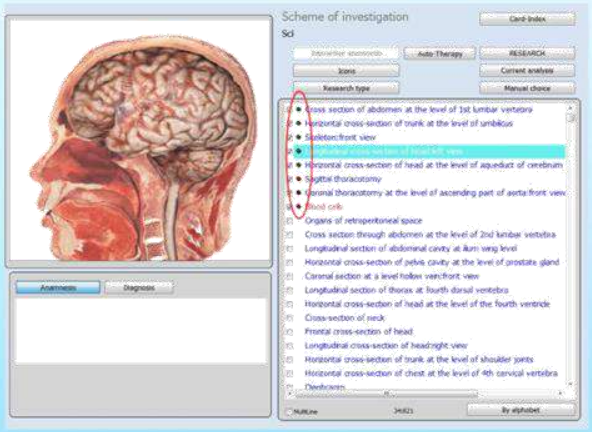

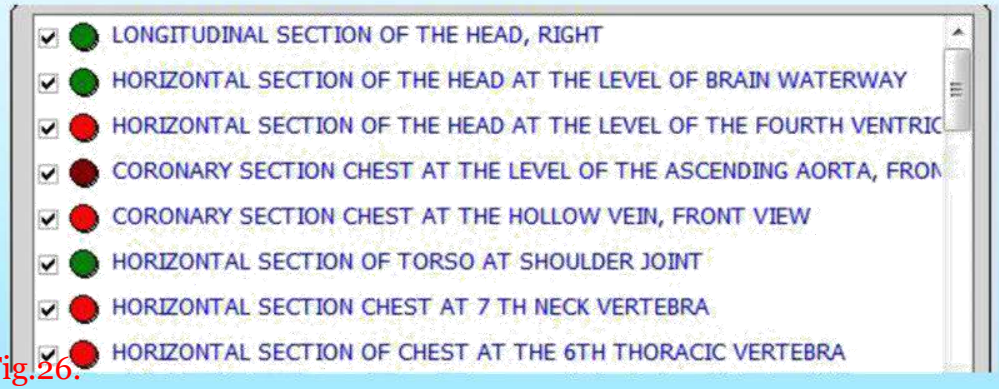


Fig.26.

Înseamnă organul în general bun

Înseamnă disfuncţii uşoare ale organelor

Organul sub părţile subordonate

Aceasta este doar o analiză preliminară a tendinței dezvoltării bolii, trebuie să confirmați prin Analiza Entropiei și Analiza NLS.

După efectuarea "cercetării", faceţi clic pe "**Analiza curentă"**

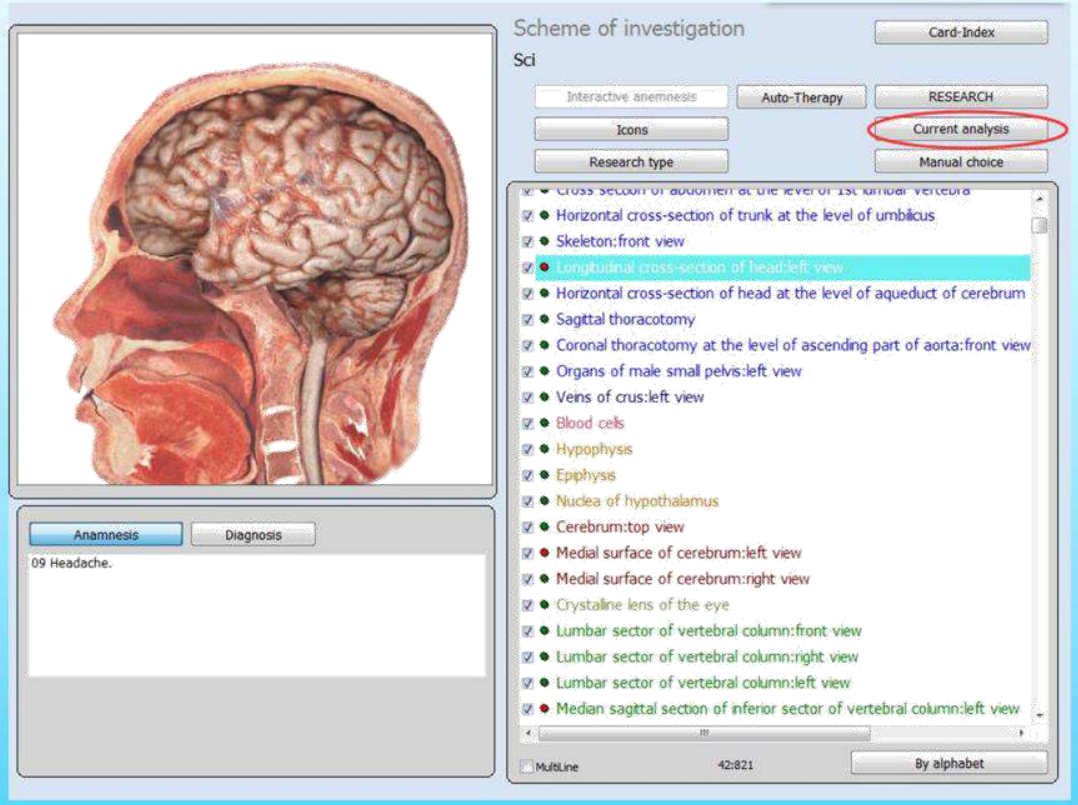


Fig.27.

Va apărea această pagină, ştiţi că aceste butoane funcţionează mai întâi.

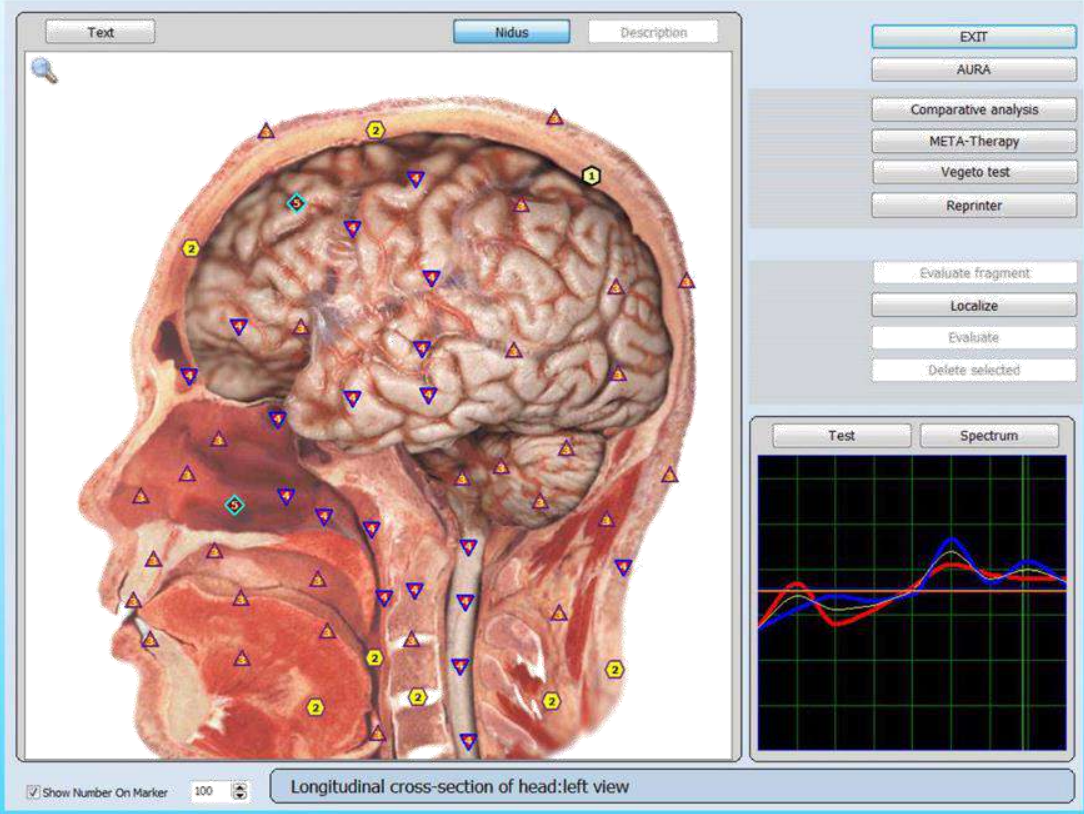


Fig.28.

Exit: permiteţi-vă să reveniţi la schema de investigaţie (pagina anterioară)

AURA: câmpul electromagnetic care înconjoară fiecare fiinţă vie şi se manifestă în câmpul fizic prin obiecte încărcate electric care se prezintă ca culori diferite care înconjoară corpul. Acest câmp electromagnetic poate furniza informaţii privind starea emoţională a unei persoane, calitatea conştiinţei şi va determina nivelul de sănătate al unui sistem individual de organe şi organe.

Analiza comparativă: Pentru a efectua o analiză comparativă a cercetării unui organ realizată în momente diferite sau în condiţii diferite.

META-terapia: (terapia clasică bioresonantă), vezi capitolul următor.

Testul vegetativ: (extern), Pentru a evalua datele de referinţă, consultaţi capitolul următor.

Reprinter: Pentru a introduce în matrice informaţiile despre datele de referinţă (etaloane):

Apă, alcool, zahar, parafina.

Localizarea şi evaluarea: Pentru a aloca zonă şi pentru a estima, permite alocarea unei părţi a unui organ şi evaluarea acestuia. Este necesar să observăm că zona mai puţin alocată şi cu atât mai dificilă este forma de graniţă a alocării, rezultatele mai puţin precise analiza. Prin urmare, se recomandă alegerea unui organ sau a unei celule corespunzătoare zonei de interes din lista de organe sau efectuarea analizei comparative a rezultatelor testelor organelor şi sistemelor adiacente, pentru a colecta mai multe informaţii de la pacient.

Evaluaţi fragmentul: activaţi pentru a efectua o evaluare mai detaliată a zonei marcate pe proiecţia de organe în modul de scalare.

Ştergeţi selectat: Pentru a şterge zona alocare.

Test: pentru a intra în meniul de date de referinţă.

Spectrum: pentru a vedea curbele semnalelor de dimensiuni mai mari.

Text: vă arată cruci verzi pe imaginea unui organ. Dacă selectaţi oricare dintre cruci cu cursorul, veţi vedea în meniul pop-up informaţiile de ajutor sub forma unui nume de organ care specifică crucea verde dat (Fig.29)

Tot textul: vă arată toate informaţiile care vă ajută (Fig.30).

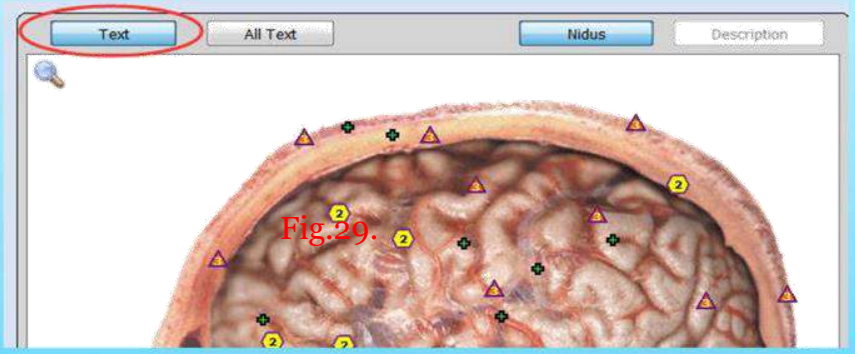


Fig.29.

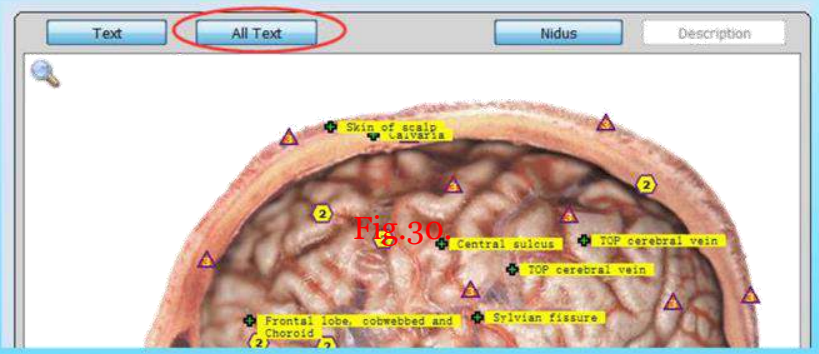


Fig.30.

Descriere: permite descrierea obiectului biologic prezentat în imagine.

Nidus: permite afişarea / ascunderea localizărilor organului dat desemnat de medic.

De asemenea, le puteţi afişa / ascunde făcând clic pe butonul din stânga al mouse-ului.

Dacă faceţi clic pe pictograma de pe o lupă din colţul din stânga sus al ecranului,  este posibil să o faceţi

măriţi imaginea selectată cu ajutorul mouse-ului. dacă daţi clic, returnează imaginea la dimensiunea iniţială.
.



Tratamentul cu **meta-terapie**


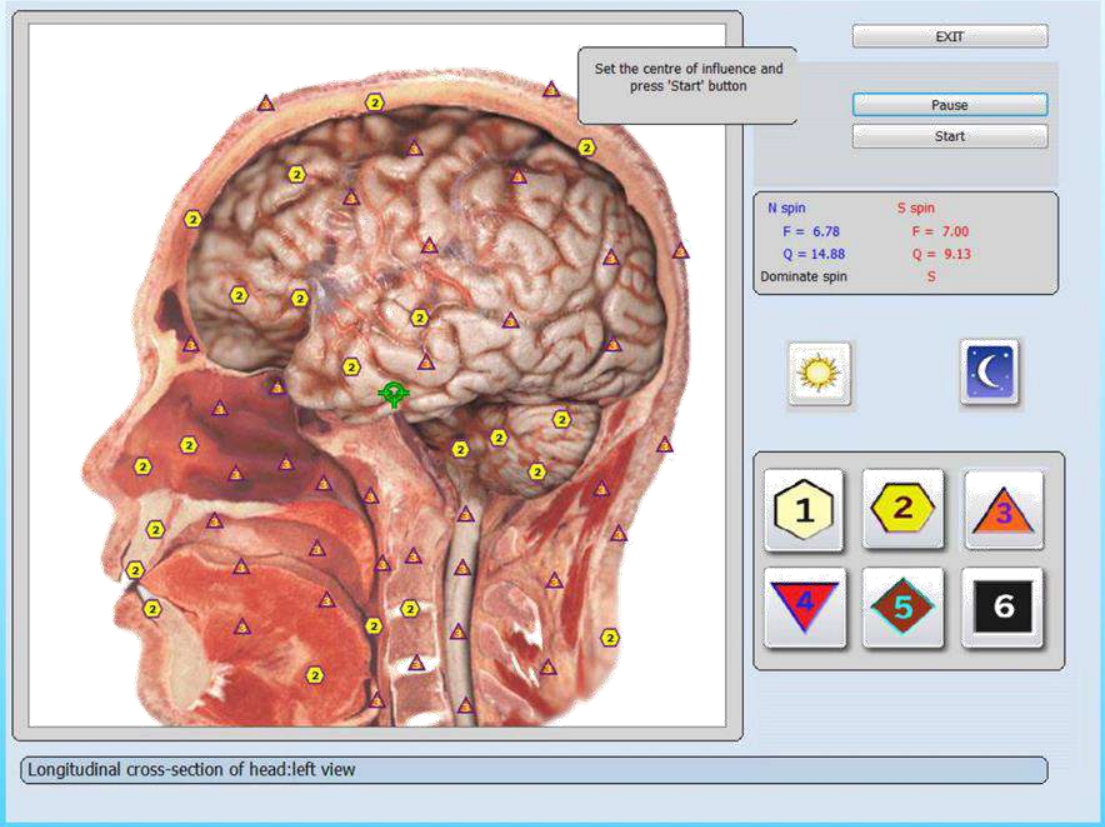



Fig.31.

Einstein a spus: "Totul în viaţă este vibraţie".

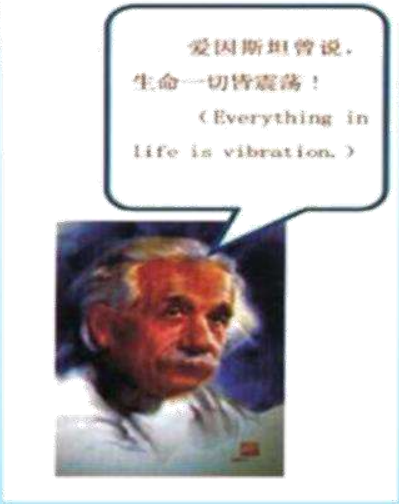

Există multe lucruri între cer şi pământ, care nu pot fi explicate de ştiinţă universitară sau fizică, deşi există, fără îndoială!

Terapia de feedback bio-rezonanţă (META-Terapia) este o tehnologie de frontieră bazată pe fizica cuantică. Bio-rezonanţa vine de la cuvântul rezonat sau de a fi în ton, în sincronizare, în echilibru. Stresul provoacă un blocaj în scăderea energiei, ceea ce provoacă, la rândul său, boală şi boală.

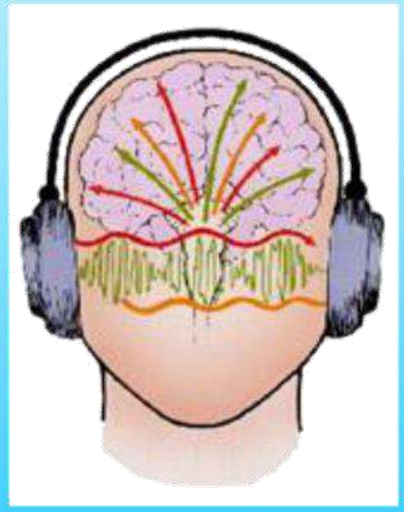

META-Terapia ajută la eliminarea acestor blocuri, permiţând corpului să se vindece.

META-Terapia este non-invazivă, fără durere şi întăreşte sistemul imunitar. Este chiar sigur pentru femeile însărcinate şi pentru copii.

Cum funcţionează terapia cu biorezonanţă

Terapia cu bioresonanţă Trenda paraclinică utilizează plasarea strategică a inductorilor magnetici pe suprafaţa capului. Semnalele electromagnetice sunt transmise prin căşti, pentru a elimina blocajele în fluxul natural de energie al corpului. Sunt necesare mai multe sesiuni. Sunt utilizate mai multe sesiuni, deoarece primele două sesiuni sunt folosite pentru a crea un diagnostic al gradului de blocaj asociat cu boala pacientului. Hookups-ul computerului înregistrează datele pe măsură ce electrozii administrează tratamentele.

De-a lungul multor secole, metode naturale de vindecare dovedite, cum ar fi acupunctura, homeopatia şi vindecarea cu plante, au folosit acest principiu cu mare succes. Meta-terapia se bazează pe această fundaţie, dar într-o sinteză complet nouă folosind tehnologia modernă a computerelor şi electronică. Acest lucru face posibilă găsirea întotdeauna a frecvenţelor potrivite, care sunt adaptate în mod special faţă de pacient şi care sunt cele mai eficiente pentru tratament.

Sistemul de terapie transmite aceste informaţii de la computer spre corp în cantităţi exact determinate şi activează auto-vindecarea şi eliminarea toxinelor.

Caracteristica principală **META-terapie** în tendinţa paraclinică este aceea de a se ajusta automat activitatea şi nu este necesar să se întărească separat fluctuaţiile fiziologice şi să se inverseze patologia pe care dispozitivul o poate face automat; ai nevoie doar de **"Start",** selectaţi secţiunea necesară, iar tratamentul funcţionează.

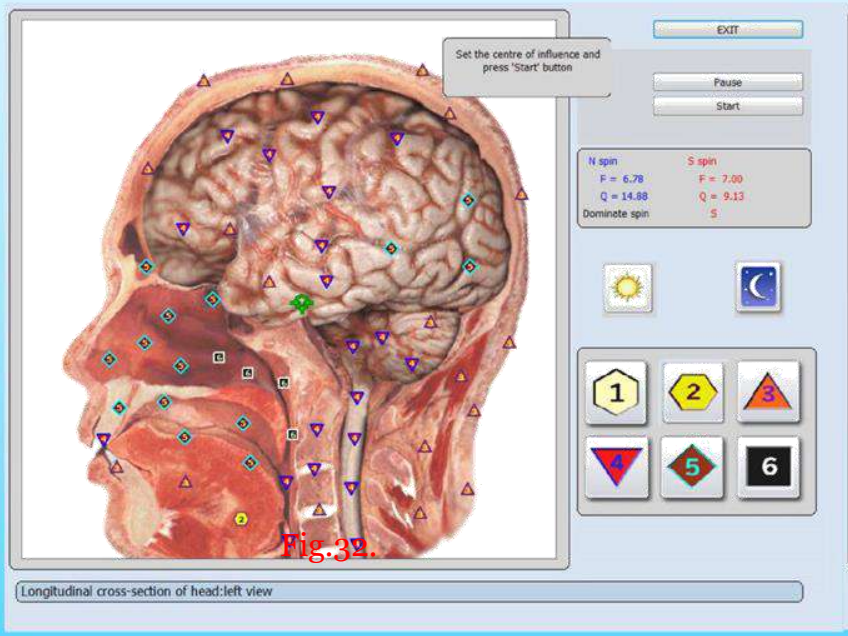


Fig.32.

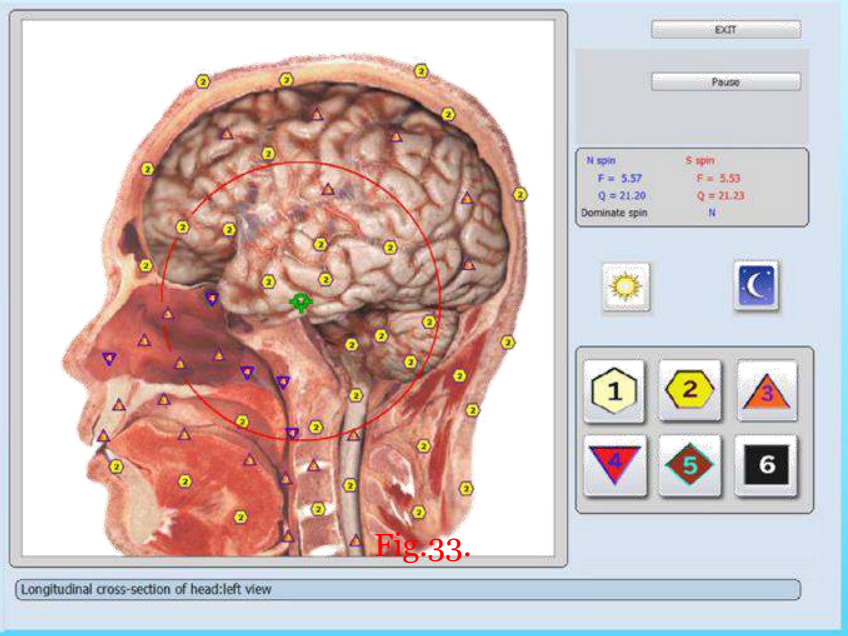


Fig.33.

Sesiunea de terapie constă în două etape:

A: Pentru diagnostic, terapeutul care utilizează sistemul informatic Trendul paraclinic determină problemele corpului tău, cauzele stresului şi blocajelor sistemului tău energetic.

B: Pentru terapie, veţi primi cantitatea exactă de informaţii despre frecvenţă pentru vindecarea dumneavoastră.

Toate procesele biologice din interiorul corpului sunt guvernate de energia superioară a meridianelor şi a sistemului nervos central. Din cauza modului nostru de viaţă modern, aceste procese pot fi deranjate grave din cauza stresului intern şi extern, a exigenţelor excesive, a produselor alimentare nenaturale, a smogului electromagnetic, a toxinelor de mediu şi a stresului geopatic. Corpul reacţionează la stresul permanent cronic. Acest stres poate duce la o funcţionare defectuoasă a sistemului imunitar. Rezultatele: un spectru complet de simptome diferite, epuizare, alergii, boli cronice.

Într-o astfel de situaţie este inutil să tratăm simptomele individuale. Vindecarea permanentă este posibilă numai cu o detoxificare completă a corpului, cu reducerea stresului şi reactivarea sistemelor de reglementare, ceea ce înseamnă meridianele şi sistemul nervos central. În acest moment terapia META este foarte eficientă.

Sesiunea de terapie constă în două etape:

META-terapia ajută organismul să se ocupe mai bine de problemele descoperite, toxinele şi alergenii şi să le elimine. În plus, factorii cauzali mai mari ai perturbării organice - stresul cronic şi reacţiile deranjate ale sistemului nervos central - vor fi neutralizate datorită terapiei. Ambele sunt factori importanţi pentru activarea sistemului imunitar şi auto-vindecare, permiţând vindecarea unor boli ale organelor chiar foarte vechi.

Cursul de tratament: o sesiune în fiecare zi, în total nevoie de 10 sesiuni. Este recomandabil să nu mai mult de 5-6 organe Meta-terapie pentru o sesiune.

O sesiune de terapie durează de la aproximativ 5 --- 20 de minute. Durata repetării tratamentului depinde de natura bolii. În mod normal sunt necesare 3 - 10 sesiuni.

La îngrijirea preventivă este recomandat să efectuaţi o sesiune în fiecare zi, necesită total 10 sesiuni.

Dacă doriţi să faceţi Meta-terapia din nou, sugeraţi-vă să vă relaxaţi timp de o lună. Când trataţi pentru boli, 1 sesiune pe zi, trataţi 5-6 organe pentru o sesiune, sugerează să vă relaxaţi timp de 2 --- 3 săptămâni, apoi puteţi trata din nou.


În plus față de terapie, practicianul prescrie de multe ori oligoelemente, remedii homeopate, ceaiuri din ierburi sau alte suplimente. Acestea vor fi testate individual pentru eficacitate şi vor forma o extindere optimă a terapiei.

Terapia dintre cele două capete magnetice ale căştilor Paraclinic Trend este plăcută şi relaxantă. Optimizează sistemul energetic al corpului şi stimulează sistemul imunitar şi capacitatea de auto-vindecare. Pacienţii se simt mai vitali, mai activi şi au mai multă energie - adesea chiar şi după prima sesiune de terapie. Abilitatea de a tolera stresul sau cererile externe ale vieţii de zi cu zi se îmbunătăţeşte. Durerea şi simptomele se reduc adesea chiar după prima sesiune.

În ciuda eficacităţii **META-terapia** este un tratament foarte blând. Câmpurile electromagnetice aplicate sunt relativ slabe în comparaţie cu expunerea obişnuită a câmpurilor electromagnetice create de om. Efectele secundare şi riscurile nu sunt cunoscute.Prin urmare, META-terapia este, de asemenea, ideal pentru copii.

Cauzele stresului

Următoarele cauze ale problemelor şi tensiunilor din corp pot fi determinate cu tendinţa paraclinică şi pot fi tratate:

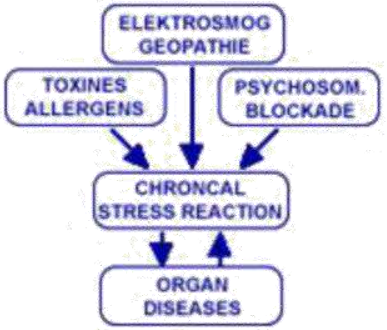

Organe: Există infecţii cronice, degenerări sau tulburări metabolice?
Deficienţe autoimune? Riscuri de tumori?

Ţesuturi, schelet, muşchi, sânge: Sunt depozitate toxine de mediu sau toxine metabolice?
Care este reacţia individuală faţă de acestea? Există infecţii acute sau cronice? Subliniază?

Sistemul nervos central: Care reacţii de stres sunt prezente datorită problemelor emoţionale sau exigenţelor externe excesive?
Care reacţii de detoxifiere sunt blocate ca rezultat al acestora? Ce efect are asupra corpului?

Toxine + alergeni: Există stresuri datorate metalelor grele (adică plumb, cadmiu)? Subliniază din cauza toxinelor sau poluanţilor de mediu (formaldehidă, solvenţi, pesticide etc.)? Există alergii alimentare (lapte, carne de porc, grâu, drojdie, aditivi)? Alte alergii: polen, animale de companie, praf, ciuperci etc.? Electrosmog sau stresul geopatic?

Vindecarea prin informaţii

Meridienii acupuncturii şi toate sistemele corpului care primesc informaţii şi energie din aceste meridiane, nervii, organele şi ţesuturile corpului pot fi influenţate pozitiv de semnalul de informare adecvat. Astfel de semnale, de exemplu, sunt semnale de frecvenţă din substanţe, minerale, plante medicinale sau remedii homeopate.

Terapia cu biorezonanţă este o terapie nedureroasă care se ocupă de cauzele ascunse ale bolii şi de sănătatea precară prin evaluarea şi apoi normalizarea dezechilibrelor energetice. Toate materiile, fie ele vii sau inerte, rezonează la o anumită frecvenţă electromagnetică, inclusiv în corpul uman. Substanţele toxice din organism, cum ar fi infecţiile, substanţele chimice şi metalele grele, modifică modelul normal al organismului, iar organismul începe să se adapteze la noua frecvenţă, cauzând boală sau alte tulburări. Utilizarea biorezonantei pentru modificarea şi corectarea tiparelor de energie permite organismului să revină la starea sa sănătoasă naturală, permiţând oamenilor să devină libere de dependenţe, alergii şi durere.

Acest lucru se datorează faptului că biorezonanţa îmbunătăţeşte regulamentul propriu şi detoxifierea organismului. Organismul trebuie să se detoxifice deşeurile acumulate pentru a permite eliberarea nutrienţilor la nivel celular. O dieta sanatoasa este necesara impreuna cu biorezonanta, iar terapeutul va recomanda cea mai buna dieta pentru dumneavoastra impreuna cu orice suplimente care ar putea fi necesare.

NLS diagnostic and therapy

Terapia paraclinică este destinată să corecteze echilibrul intro corporal deranjat și radiațiile electromagnetice corespunzătoare prin prepararea informațiilor (metazoze).

Metazozele metacologice paraclinice sunt combinaţii specifice de frecvenţe găsite a rezona cu starea actuală de sănătate slabă (formele de undă patologice sunt inversate cu 180 °). Acestea pot fi primite de client prin Trendul Paraclinic sau transmise într-o matrice (Apă, Alcool, Zahăr, Parafină) pentru administrarea orală pe parcursul unui tratament. Această metodă în cazul în care tratamentul este similar cu cel utilizat în protocolul de tratament NES-Pro şi explică o sferă largă de influenţă a acestui tip de preparat şi absenţa efectelor secundare nocive şi a contraindicaţiilor în cazurile în care medicamentele convenţionale sunt prescrise simultan.

Analiza NLS și META-terapia, dezvoltate în Rusia, sunt metodele moderne de analiză și terapie holistică eficientă a bolilor cronice, a durerilor și a bolilor generale de sănătate.

Pentru prima dată în medicina energetică, META-terapia nu numai că tratează organele, dar în plus, tratează și blocurile de energie din sistemul nervos autonom și din sistemul nervos central - sistematic și de rutină.

Autoreglarea corpului este activată decisiv, sporind capacitatea corpului de a se vindeca. Se tratează cauzele oricărei boli, mai degrabă decât simptomele sau organele individuale.

Cuvântul "META-terapie" a fost folosit pentru prima oară de inventatorul său, medicul rus Dr. Grig Butov. Este vorba despre scopul terapiei de a trata întreaga persoană.

Terapia META funcţionează cu dispozitivul "Trend Paraclinic", o nouă maşină de diagnostic şi terapie a medicamentului energetic, care leagă sistemul tradiţional complementar medical şi rezultatele moderne ale cercetării într-o singură sinteză. Utilizând terapia META, stimularea biologică este menţinută fără medicaţie.

META-terapia este un aparat medical, dar nu este capabil să vindece singuri bolile grave. Reducerea sau întreruperea tratamentului depinde de rezultatele terapiei care trebuie discutate cu medicul dumneavoastră.

Dacă faceţi clic pe butonul Meta-terapie, veţi intra într-un mod care permite efectuarea terapiei biorezonante a unui organ. Alegeţi centrul de influenţă asupra imaginii organului dat, poziţionând cursorul mouse-ului pe un cerc verde în partea necesară.



este "protector". (Defectiune de sistem)



este "Destructor". (Nu sugeraţi să utilizaţi)

Butoanele "**Protector"** şi "**Destructor"** sunt folosite pentru a schimba caracterul efectului.

Modul de protecţie "protector" al ţesuturilor sănătoase este crescut, ducând la activarea reacţiei compensatorii a ţesutului.

Funcţia de "modul de distrugere" a agentului patologic este suprimată, ducând la scăderea nivelului reacţiilor adaptive.

META-Terapia cu tendinţă paraclinică a obţinut rezultate excelente în următoarele domenii:

1. boli cronice - degenerative de toate tipurile, boli autoimune, terapie adjuvantă la tumori.
2. sistemul imunitar slab, infecţiile cronice.
3. durere şi inflamaţie acută şi cronică.
4. oboseală, epuizare, tulburări de somn, depresii, migrene, boli psihosomatice.
5. alergii, sensibilitate chimică, sensibilitate electro, eczemă, neurodermită, medicină de mediu.
6. tulburări hormonale, dificultăţi de menopauză, PMS.
7. boli de bătrâneţe.
8. pediatrie: probleme de creştere, dificultăţi de comportament.
9. simptomele spinării: dureri de spate, dureri la nivelul articulaţiilor, tensiuni, artrită.
10. leziuni, fracturi osoase.
11. medicina sportivă, pregătirea pentru concurs.

Observaţie: Ca toate celelalte terapii medicale, META-Terapia nu este întotdeauna în măsură să fie de succes pentru toţi pacienţii şi în toate cazurile. Dacă tratamentul cu META nu dă efectul dorit, este posibil să fie necesară diagnosticarea şi tratamentul medical ulterior.

Analiza comparativă, (Dacă, după ce aţi făcut meta-terapia, puteţi face această analiză comparativă, vă va arăta diferit)

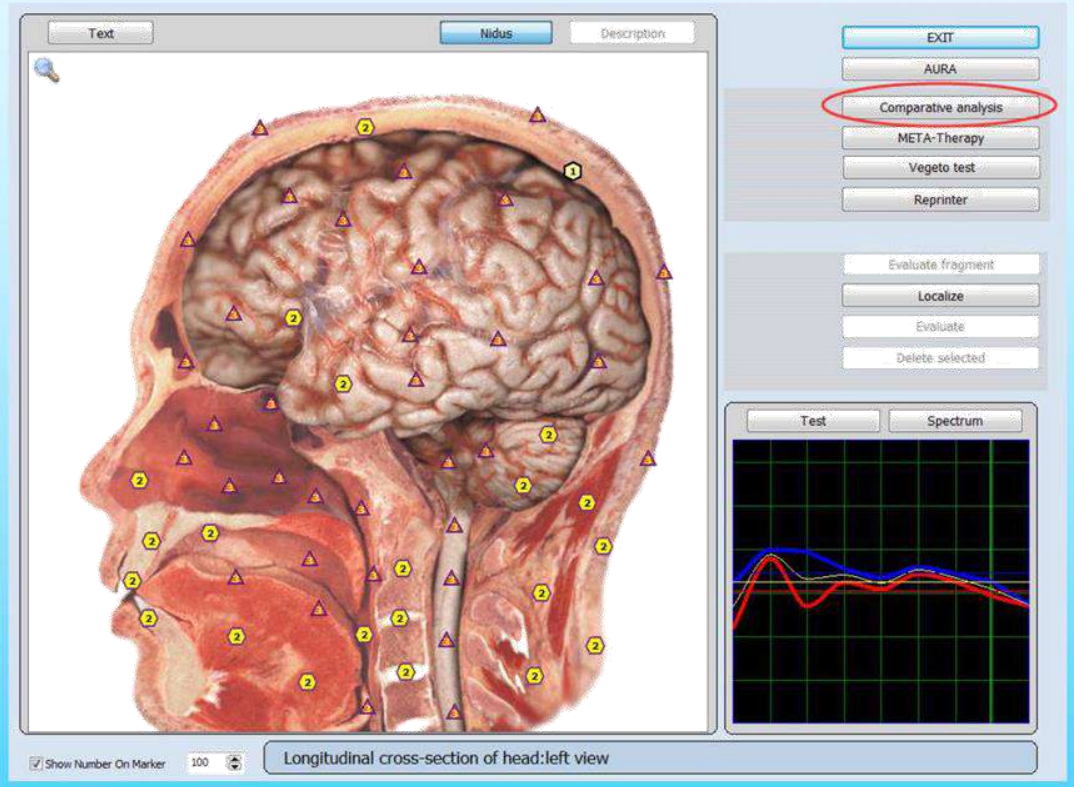


Fig.34.

Puneţi o bifă în dreptul organului investigat, iar imaginea acestuia va apărea în fereastra de jos din stânga. Apoi pur şi simplu faceţi clic pe acest organ cu un şoarece după meta-terapie şi în fereastra din dreapta va fi acelaşi organ după investigare (Fig.35)

(detaliat puteţi găsi în capitole: Analiză curentă - Analiză comparativă).

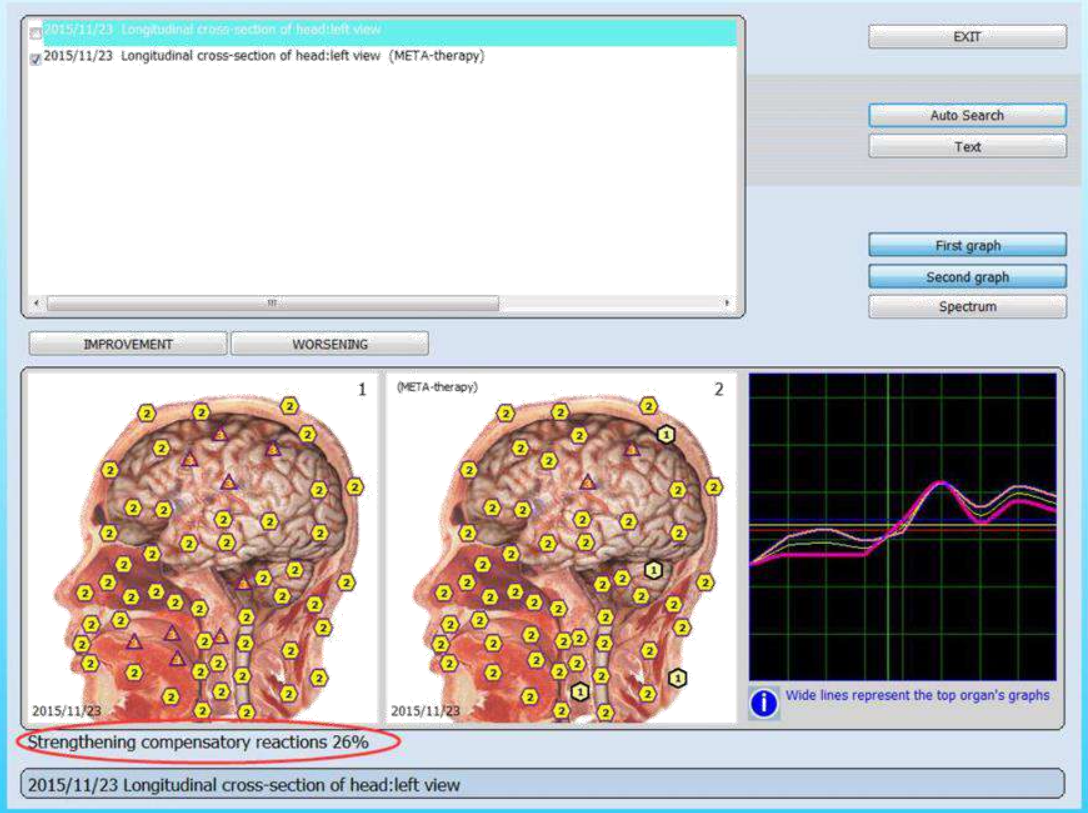


Fig.35.

Analiza comparativă (Figura 35) permite estimarea rezultatelor influenţei asupra organului. În partea de sus a ecranului se află lista tuturor cercetărilor realizate. Alegeţi cu bifaţi căutarea pe care doriţi să o compараţi. Va apărea în imaginea din stânga. Apoi alegeţi o altă cercetare a aceluiaşi organ. În centrul ecranului va exista o inscripţie despre creşterea sau reducerea reacţiilor compensatorii ale organului în cea de-a doua cercetare.

Sortarea cercetărilor din fereastra dată este identică cu sortarea cercetărilor într-o fereastră a fişierului Card. Puteţi să reveniţi la un fişier de card şi să sortaţi cercetări după dată sau alfabetic, apoi reveniţi la fereastra dată. **Căutarea automată** permite găsirea automată a rezultatelor cercetării aceluiaşi organ, care este ales cu o bifă. În centru puteţi vedea rezultatul analizei comparative.

(De fiecare dată când efectuaţi analiza comparativă, trebuie să faceţi clic pe Căutarea automată, vă va arăta diferit)

Când faceţi clic pe **Căutarea automată** (Fig.36), în partea de jos a ecranului, programul va afişa creşterea (în cazul dat, la 26%) sau reducerea reacţiilor compensatorii ale organului după influenţa etalonului dat asupra acestuia .

Pentru a închide această pagină şi pentru a reveni la paginile care trebuie să faceţi clic pe **Ieşire** şi pe pagina deschisă, faceţi clic pe tasta **Test**, situată la stânga peste grafic.

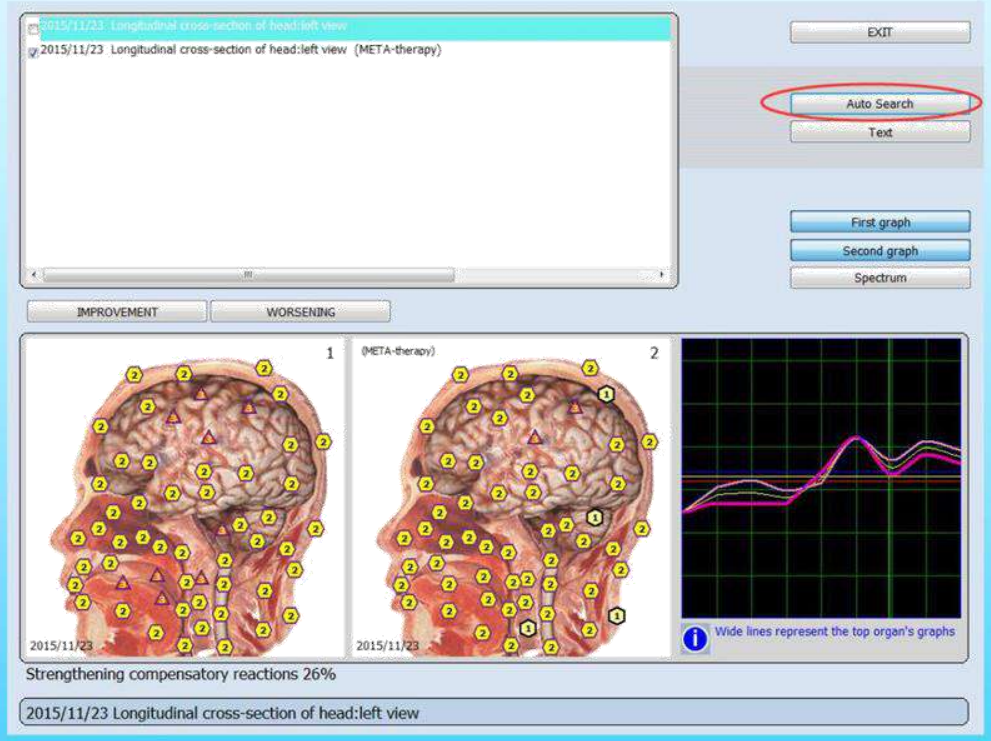


Fig.36.

De exemplu: consolidarea reacţiilor compensatorii la 9%. Aceasta înseamnă îmbunătăţirea generală a celui de-al doilea caz în comparaţie cu primul. Puteţi observa influenţa în detaliu, arătată prin apăsarea Î**mbunătăţiri**i şi **Înrăutăţirea** în dreapta imaginilor.


Când faceţi clic pe **Îmbunătăţirea,** punctele cu parametri foarte apropiaţi de standard vor începe să clipească pe imaginile unui organ.
După apăsarea **înrăutăţitoare**, punctele care au deviaţie semnificativă de la standard vor clipi.

Astfel, influenţa acestui medicament a slăbit reacţiile compensatorii ale organului în aceste părţi. Este necesar să se efectueze o examinare suplimentară pentru selectarea altor standarde care să compenseze slăbirea. (Ştim că medicamentele antibacteriene drastice slăbesc sistemul digestiv şi imun, deci medicamentele compensatorii, probioticele şi prebioticele sunt prescrise împreună cu acestea). De asemenea, este posibilă compararea rezultatelor influenţei cu ajutorul curbelor proeselor.

Test: prezintă cruci verzi pe imaginile organelor cu descrierea corespunzătoare a părţilor organelor. În partea de jos a ecranului puteţi vedea numele organului ales.

Ieşire: Pentru a termina lucrul cu meniul de analiză comparativă.

Vegeto test (external)

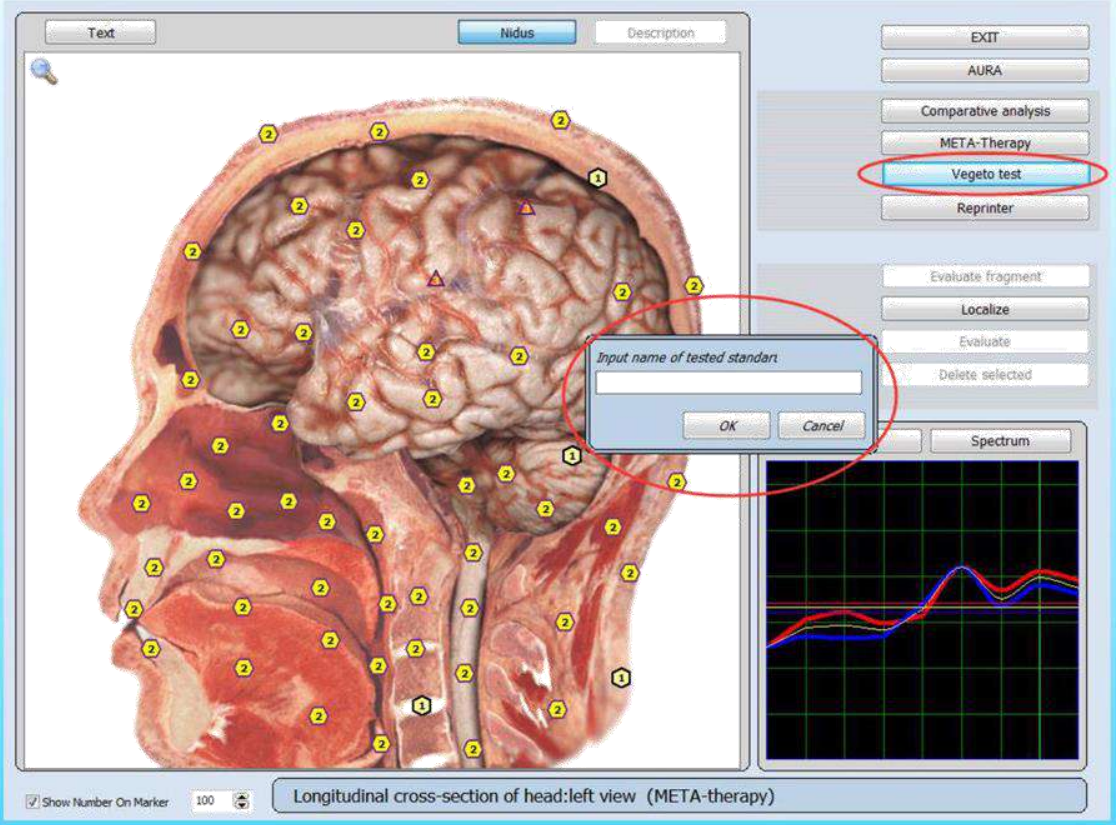

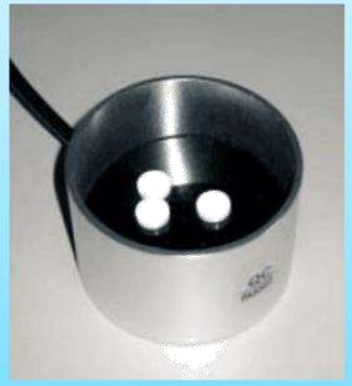


Fig.37.

Butonul dat permite efectuarea **testului vegetativ** extern cu ajutorul camerei rezonante pentru a verifica eficienţa standardelor care nu au fost incluse în matrice. Baza de date a dispozitivului conţine o cantitate considerabilă de etaloni, iar dispozitivul poate simula rezultatele aplicării lor şi posibilele consecinţe negative. Pentru a verifica eficienţa medicamentului care nu se află în catalogul programului, puneţi-l în camera rezonantă şi faceţi **clic** pe testul Vegeto. Apoi, vi se va sugera să puneţi numele etalonului în linia de intrare a ferestrei deschise. Apoi, faceţi clic pe **OK,** iar testarea va începe automat. Daţi clic pe **Anulaţi** dacă doriţi să părăsiţi meniul (Fig.37).

Utilizaţi în continuare analiza comparativă pentru a evalua eficienţa medicamentului dat pentru acest organ. Comparaţi modelul virtual al organului în timpul cercetării cu modelul virtual al organului după utilizarea etalonului şi evaluaţi reacţiile compensatorii de întărire / slăbire a organismului.

Dacă doriţi să testaţi etalonul din catalogul programului, introduceţi mai întâi fereastra **Test** şi apoi, în această fereastră, alegeţi testul **Vegeto.**

Una dintre cele mai populare utilizări ale Tendinţei paraclinice este testul "Vegeto". Controlul asupra rezonanţei vegetative aduce idei şi ştiri înţelegătoare despre modul în care diferite medicamente pot afecta corpul uman. Ştim că lumea materială posedă frecvenţe la fel ca corpul uman. Aceste frecvenţe conţin o informaţie şi aceste informaţii pot fi citite de Trendul paraclinic.

Frecvenţele unui medicament pot intra în armonie cu o persoană sau nu. Această idee se transformă în principiul rezonanţei. Cu cât frecvenţa medicaţiei este mai apropiată de frecvenţa noastră, cu atât este mai eficientă. De aceea este important să alegeţi aditivii alimentari, formula homeopatică, remedii alopatice, vitamine şi plante (fito-aroma) conform principiului rezonanţei.

Controlul Vegeta al tendinţei paraclinice poate fi folosit pentru a verifica ajustarea unui medicament la organul problemei unei persoane. Există două modalităţi de a continua. Fie prin compararea unui medicament preexistent găsit în baza de date dată, fie prin verificarea relevanţei unui medicament pe care pacientul îl foloseşte deja.

În primul caz, trebuie să alegem un medicament care prezintă o similitudine spectrală scăzută. Cu cât este mai mică, cu atât este mai bună (de exemplu, 0540 sau 0350). Faceţi clic pe butonul "Test vegetativ" şi trataţi organul cu medicamentul ales. Apoi, cu ajutorul funcţiei "Analiză comparativă", este posibil să se vadă schimbarea în organ şi dacă pacientul trebuie să ia acest medicament. Organul se va îmbunătăţi sau va degenera. Astfel, rămâne doar să alegeţi medicamentul deja utilizat sau cel mai eficient nou, sugerat de Trendul paraclinic.

În al doilea caz, dorim să verificăm un medicament pe care pacientul îl foloseşte deja. În acest caz, trebuie să folosim recipientul şi laserul pentru a testa frecvenţele rezonanţei acestui medicament. Faceţi clic pe butonul "Test vegetativ" şi scrieţi în numele medicamentului care urmează să fie testat. Apoi continuaţi să măturiţi organul în cauză. Efectul poate fi analizat în acelaşi mod ca şi medicamentele din baza de date.

Mulţi terapeuţi folosesc tehnologia Paraclinic Trend exclusiv pentru a determina medicamentele ideale pentru clienţii lor şi pentru a evalua efectul.

Click the 'Test'

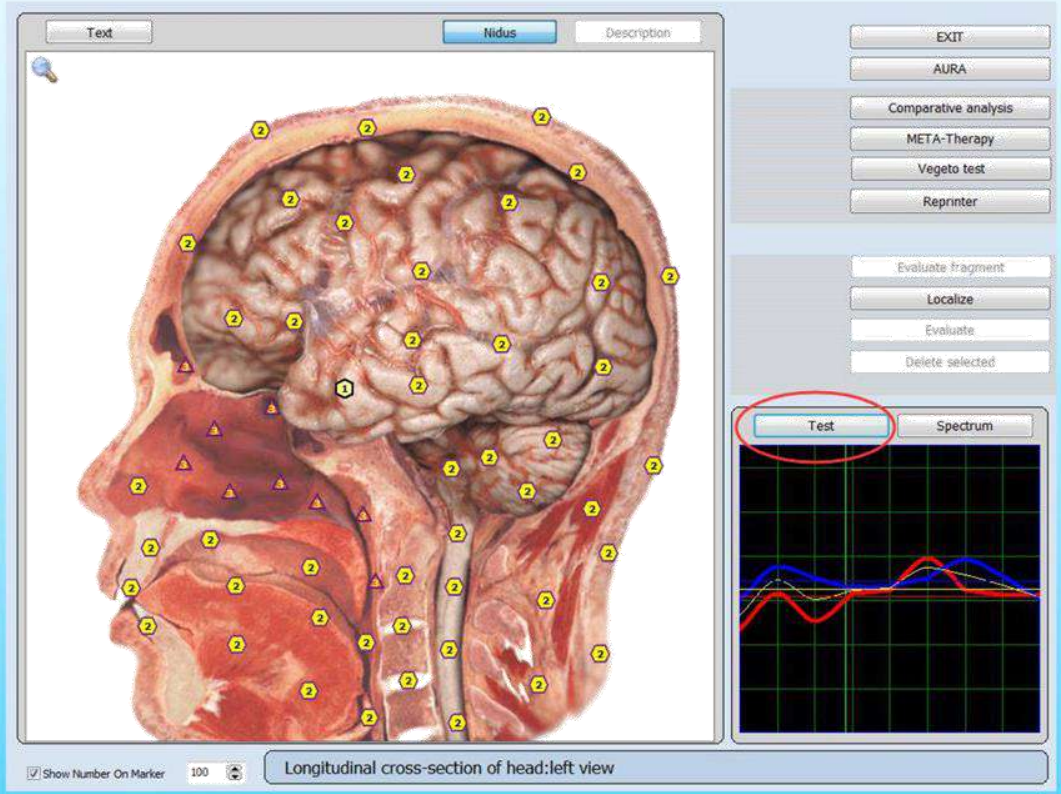


Fig.38.

Să începem cu butonul Testul, situat în stânga peste graficele proceselor. Urmează o fereastră de Etalon (Fig.39). În stânga se pot vedea grupuri de etaloane - un cuprins. În etaloanele centrale ale ferestrei acestui grup.

În opoziţie cu fiecare etalon există o cifră care corespunde similitudinii unui spectru al organului investigat cu etalonul. Cu cât cifra este mai mică, cu atât curbele sunt mai apropiate. Dacă cifra este mai mică de 0.425, similitudinea este suficient de mare şi aceste etaloane sunt marcate cu culoarea roşie. Dacă cifra este într-un interval de 0.425 - 0.750 - similitudinea cu etalonul nu este esenţială. În cazul în care cifra este mai mare de 0.750, similaritatea cu etalonul nu este identificată.

Cifra înseamnă, de asemenea, timpul de îmbolnăvire care se întâmplă între acest timp şi data viitoare.

(Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mică şansa ca aceasta).

În general, 0.425 este parametrii de bază ale bolii care apare. Deoarece numărul este mai mic de 0.425, arată că boala se produce.

De exemplu, prin analiza entropiei în clasa 5-7 şi numărul este mai mic de 0,425, boala se desfăşoară în prezent.

It will appear this page (Etalon list)

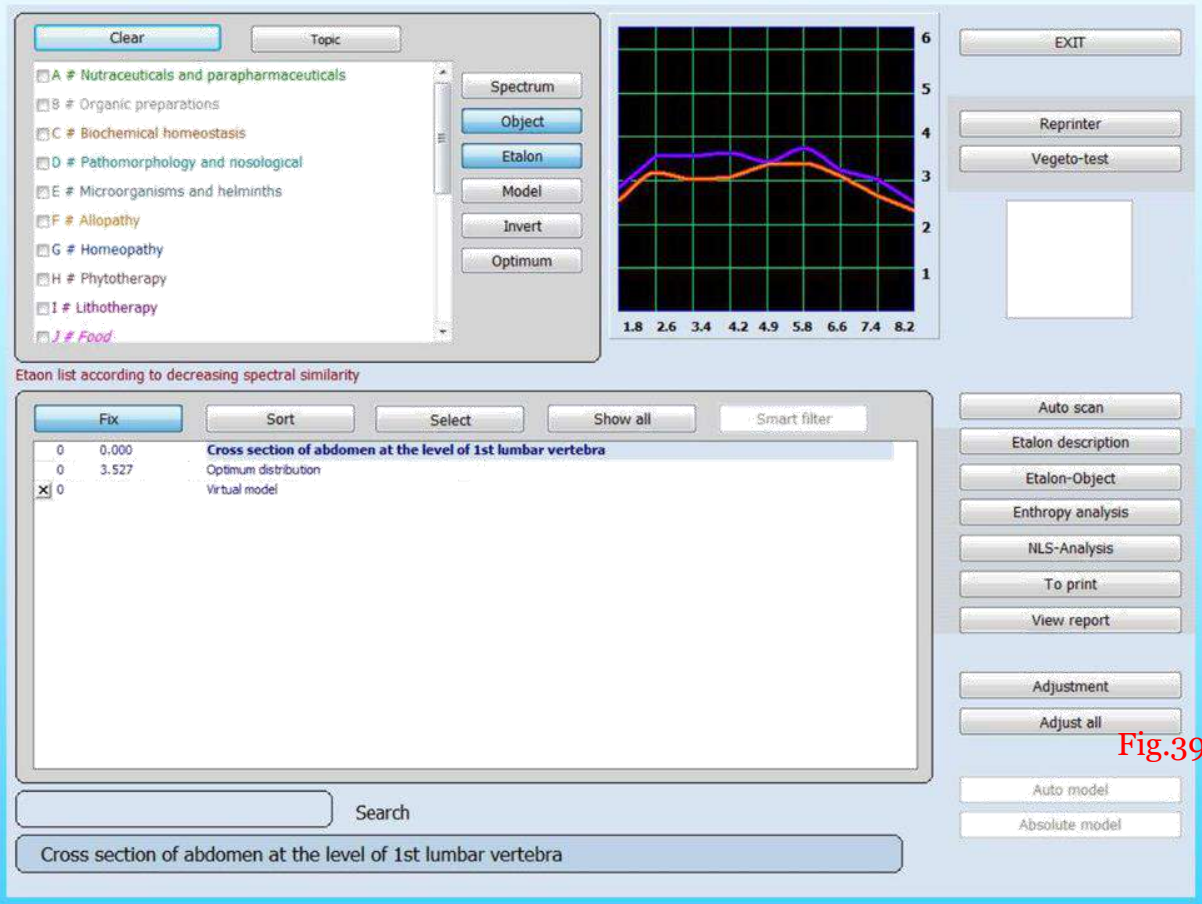


Fig.39.

Există următoarele elemente de control:

Clear: care este deasupra listei de etaloane, opreste posibilitatea analizei de dispersie simultan pentru toate grupele de etaloane.

Subiect: afişare de configurare sau grupuri ascunse de etaloane.

Fix: permite fixarea acestor trei linii în partea de sus a listei: Nume obiect biologic.

Distribuţie optimă. Model virtual.

Sortare: sortează automat toate etaloanele în ordine alfabetică.

Selectează: automat sortează toate etaloanele prin similitudinea numelor lor de la diferiţii producători de etaloane. Linia de căutare din colţul din stânga jos, sub lista de etaloane, permite găsirea rapidă a etalonului necesar introducând unele din primele litere din numele său. Pentru a vedea alte butoane din această fereastră, să luăm medicamentul pe bază de plante (fitoterapia) ca exemplu.

Filtru inteligent: permite selectarea unui grup de etaloane similare unul cu altul prin ultimul cuvânt din numele lor.

Spectru: prin apăsarea acestui buton se afişează un grafic mărit.

Obiect: liniile grafice de liliac şi culoarea portocalie, afişează un grafic al obiectului biologic examinat, organ sau ţesut reprezentat pe parcursul investigaţiei.

Etalon: liniile grafice subţiri de culori roşii şi albastre reprezintă un grafic al procesului de referinţă ales.

Model: linii grafice groase de culori roşii şi albastre, arată un grafic al modelului virtual.

Invert: permite polaritatea graficului să fie inversată.

Optimum: un grafic galben arată distribuţia normală (Gaussiană) a semnalului în frecvenţa standard.

Scanare automată: permite efectuarea automată a analizei entropiei şi a analizei biochimice. Dacă faceţi clic pe această cheie din nou analiza se va opri. (De obicei nu sugerăm să folosiţi acest buton) Etalon -Object: Pentru a estima ce etaloane sunt conectate cu etalonul care vă interesează.

Analiza entropiei: Afişaţi doi factori care arată un model matematic al procesului patologic care are loc în ţesutul sănătos. (Se va introduce mai târziu.)

Analiza NLS: Efectuaţi o analiză entropică multifactorială a procesului patologic (homeostazia biochimică a sistemului). (Se va introduce mai târziu.)

Pentru a tipări: Indicaţi în etaloanele de tipărire o similitudine spectrală ridicată cu obiectul de sub anchetă. Aceasta trimite elementul evidenţiat în memoria paginii de imprimare.
Afişaţi raportul: Afişează pagina de raport înainte de imprimare.

Ajustare: Activarea virtuală a unui proces patologic, chiar dacă în remisie poate fi de interes
ne. Apăsarea acestui buton determină reglarea procesului de referinţă selectat la caracteristicile spectrale ale obiectului investigat şi arată procesul în faza de activare, în rândul 4.
Reglaţi toate: Când faceţi clic, cauzele reglării tuturor proceselor de referinţă stocate în etaloane
director la care se face referire în secţiunea Reglare. Acesta este butonul necesar pentru a face înainte de vizualizare şi interpretare (analiza entropiei) a stărilor actuale de boală.

Modelul absolut: o modalitate rapidă de a identifica zonele de îngrijorare

Testarea etalonului

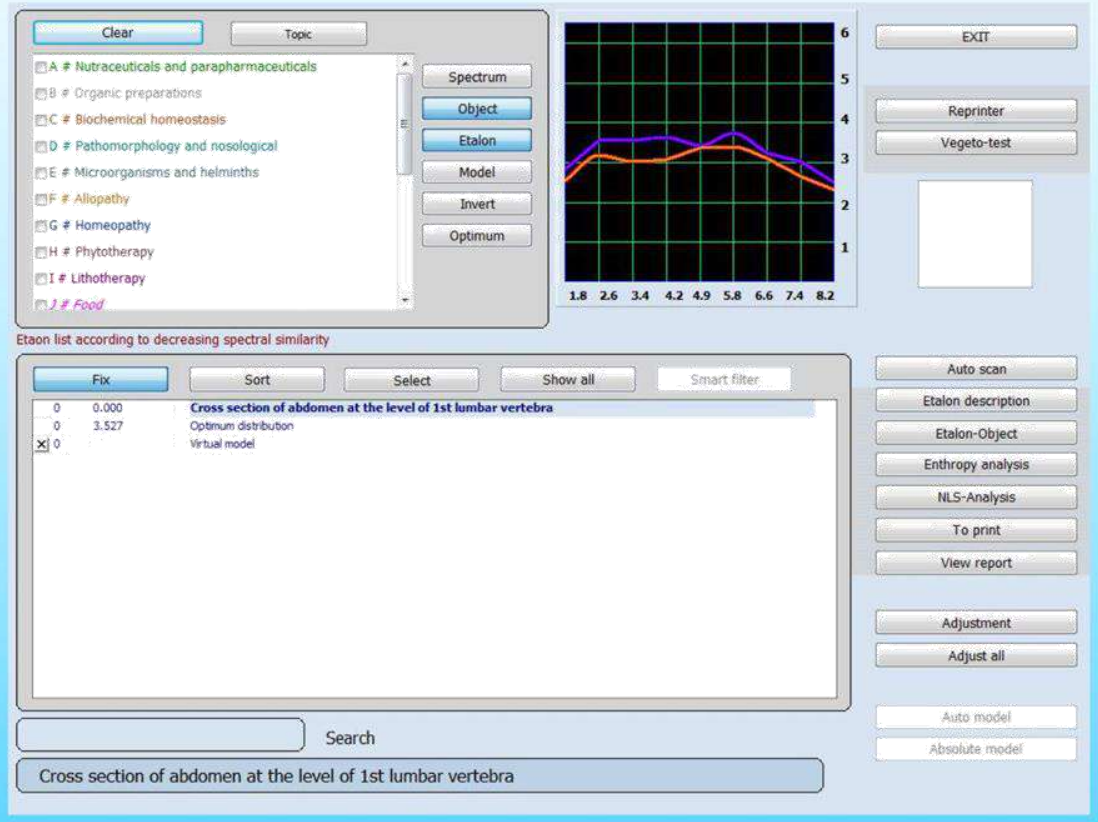


Fig.40.

Fiecare organ şi fiecare celulă are propria oscilaţie specifică şi distinctivă. Oscilaţiile sunt stocate în memoria computerului şi pot fi afişate pe ecran ca un grafic, care reprezintă starea schimbului de informaţii dintre un organ sau ţesut şi mediul înconjurător. Fiecare patologie are propriul său grafic individual şi distinctiv. Memoria computerului stochează, de asemenea, un număr foarte mare de procese patologice, luând în considerare rata probelor, vârsta, sexul şi alte variaţii. După ce sunt citite caracteristicile de frecvenţă din ţesut, aparatul compară similitudinea spectrală cu procesele stocate (ţesut sănătos, ţesut patologic, agenţi infecţioşi) şi apoi selectează cel mai apropiat proces patologic sau tendinţe la apariţia acestuia.

Prin această metodă de analiză este posibil să se urmărească starea semnalului de intrare roşu (S) şi starea semnalului de ieşire albastru (N), care sunt afişate ca grafice pe ecran. Din forma graficului este posibil să se determine care dintre procesele de referinţă (etalon) pare să fie cel mai apropiat şi să se verifice similitudinea spectrală a graficului reprezentat grafic pentru pacient.

Curbele de patologie

În analiza entropiei există curbe care indică gradul de entropie (de la 1 la 7) la frecvenţe diferite (1, 6 până la 8, 2 Hz) atât pentru structură (curbă albastră), cât şi pentru funcţie (curba roşie). Prin starea sănătoasă, cele două curbe se urmăresc reciproc îndeaproape. O mare discrepanţă între cele două curbe indică un proces patologic în cadrul sistemului de comunicare al corpului.

Frecvenţele naturale ale ţesuturilor în următoarea bandă de frecvenţă standard (Fig.39.8):

- 1.8 sistem scheletic;

- 2.6 ţesut conjunctiv grosier, articulaţii şi supape cardiace;

- 2.6 - 3.4 ţesut conjunctiv slăbit, muscular striat şi musculare cardiace;

- 3.4 ţesut muscular nemodificat.

- epiteliu tesselat al tractului digestiv;

- 4.9 stratifică epiteliile scuamoase şi coloanele. Parenchimat ţesut hepatic şi ţesut a


- epiteliu de ţesut renal şi organe de reproducere;

- 5.8 inelul limfatic al faringelui, partea superioară a tractului respirator, a sistemul
a ovarelor şi a prostatei;

- 6.6 sistemul nervos periferic, epiteliul bronşic, suprarenalele şi tiroida;

- 7.4 secţiuni centrale ale analizoarelor senzoriale, cu excepţia opţiunii Fig.41.
şi structurile subcortical ale creierului, pons cerebelli;

cerebelul, sistemul limbic şi parenchimul plămânilor;
- retina, nervul optic, cortexul cerebral.

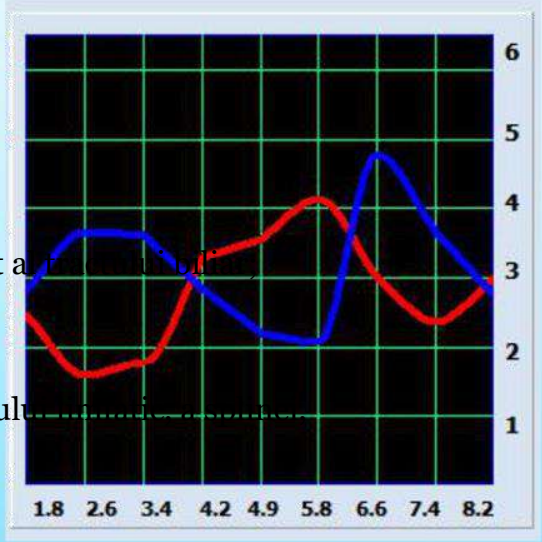


Bazele lucrărilor aparatului "Paraclinic Trend" sunt măsurarea ratei de zgomot într-un sistem. Considerăm orice sistem (organ, ţesut, celulă etc.) drept sistem cibernetic ("cutie albă"). Comparând semnalul de intrare (roşu, S) şi semnalul de ieşire (albastru, N) putem evalua starea şi dinamica sistemului de creştere a entropiei - potenţialul entropic.

În semnalele ideale de intrare şi de ieşire ale sistemului sunt similare - înseamnă că nu există zgomot în sistem. Şi vice versa, dacă sistemul nu răspunde la semnalul de control - putem spune că sistemul nu funcţionează.

În practică lucrăm cu valori intermediare, evaluând ceea ce putem spune despre acutenenţă, prioritate şi dinamică a procesului de dezvoltare. Pentru ao face mai convenabil, folosim scala amplitudinii graficului în care 0 dB înseamnă 0 puncte şi 260 dB înseamnă 6.6 puncte. o rată naturală de zgomot la aproximativ 8,5 - 64 dB, adică 1 - 3 puncte. Considerăm amplitudinea graficului în interiorul (Fig.39.2) - 6.5 puncte, numerele care depăşesc limitele înseamnă că sistemul nu este funcţional. Frecvenţele de rezonanţă au o mare importanţă în analiza graficelor. Ţesutul mai organizat este - cu cât frecvenţa maximă este mai mare, de exemplu, oasele au o amplitudine maximă de 1,8 Hz şi cortexul cerebral - 8,2 Hz. Se consideră că nu considerăm separat graficele S şi N. În acest caz, nu au sens. Le considerăm împreună, concentrându-ne pe frecvenţele care au mai multă disociere şi pe graficul care a plasat mai sus. Isolines poate simplifica procesul de analiză. Analizând poziţia lor şi rata punctului putem dezvălui o acută şi dinamică a procesului, acesta va contribui foarte mult la tratamentul ulterior.

Fig.42.

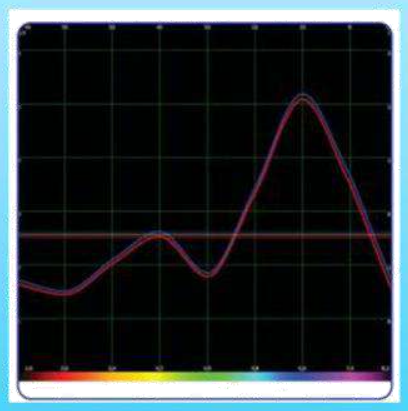

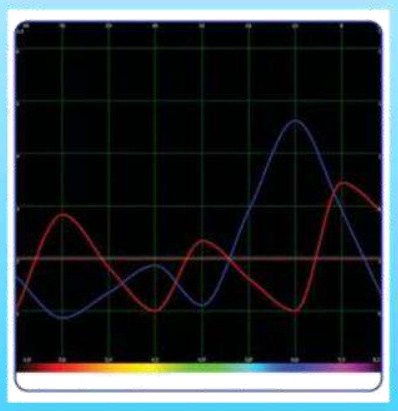



Fig.43.

Folosind funcţia "Spectrum" putem vedea graficul procesului pe care îl au trei izolene: galbenul este media simplă a ambelor grafice, cele albastre şi roşii sunt izolinele semnalelor de intrare şi ieşire. Pentru a analiza procesul utilizăm mai mulţi factori. Pentru a estima reacţiile compensatorii, analizăm intervalul dintre izolinele N şi S. Procesul este compensat dacă intervalul este mai mic de 0,25 puncte, în caz contrar procesul este decompensat. Cel mai productiv este procesul compensat: poate fi reglat, rezerva de sine a sistemului poate rezista procesului patologic fără asistenţă, în acelaşi timp rezervele de ţesuturi şi organisme lucrează sincron. Există două tipuri de procese decompensate: anabolice şi catabolice.

Procesul anabolic, caracterizat printr-un prognostic pozitiv al cursului clinic şi care se desfăşoară cu descărcarea de energie şi informaţii. În acest caz, isolina albastră este mai mare decât cea roşie. Procesul anabolic decompensat caracterizează procesele rapide acute (flegmon, abces şi pneumonie, adesea cu componentă alergică autoimună), cu scăderea funcţiilor de adaptare a organismului şi reacţii hiperegice înaltă. Suprimarea bolii se face la nivel de ţesut. Rezervele de compensaţii ale ţesutului unic se epuizează rapid şi cursul de proces devine criză. Dacă există destule rezerve, procesul ajunge la etapa compensată, altfel - în procesul catabolic, înseamnă pierderea controlului prin organ sau ţesut.

La linia roşie a procesului catabolic plasat mai mult decât albastru. Acest proces se caracterizează prin absorbţia informaţiilor şi a energiei. În stadiul iniţial al procesului catabolic poate fi nepronunţat, caracterizează bolile cronice şi, în acelaşi timp, isolinea medie are 3,5 puncte şi mai mult. Odată cu dezvoltarea ulterioară a procesului catabolic, izolarea medie se ridică la 5,5 puncte, iar tensiunea grafului scade (tensiunea înseamnă intervalul dintre vârfurile grafului şi isolina).

Fig.44.

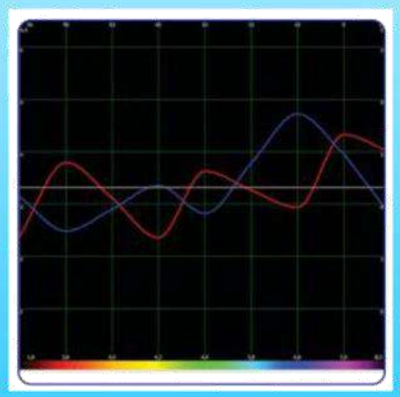

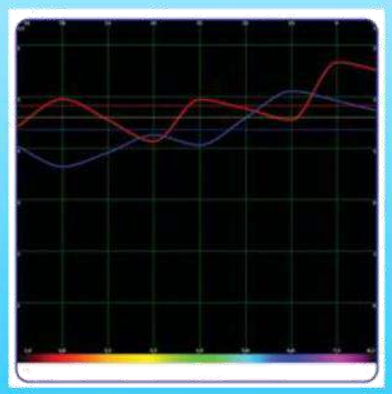
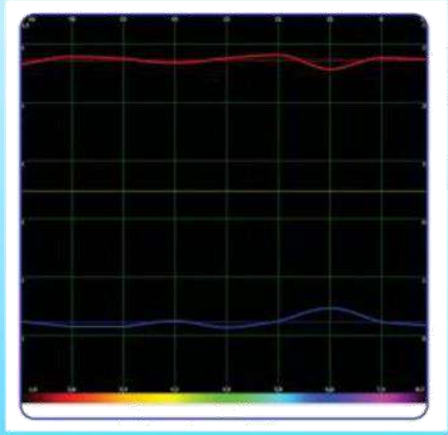


Fig.45.

Ţesutul nu poate reacţiona la semnalul de intrare - intervalul dintre izolinele roşii şi albastre cresc, organismul cheltuieşte multă energie pentru a susţine rezervele de ţesuturi şi, în acelaşi timp, reacţionează scăderea ţesutului. Acest tip de dezvoltare este tipic pentru tumori. Tumoarea non-canceroasă se caracterizează printr-un interval mic între izolene (1 - 1,5 puncte), tumorile canceroase se caracterizează prin intervalul de 3,5 - 4 puncte. La graficul iniţial al tumorii are o tensiune mică pe frecvenţa de sine, la diagramele metastatice sunt plane. Pentru a defini acurateţea procesului este necesar să se analizeze disocierea graficelor şi poziţia izolinei medii. La procesul acut iniţial, disocierea semnificativă poate fi urmărită la o frecvenţă şi isolul mediu nu poate fi mai mare de 2,5 puncte. Procesul secundar de medie acută a isolinei creşte până la 3,5 - 4 puncte şi este mai mare, disocierea grafurilor la mai mult de o frecvenţă.

Fig.46.



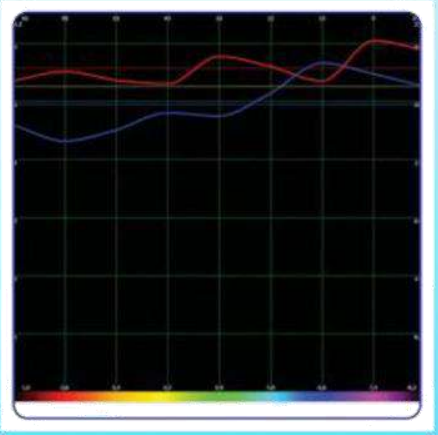


Fig.47.

"Listă de grupuri" conţine o listă de grupuri de etalon comune:

NUTRACEUTICE ŞI PARAPARMACEUTICE

În acest grup sunt înregistrate caracteristicile valurilor suplimentelor active biologic (BAS) produse de marile companii ruseşti şi străine care produc şi furnizează suplimente nutritive.

PREGĂTIRI ORGANICE

Conţine etaloanele (standardele) caracteristicilor spectrale ale ţesuturilor sănătoase ale corpului.

Lista etalon este aranjată în ordinea descrescătoare a similarităţii spectrale cu obiectul investigat.

Săptămânile sănătoase au semnale de intrare şi de ieşire similare (graficele roşu şi albastru, respectiv).

Cu cât este mai mare asemănarea dintre prepararea de organe şi obiectul investigat, cu atât va fi mai intact ţesutul. Dimpotrivă, cu cât este mai mare diferenţa, cu atât va fi mai gravă deteriorarea ţesutului investigat.

HOMEOSTASA BIOCHIMICĂ

Acest program efectuează o evaluare calitativă a principalilor factori biochimici prin evaluarea funcţiilor de undă ale ţesuturilor corporale. Această evaluare este efectuată utilizând modul de analiză NLS.

Reţineţi că valorile cele mai scăzute ale concentraţiei de enzimă (hormon) în limitele normale corespund cu 2 din grafic.

În timp ce cele mai mari valori din limitele normale corespund cu 6. Valorile factorilor egali cu 3, 4 sau 5 corespund "modului" factorului, iar valorile extreme 1 şi 7 caracterizează factorii biochimici dincolo de normele fiziologice, mai mici şi, respectiv, mai mari.

Normele standard pentru efectuarea analizelor biochimice folosind metode clinice convenţionale ar trebui să fie utilizate atunci când se analizează rezultatele computerului.

PATHOMORFOLOGIE ŞI NOSOLOGICE

Aceasta arată o listă a etaloanelor proceselor distructive.

Această secţiune deţine condiţiile patomorfologice de bază specifice ţesuturilor unice ale unui organism.
Fiecare proces distructiv are un grafic distinctiv.

MICROORGANISMELE ŞI HELMITI

În această secţiune sunt înregistrate caracteristicile majore ale agenţilor infecţioşi: bacterii, virusuri, micoplasme, rickettsii, fungi şi helminţi. Aceasta prezintă schimbări în forma vârfurilor mari de disociere în intervalul de frecvenţă care reprezintă frecvenţele naturale ale ţesutului.

De exemplu, Opisthorchis felineus are o disociere înaltă în frecvenţa - 4.9Hz - ţesutul hepatic parenchimat şi ţesutul excretat de bile. Aceste ţesuturi sunt cunoscute a fi în mare măsură afectate de trematode Opisthorchis felineus opisthorchiasis.

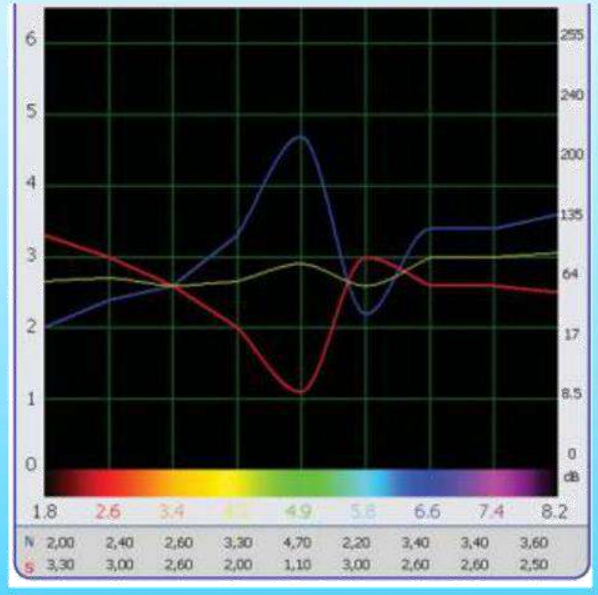


Fig.48.

Alopatiei

În acest grup, caracteristicile valurilor principalelor preparate chimice (sintetice) utilizate în medicina convenţională.

HOMEOPATIE

În acest grup sunt înregistrate caracteristicile valurilor preparatelor homeopatice.

FITOTERAPIE

În acest grup sunt înregistrate caracteristicile valurilor plantelor medicinale care se dezvoltă în Midwest of Russia

Dacă puneţi o bifă în stânga din meniul Fitoterapie.

În fereastra centrală veţi vedea etaloane pentru fitoterapie.

Trei etaloane au apărut în zona roşie (numărul lor de index este mai mic de 0,425).

Aceasta înseamnă că funcţiile valului acestui etalon, combinate cu funcţia de undă a organului, se apropie de acest etalon cât mai mult posibil şi este sănătos (Fig.49)

Vegeto-test (internal) Fig.49.

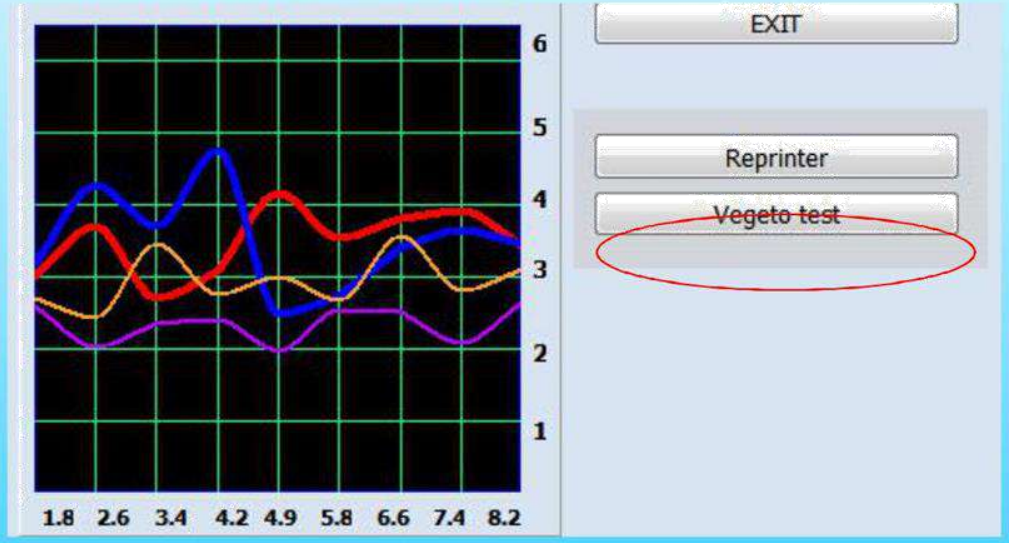


Fig.50.

0.349	PETROSELINUM SATIVUM HOFFM*
0.410	CALTHA PALUSTRIS*
0.411	ADONIS VERNALIS*

Dacă plasaţi o bifă în stânga din meniul **Fitoterapie.**

În fereastra centrală veţi vedea etaloane pentru fitoterapie.

Trei etaloane au apărut în zona roşie (indexul lor este mai mic de 0,425).

Aceasta înseamnă că funcţiile valului acestui etalon, combinate cu funcţia de undă a organului, se apropie de acest etalon cât mai mult posibil şi sunt sănătoase (Fig.49)

ALIMENTE

În acest grup, caracteristicile valurilor de alimente separate în grupuri (carne, peşte, lactate, legume,

fructe, ulei, băuturi, condimente etc.). Produsul alimentar dietetic, datorită acţiunii sale terapeutice recomandate pentru utilizare, evidenţiată în culoarea roşie. Nu este recomandat un produs alimentar evidenţiat în negru, neutru - în roz.

ALERGENICE

În acest grup sunt înregistrate caracteristicile valurilor alimentelor, ale animalelor, ale animalelor, ale legumelor şi ale alergenilor industriali de orice fel.

LITHOTHERAPY

În program, caracteristicile spectrale ale pietrelor şi mineralelor sunt reprezentate împreună cu descrierea acţiunii terapeutice. Prin apăsarea butonului "Imagine" puteţi vedea imagini cu minerale. Programul poate alege un mineral pentru un pacient, potrivit conform caracteristicilor spectrale pentru deţinerea permanentă sau pentru tratarea anumitor boli. Utilizând caracteristicile spectrale specifice ale mineralelor, modulate şi radiate de aparat, puteţi trata bolile acute şi cronice.

BACH FLOWERS

S7 SAHARARA meridiane corespunzătoare: VC + VGcorespunzătoaremeridiane meridiane corespunzătoare: VC + VG: V

S6 AJNA meridiane corespunzătoare: MC + TRrespondresponding meridiansmeridians: MC + TR: MC +

S5 VISHUDHA meridiane corespunzătoare: P + GI + Sk + Sdirecţionare corespunzătoare meridianelor meridiane: P

S4 ANAHATA meridiane corespunzătoare: C + IG corespunzătoare meridianele corespunzătoare: C + IG: C +

S3 MANIPURA meridianele corespunzătoare: F + VB + Fd + Correspondentele meridiane corespunzătoare: F

S2 SVADHISTANA meridiane corespunzătoare: R + V + ALL + Lycorresponding meridiansmeridians corespunzătoare

S1 MULADHARA meridiane corespunzătoare: RP + ecorresponding meridiane corespunzătoare: RP + E: RP

ENTROPY ANALYSIS.

Faceţi clic pe "D # PATHOMORPHOLOGY AND NOSOLOGICAL" (Analiza entropiei)

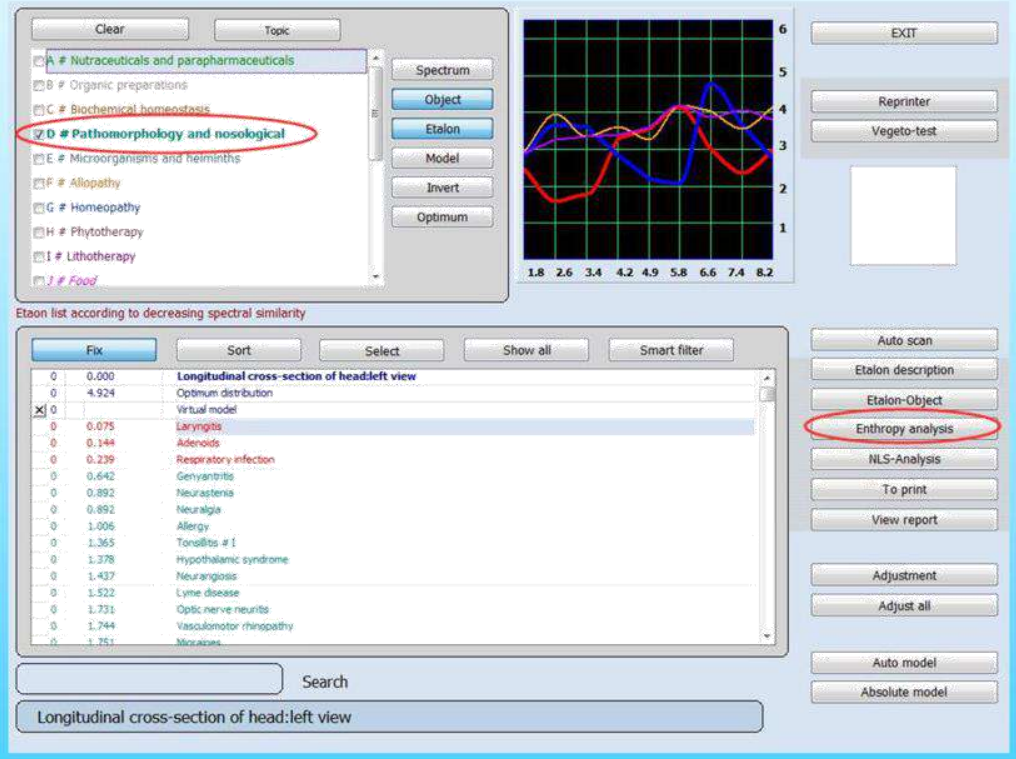


Fig.51.

Acesta va afişa această pagină.

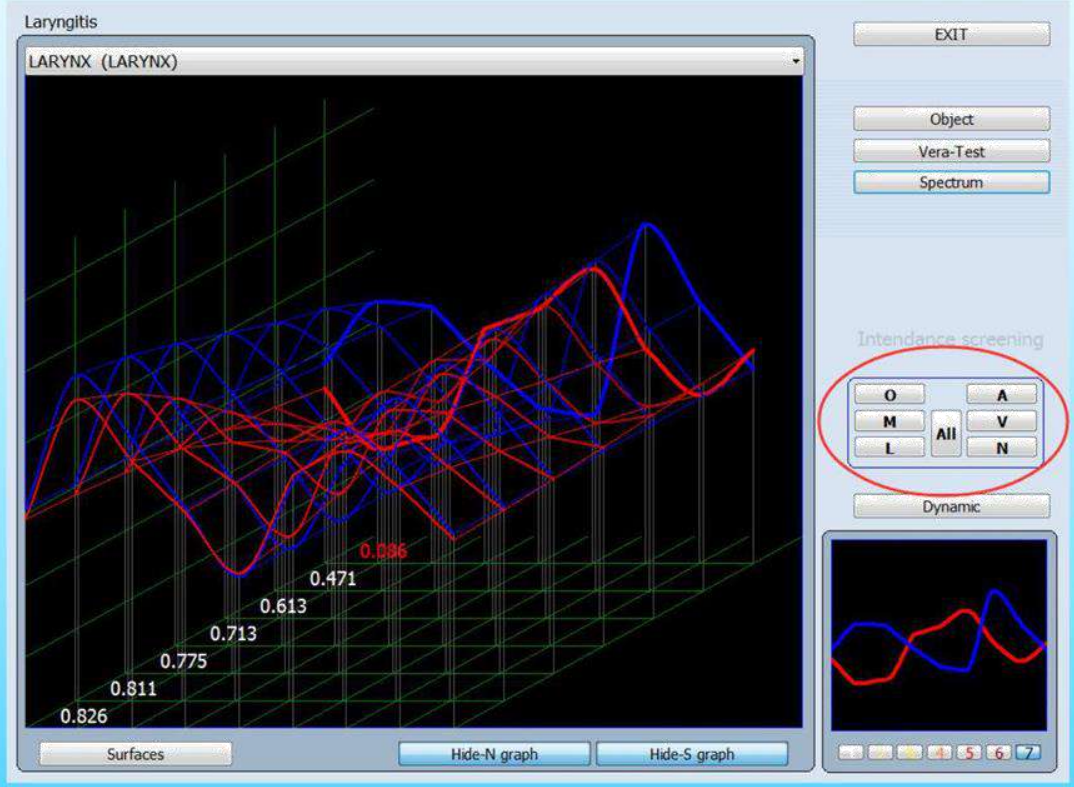


Fig.52.

Entropy (cu doi factori) de analiză permite construirea unui mod matematic al procesului patologic luare tisse sănătoşi (organopreparation) ca fază iniţială (zero) şi o formă pronunţată clinic al unui proces patologic ca cel final şi de a face un calcul matematic pentru graficele a unui număr de intermediar states.In cursul analizei spectrale înaltă similaritate oricare dintre stările intermediare sau stările extreme se determină şi, astfel, maturitatea acestui proces şi semnele unei patologii preclinice sunt definite.

O mică diferenţă în similitudinea spectrală (dispersie) în întreaga gamă de factori de entropie de la un proces acut. Graficul cel mai asemănător în ceea ce priveşte spectrul este marcat de o linie groasă în grafic, iar valoarea digitală roşie, este marcată cu roşu, în acest caz este de 0,536. Există două butoane **"Conceal N (S) graph"** în care butonul ascunde graficul corespunzător (Fig.52).

Se poate vedea, de asemenea, graficul în modul „**Suprafeţele“** prin apăsarea butonului **„suprafeţe**“, pentru a ajunge înapoi la **„Lines“** modul este necesar pentru a elibera acest buton.

ENTROPY ANALIZA relaţiei dintre creierul uman, conştiinţa şi fenomenele fiziologice analiză fizică, adică grade diferite de deteriorare a bolii în corpul celor şase sisteme:


Muscular (**Sistem muscular**):

Artera (**sistem arterial):**

Vena (**sistemul venos**)

Limfa (**sistem limfatic)**

Nerv (**sistemul nervos**)

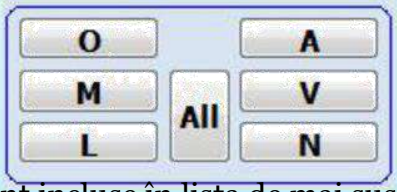

Restul ţesuturilor grupurilor care nu sunt incluse în lista de mai sus.



Butonul **Object** afişează valorile optime pentru acest proces.

Butonul **Vera-Test** reprezintă un grafic cu cea mai apropiată similitudine spectrală.

Unul câte unul pentru a analiza şi a calcula boala în creierul uman, marca stângă, cum ar fi valoarea medie Toate putem obţine o analiză cuprinzătoare a valorii integrate a simptomelor lor în cadrul a şase sisteme. Dacă valoarea mai mare, fenomenul afecţiunilor fiziologice mai reţinut în conştiinţa creierului, cu atât răspunsurile fiziologice şi sentimentul uman sunt mai evidente.

:

Faceţi clic pe **"Toate",** apoi faceţi clic pe **"Ieşire",** vă va afişa acest număr.
:

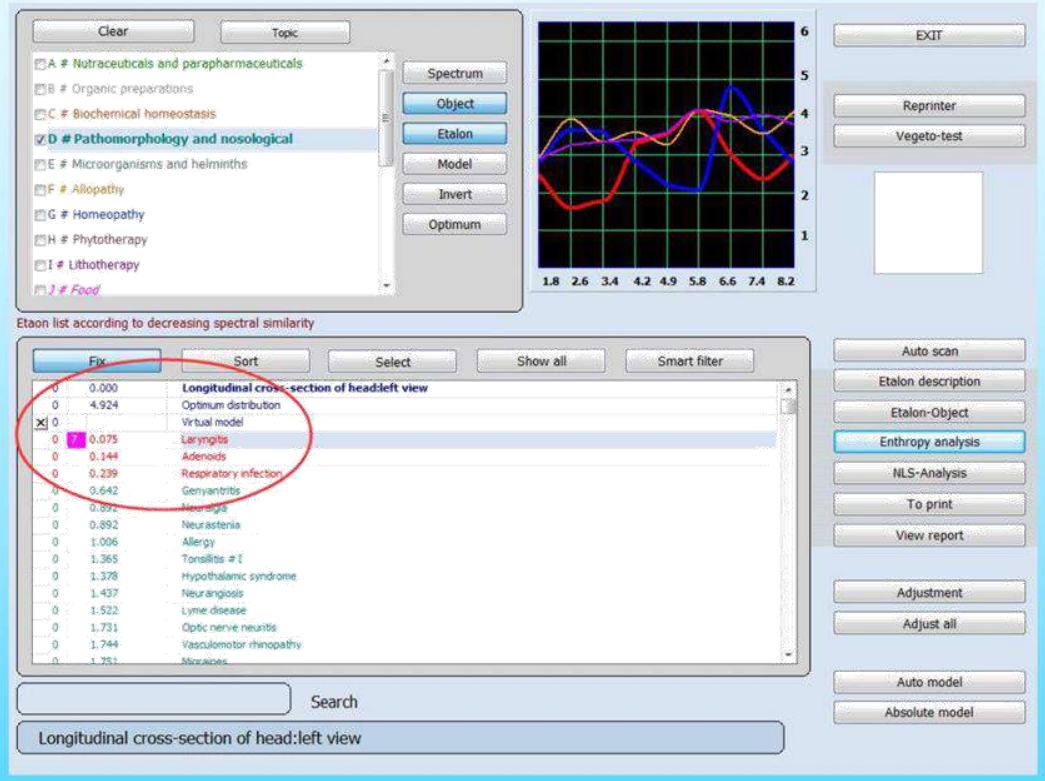


Fig.53.

Entropy analysis

Într-o fereastră de etaloni există un buton de analiză a entropiei (butonul este activ numai pentru etaloanele de patomorfologie) care deschide fereastra dată (Fig.54)

Analiza entropiei permite efectuarea unei analize 2 factori a etalonului. Astfel, programul dezvoltă un model matematic al procesului patologic, luând ca etapă inițială un țesut sănătos și o formă finală clinic exprimată a patologiei date.

În această fereastră, în primul rând, suntem ghidați de gradul de maturitate al procesului (de la 1 la 7), care este indicat în partea de jos a graficului mic. Astfel, indicatorul de maturitate a entropiei poate fi:

:

0	1	0.000	**Longitudinal cross-section of head:left view**
0		4.924	Optimum distribution
✕ 0			Virtual model
0	7	0.075	Laryngitis
0	7	0.144	Adenoids
0	7	0.239	Respiratory infection
0	7	0.642	Genyantritis
0	1	0.892	Neurastenia
0	7	0.892	Neuralgia
0	4	1.006	Allergy
0	1	1.365	Tonsillitis # I
0	1	1.378	Hypothalamic syndrome
0	5	1.437	Neurangiosis

Fig.54.

Valoarea E (în a treia coloană):

1 - 2 - indică faptul că nu există tendinţe în procesul de dezvoltare în curs de investigare (înseamnă că boala răspunsului extern al organismului nu este evidentă).

3-4 - indică faptul că există faze preclinice în procesul de dezvoltare (înseamnă boala la reacţia externă a corpului ocazional sau se va reflecta prin cauze externe).

5-7 - indică faptul că în procesul de maturitate (înseamnă că reacţia bolii este mai evidentă sau se întâmplă adesea pe corpul extern).

Astfel, cu cât este mai mare cifra, cu atât procesul este mai matur, iar diagnosticul este în mod special definit.

Apoi, aceeaşi cifră va fi evidenţiată alături de diagnosticul din lista etaloanelor când vom reveni la pagina anterioară.

:

Apoi faceţi clic pe "**Reglare**" şi "**Reglare toate".**

:

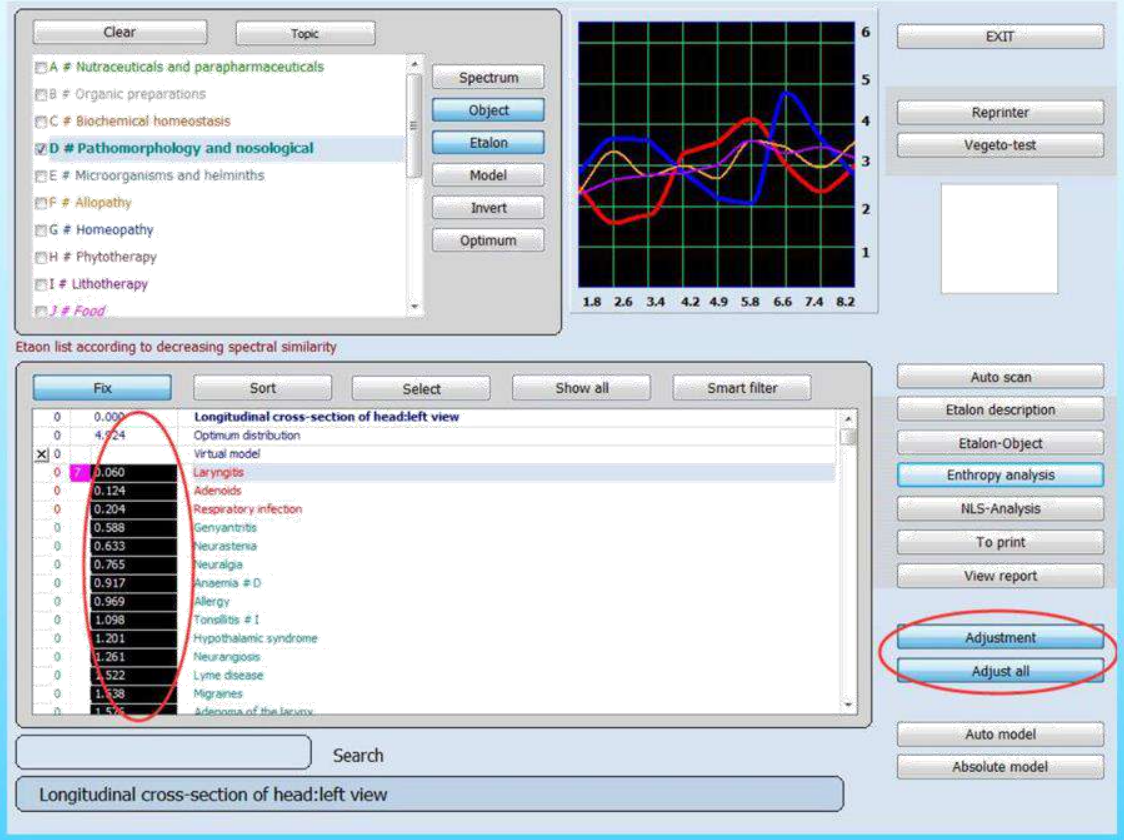


Fig.55.

Reglaţi şi Reglaţi toate.

Aşa cum sa menţionat deja, există o zonă de la 0.425 la 0.75 unde similitudinea etalonului şi a spectrului de organe este nesemnificativă. Etaloanele recomandate pentru compensare sunt situate în această zonă:

- bolile cronice care sunt în stare de remisiune (din agravare); - bolile la care organul este predispus.

Pentru a defini mai precis folosim **ajustarea tuturor** (ca şi cum ar fi fost o provocare virtuală) a organului. Calculatorul simulează reacţia unui organism în caz de stres. Dacă după simulare factorul etalon devine mai mic de 0,425 (a trecut în zona roşie), înseamnă că există o tulburare funcţională şi este necesar să se ia măsurile corespunzătoare.

Ca şi orice influenţă adversă, acest proces poate trece de la predispoziţie sau remisiune la o fază acută. Dacă factorul nu sa schimbat mult, organul are rezerve suficiente şi etalonul dat nu este eficient.

Aici este important să înţelegem că organismul în timpul unei anumite perioade de timp nu se poate ocupa de toate problemele dintr-o dată, de aceea acele etaloane care sunt utile unui organism în prezent sunt de obicei evidenţiate într-o zonă roşie (fără provocare).

Dacă faceţi clic pe butonul **Ajustare totală**, computerul va simula schimbările unei stări a unui organ în stres şi va ridica standardele de compensare în sine (Fig.56)

Fig.56.



În acest exemplu, **LINUM** a apărut în zona roşie (comparaţi Fig. 44 şi Fig. 46). Indicele a scăzut considerabil şi chiar sa transformat în zona roşie, prin urmare este util să o alegeţi ca fiind unul dintre etaloanele recomandate.

Dacă sunteţi interesat de un anumit etalon pentru întreţinerea preventivă şi procesele de tratare dintr-un punct de agravare, acest etalon cu cursorul şi faceţi clic pe butonul **Reglare**. Programul va estima eficienţa acestui etalon în mod specific.

Valoarea D (în a patra coloană)

Dacă**> 2.0**, înseamnă lipsa oricăror probe potrivite, morbiditatea este foarte mică.

În cazul în care **2.0 ~ 0.425,** Este posibil să nu aibă simptome acum, dar totuşi trebuie să atenţie, dacă nu faceţi nici o schimbare, această problemă poate se întâmplă în curând (cronice).

Dacă **<0.425**, indicele roşu, morbiditatea este mai mare de aproximativ 85% ~ 95%.

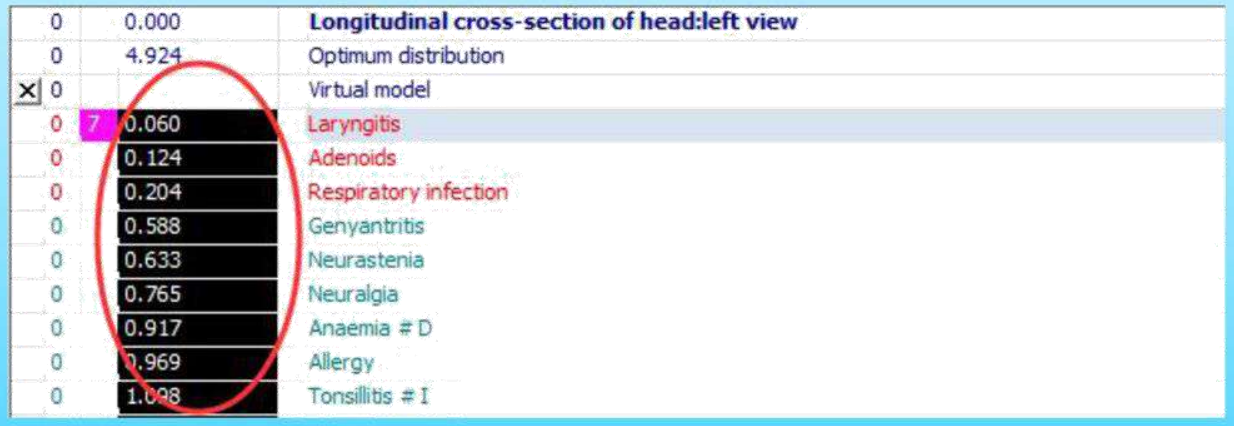


Fig.57

Modelul auto şi **modelul absolut**

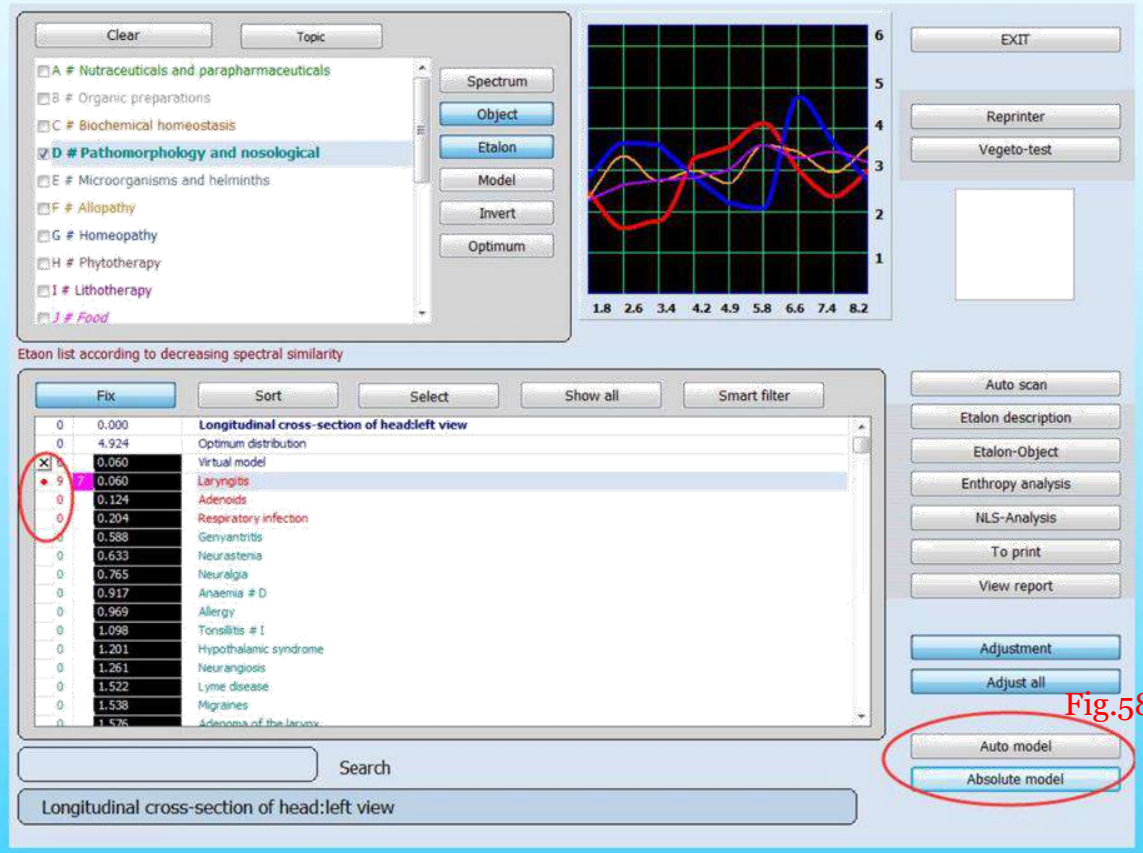


Fig.58.

Model absolut şi Auto

Pentru a selecta o combinaţie ideală de etaloni, se utilizează **modelul Absolute** şi **modelul imperativ** (Fig.44). Modelul absolut permite ridicarea într-un mod automat a unei astfel de combinaţii cantitative şi calitative de etaloane, încât suma corzilor pentru etaloni şi organe a corespuns organului etalon. Numărul care apare în partea stângă a etalonului defineşte contribuţia la curba de compensare.

Apoi este posibil să se efectueze încă un test vegetativ şi să se verifice influenţa selecţiei calitative şi cantitative a etaloanelor asupra reacţiilor organismului compensator.

Dacă există dorinţa de a ridica o combinaţie independent, este necesar să faceţi clic pe butonul din stânga al mouse-ului în partea stângă a etaloanelor. Vor fi acolo puncte şi cifre roşii. Cifra defineşte o parte din contribuţia etalonului dat. Pentru a şterge etalonul din lista generală, apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului. Pentru a şterge lista, apăsaţi X.

Dacă doriţi să recomandaţi clientului un anumit etalon, alegeţi-l şi faceţi clic pe **butonul Auto**. Programul va ridica alte standarde, astfel încât în sumă curba organului, acest etalon şi alte etaloane s-au apropiat de organul etalon cât mai mult posibil. Acest lucru se recomandă a fi făcut numai în cazul unui etalon recomandat de program sau dacă etalonul dat este utilizat pentru întreţinerea preventivă (vezi mai jos).

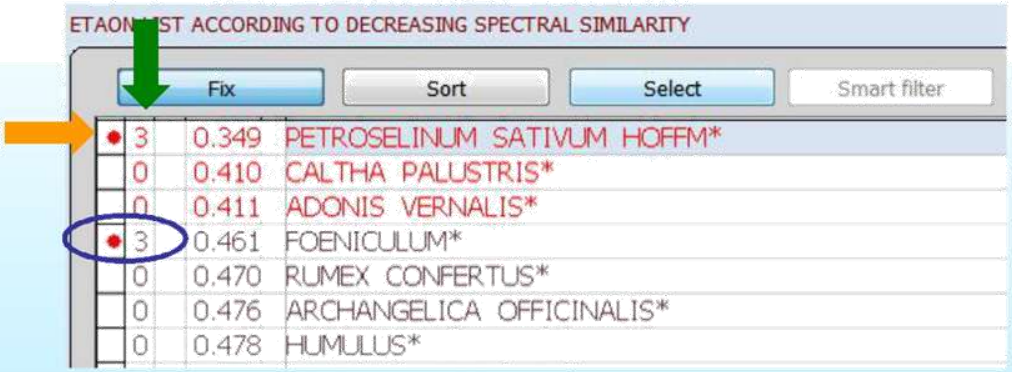


Fig.59.

Semnificaţia **punctului roşu: (săgeată portocalie)**

1. **Puncte în prima coloană**. Aceasta reprezintă boala au avut loc în această stare în viaţă şi, de asemenea, au potenţial de avertizare. Dacă punctul roşu din partea superioară sau superioară indică faptul că boala se dezvoltă în această stare.
De exemplu, **PETROSELINUM SATIVUM HOFFM** care apare pe formular. Dacă punctul roşu apare în josul formei (**cum ar fi cercul albastru**) şi cu un număr mare, înseamnă că boala sa întâmplat înainte.

2. Numerele din a doua coloană. (Săgeată verde)

Totalul este împărţit în (**0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ∞).** Acesta indică momentul producerii bolii.

Primul nivel **(0-3):** Timpul este scurt sau au apărut recent.

Al doilea nivel **(4-6):** Timpul este în ultimele şase luni sau de timp de apariţie pentru prea mult timp.

Al treilea nivel **(7-9):** Timpul este de un an sau mai mult de un an.

Nivelul al patrulea (∞): Au avut loc o perioadă lungă sau lungă.

NLS-Analysis

Faceţi clic pe **"C # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS" şi NLS-Analysis**

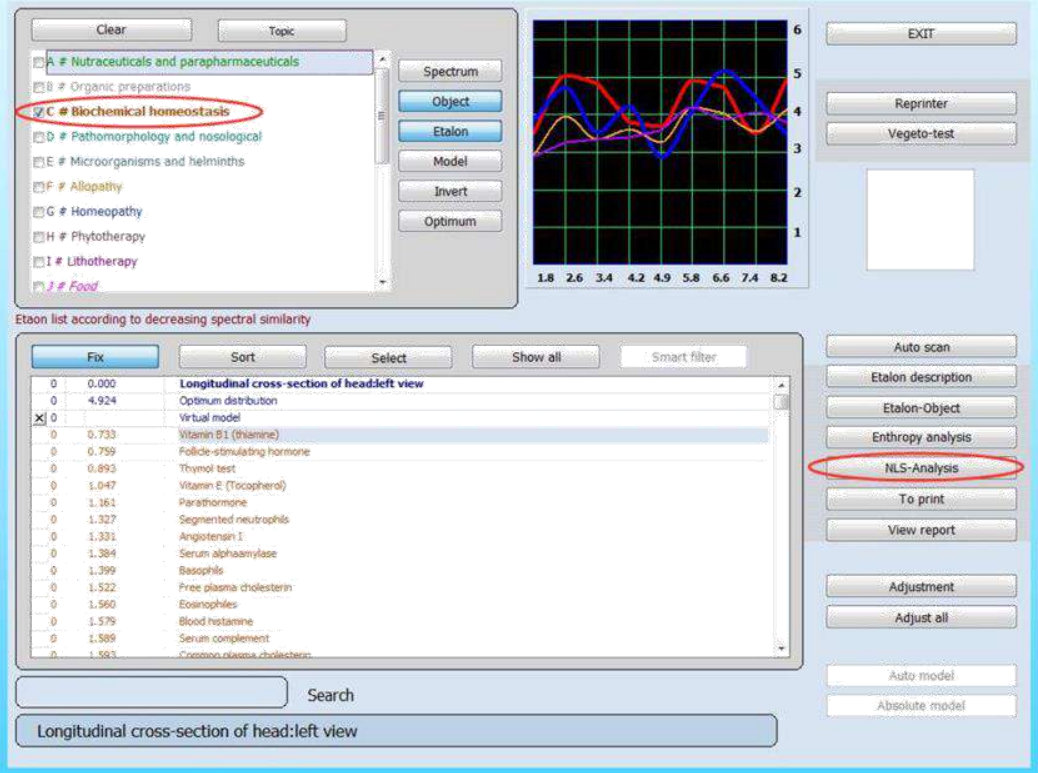


Fig.60.

NLS-Analysis



Fig.61.

Analiza NLS multidimensională este identică cu cea a analizei entropiei, cu excepţia faptului că în analiza NLS toate etapele intermediare sunt înregistrate ca etaloane din corpurile pacientului în diferite etape ale procesului de dezvoltare în curs de investigare, ceea ce permite crearea unui model mai precis al dezvoltării patologiei. Acesta este un tip de proces foarte complicat şi laborios, astfel încât analiza NLS este utilizată exclusiv pentru evaluarea proceselor maligne şi a factorilor biochimici.

Analiza oncoproceselor printr-un grafic de analiză NLS permite urmărirea posibilităţii unei stări ireversibile în dezvoltarea patologică. Amplitudinea crescândă a semnalului de ieşire (linia albastră din grafic) indică intensificarea mecanismelor compensatorii. La atingerea valorii maxime, graficul semnalului de intrare poate scădea brusc cu valori amplitudine ridicate ale semnalului de intrare (linia roşie) care indică un mecanism de neadaptare a defecţiunilor şi dezvoltarea unor stări ireversibile.

Acesta va arăta aceste rezultate.

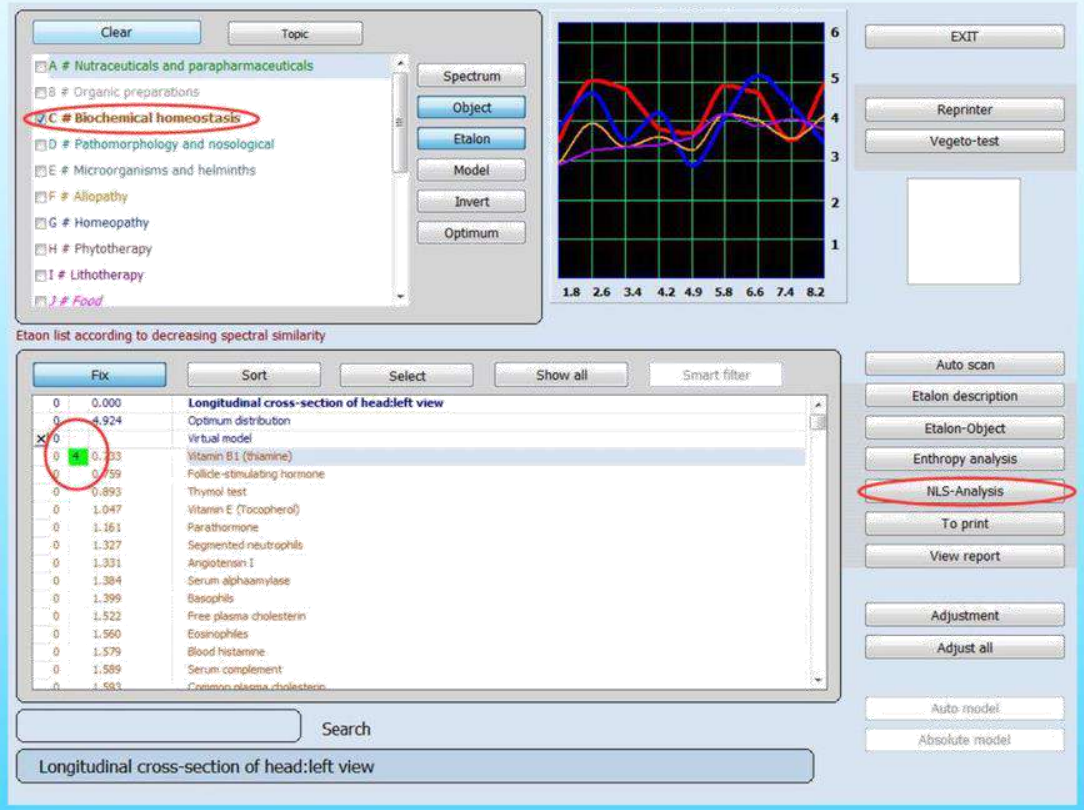


Fig.62.

Butonul **NLS-Analiza** funcţionează numai pentru **HOMEOSTASIS BIOCHIMIC**

Semnificaţia valorii **NLS-Analiză** E:

1, indică faptul că indicele biochimic este mai mic decât intervalul valorilor standard.

2-6, indică indicele biochimic într-un interval de siguranţă.
7, indică faptul că indicele biochimic este mai mare decât intervalul valorilor standard.

Dacă valoarea analizei NLS este de **1** sau **7**, vă sfătuim să mergeţi la spital pentru a vă afla mai departe-examinare.

În prezent, principiul woking cu lista de etaloni este clar:

Dacă lucrăm cu alergeni, substanţele cele mai periculoase pentru pacientul care cauzează o alergie apar în zona roşie.

Dacă se administrează alopatia, medicamentul cel mai potrivit pentru a corecta patologia dată este în zona roşie.

Organoterapia conţine etaloane pentru organele şi ţesuturile sănătoase. Cu cât indicatorii organului investigat sunt mai apropiaţi de etalonul unui organ sănătos, cu atât este mai mare probabilitatea de siguranţă atât a stării organice, cât şi a celei fiziologice a organului dat. Este necesar să observăm că nu există niciun organ ideal, astfel încât deviaţiile nesemnificative din etalon să fie normale şi ar trebui să fie analizate în detaliu în plus.

Dacă alegeţi Patomorfolgy, etaloanele care corespund diferitelor condiţii patomorfologice sau procese se vor deschide.

Alocaţi standardul pe care doriţi să îl jucaţi cu cursorul şi apăsând pe tasta stângă a mouse-ului apăsaţi **Etalon-Object** şi indicele de etalon egal cu 0,000 se dă apoi cadrului, apoi etaloanele ulterioare acestuia (primele două sunt deosebit de importante) sunt enumerate în funcţie de gradul de importanţă. Cu alte cuvinte, este posibil să înlocuiţi etalonul ales cu combinaţia de etaloane cu aceleaşi caracteristici. Dacă este un etolon al patomorfologiei, etaloanele sunt enumerate în funcţie de gradul de importanţă în procesul de boală.

Făcând clic pe tasta **Descrierea etalonului**, deschideţi o descriere detaliată a etalonului (dacă este inclus în bază) (Fig.63).

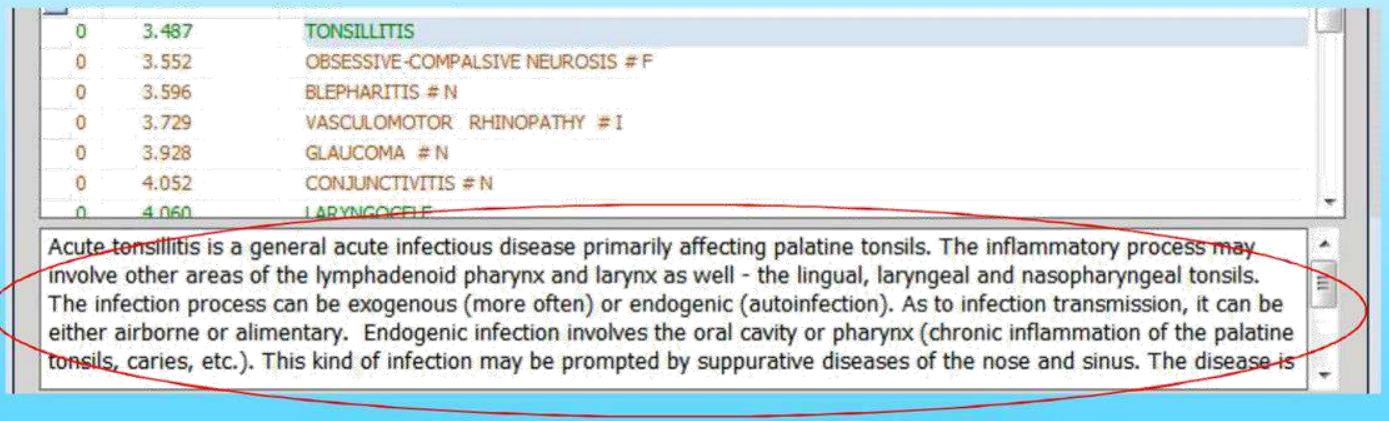


Fig.63.

Imprimare: permite imprimarea proceselor etalon alese. Rezultatul imprimării este o recomandare a operatorului (exclusiv) dat pacientului. Prin urmare, pentru a adăuga fiecare etalon nou din listă în imprimare, este necesar să alegeţi manual acest etalon.

Afişaţi raportul: permite să vizualizaţi lista selectată de etaloane pregătite pentru imprimare şi faceţi clic pe butonul Raportaţi, puteţi imprima raportul.

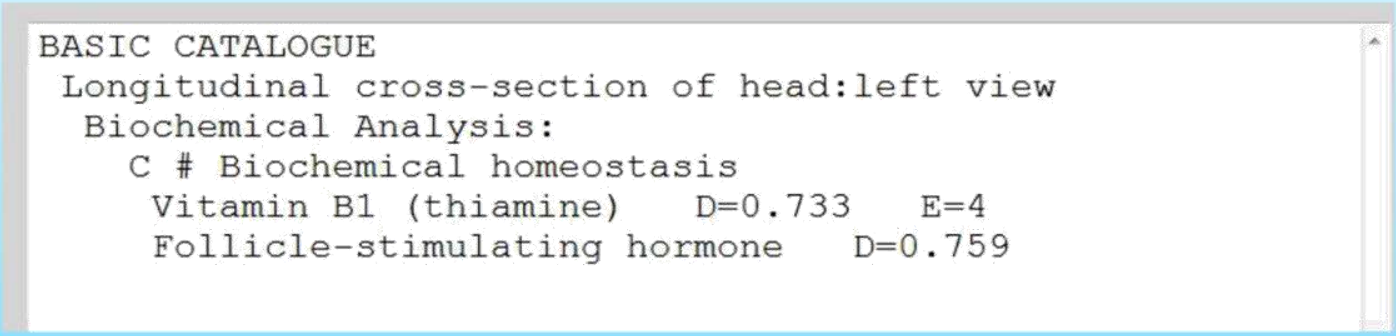


Fig.64.

În acest raport, semnificaţia acestor valori poate fi citită aşa cum am introdus înainte.

Valoarea E este diferită în analiza entropiei şi analiza NLS.

Raportul are două modele, care vă arată în următoarele:

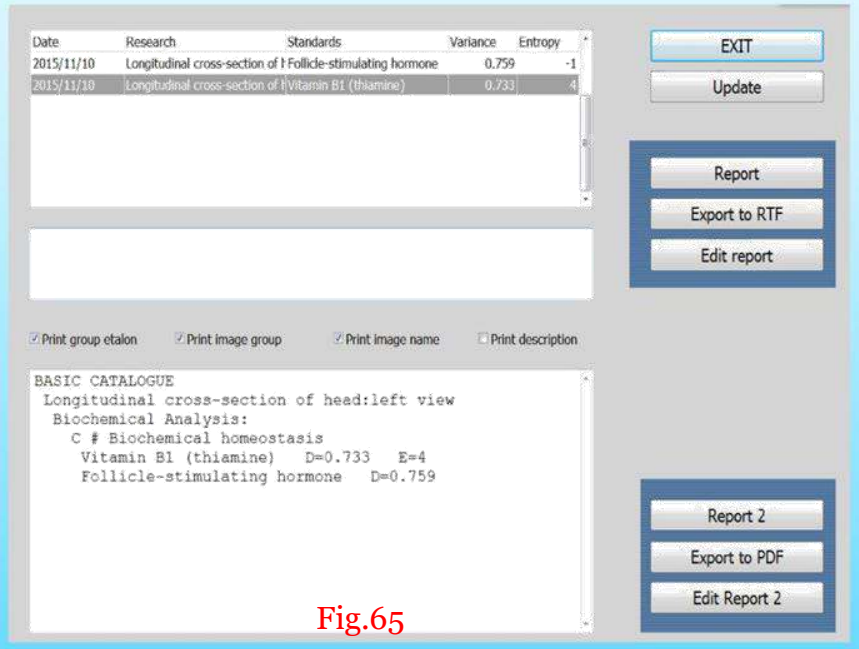


Fig.65

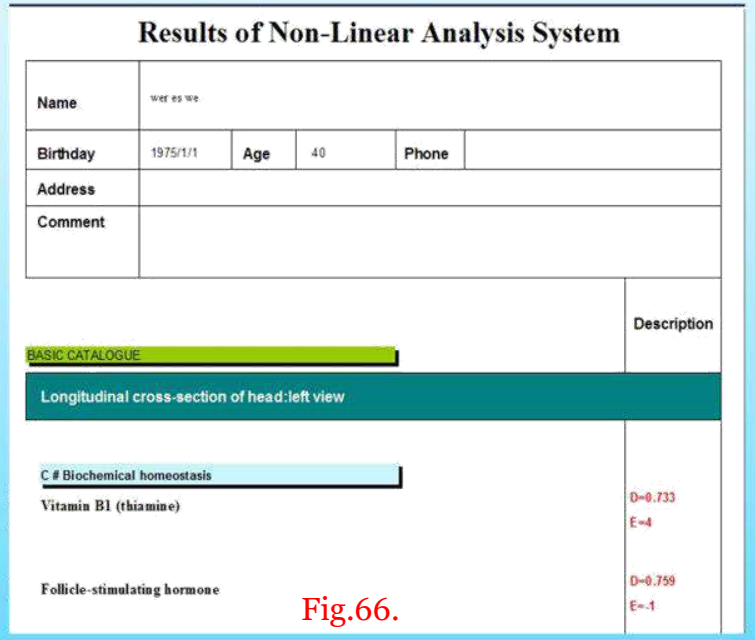


Fig.66.

Reprinter

Reprinterul permite descoperirea informaţiilor despre etaloane pe diferite suporturi (Apă, Alcool, Zahăr, Parafină) - (Fig.67).

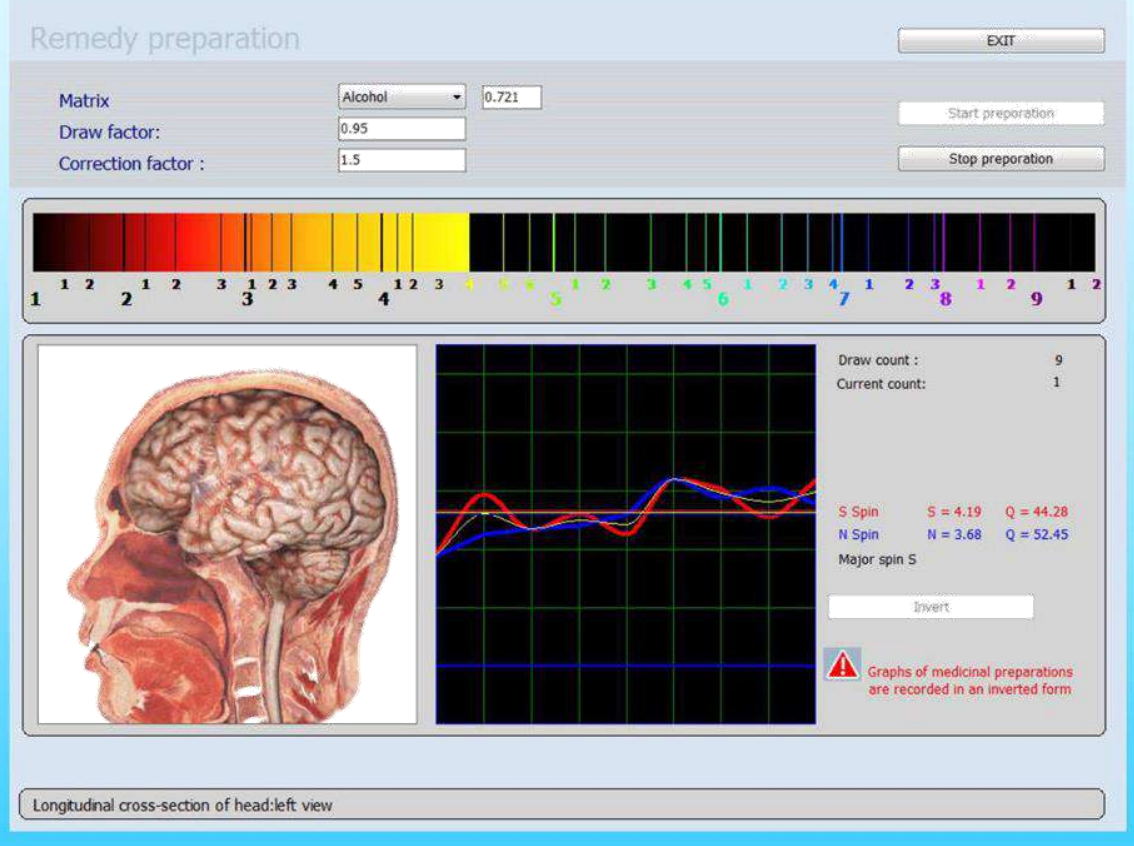


Fig.67.

Funcţia **"Reprint**" funcţionează, de asemenea, de-a lungul principiilor biorezonantei. O "reprint" este o "copie" compusă din frecvenţe la dispoziţie în baza de date, frecvenţe specifice organului tratat. Este posibil să încărcaţi un lichid cu această Reprint de frecvenţă. Clientul ar trebui să absoarbă aceste frecvenţe în câteva săptămâni. Când lichidul este încărcat, frecvenţele sunt inversate, deci opusul măsurătorilor "incorecte". Prin urmare, este posibil să se aducă funcţiile organelor spre frecvenţe care se apropie de frecvenţele structurale (apropierea curbelor).

Pentru a face acest lucru trebuie pus un pahar în camera de rezonanţă, apoi faceţi clic pe **INVERT** deoarece programul conţine frecvenţe inversate. Apoi selectaţi tipul de suport (apă, alcool, zahăr, parafină) şi faceţi clic pe **START Preparation**. Lichidele potrivite pentru a conţine informaţii sunt apa, alcoolul şi parafina, deoarece pot reţine şi păstra frecvenţele pe o perioadă lungă de timp.

O altă variantă a funcţiei "Reprint" este emisia de frecvenţe diferite de medicamente în lichid. Baza de date dată conţine frecvenţe de aditivi alimentari, formula homeopatică, remedii fito şi alopate, toate plasate în formă inversată. Este posibil să le trimiteţi (retipăriţi) într-un lichid într-o manieră identică cu organele. Prin urmare, este posibil să se ajungă la o "soluţie lichidă" individuală exclusivă acestei persoane.

Este posibil să încărcaţi până la cinci frecvenţe diferite în aceeaşi sticlă. Medicamentul va găsi organul adecvat rezonanţei sale, care poate fi deranjat dacă există mai mult de cinci medicamente în uz. Idealul ar fi acela de a folosi un recipient pentru fiecare organ, încărcat cu o singură frecvenţă. Deci, dacă vrem să tratăm inima, ficatul şi rinichii, pacientul poate avea trei containere diferite pentru a fi utilizate individual în momentul în care organul este cel mai activ în funcţie de ora ceasului energetic chinezesc. Cu toate acestea, o astfel de modalitate de a lua medicamente nu este întotdeauna practică la momentul potrivit, iar apoi este mai simplu şi mai polivalent să încărcaţi toate frecvenţele într-o singură sticlă.

Alegeţi un medicament necesar pentru pacientul dat (index D <0,425 = un medicament în zona roşie) şi faceţi clic pe butonul **Reprinter**. Este important să vă amintiţi
că toate medicamentele sunt scrise într-o bază de date în sens invers, prin urmare, înainte de începerea înregistrării este necesar să faceţi clic pe butonul **invers**. Apoi, faceţi clic pe **Start pregătire**. Pentru întreruperea urgentă a procesului de fabricare, faceţi clic pe butonul **Oprire pregătire**. Când înregistrarea datelor pe transportator este terminată, programul se va opri automat. Pentru a termina lucrul cu Reprinter, faceţi clic pe butonul **Ieşire.**

Eficienţa medicamentelor date diferă în funcţie de o matrice:

Apa: În acest scop este recomandat să fie folosit pentru a vindeca procese acute
apa este eficientă 2-3 săptămâni.
Alcoolul: medicamentul realizat pe baza acestuia este eficient până la 2-3 luni.

Zahăr: medicamentul pe bază de lapte este eficace timp de 6-9 luni şi este utilizat pentru tratamentul bolilor cronice. O doză de medicament pentru procesele acute, de obicei

face 4-8 picături sau boabe de 3 ori pe zi.Pentru copii sub vârsta de 14 utilizaţi 2-3 picături.
Parafina: Medicina produsa pe baza acesteia este folosita pentru tratamentul pielii si neurologice
boli (eczemă, radiculită, nevralgie etc.)

Pentru tratamentul proceselor cronice este posibilă înregistrarea simultană a mai multor medicamente (2-4) pe un purtător. Pentru tratamentul proceselor cronice cantitatea de medicamente poate fi crescută la 6-8.

Atenţie! Toate materialele (zahăr, medicamente, parafină etc.) trebuie puse în pungi Reprinter sau turnate într-un pahar de sticlă. În caz contrar, moleculele acestor substanţe se pot depune în reprinter care pot influenţa rezultatele viitoare şi pot agrava eficacitatea medicamentului. Ştergeţi **reprinterul** numai cu o cârpă uscată şi evitaţi apă în el.

Când trebuie să tipăriţi un raport, puteţi face clic pe "**Cercetare de tipărire**"

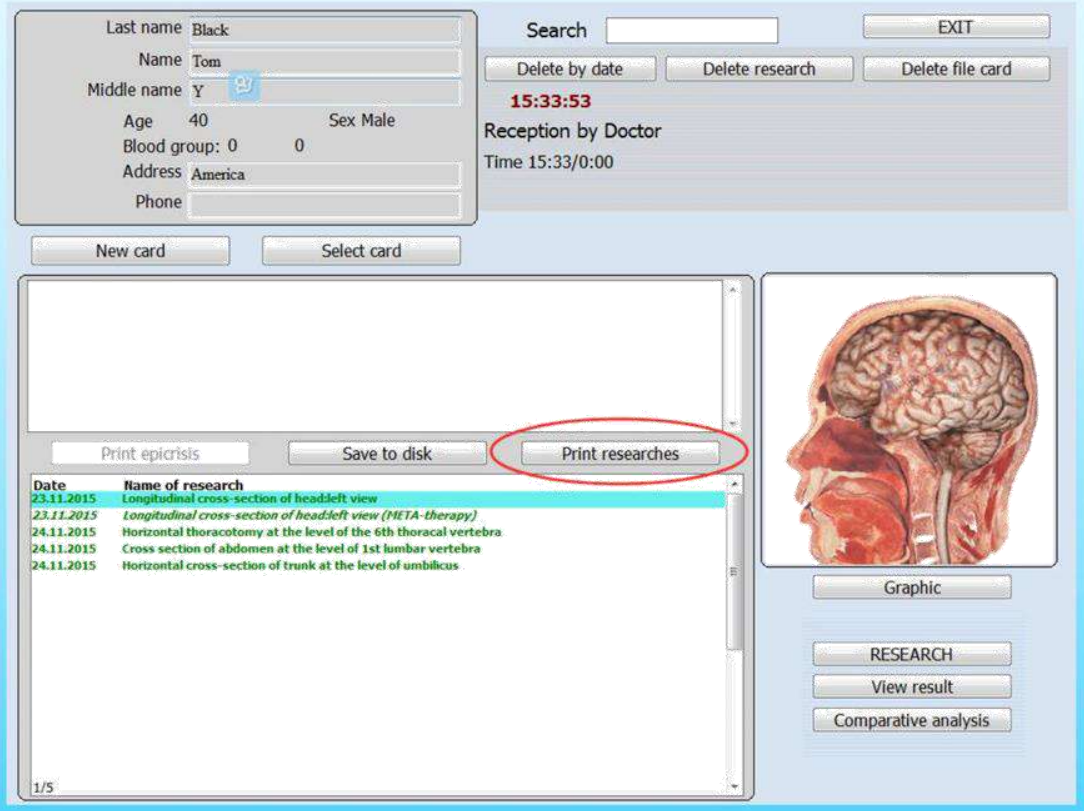


Fig.68.

Print Menu, Programul permite imprimarea celor mai eficiente etaloane (Fig.69) alese de medic în timpul cercetărilor.

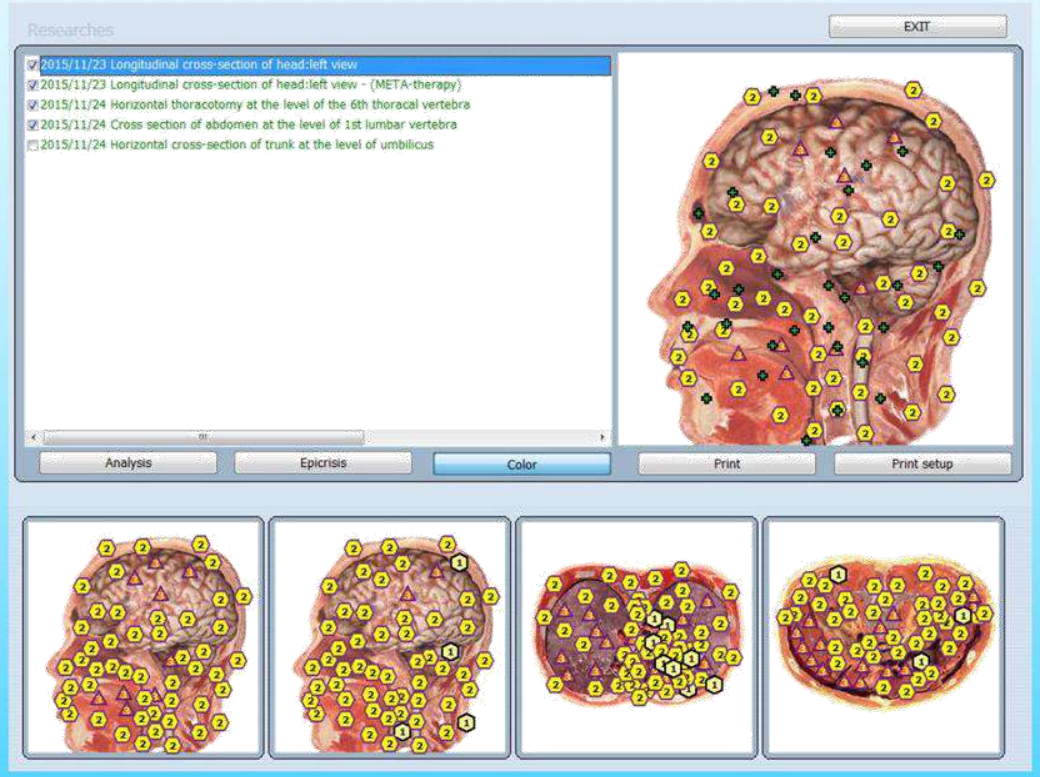


Fig.69.

Ieşire: înapoi la meniul principal.

Analiză: permite vizualizarea rezultatelor cercetării.

Epicrisis: să scriem explicaţii suplimentare pentru pacient şi să privim etaloanele salvate. Pentru a imprima rezultatele, faceţi clic pe butonul Print Epicrisis.

Este posibil să adăugaţi poze cu modele virtuale de până la patru organe în imprimare, doar alegeţi-le din listă.

Culoare: pentru a imprima imagini color, faceţi clic pe butonul, altfel imaginile vor fi imprimate în alb-negru.

Print: pentru a începe imprimarea, faceţi clic pe buton.

Setări imprimare: pentru a configura formatul de imprimare

Salvarea datelor.

Dacă faceţi clic pe butonul **Salvaţi** pe disc în fişierul Card, veţi introduce un meniu special (Fig.70), care permite copierea datelor pacientului pe un disc sau încărcarea datelor de pe un disc în program.

Mai întâi este necesar să alegeţi una dintre opţiunile din partea de sus a ferestrei: să încărcaţi datele (Into programe) sau să păstraţi datele (Din programe). Meniul permite salvarea datelor către orice operator de transport, cum ar fi: U disc, CD, Hard disk etc. Apoi faceţi clic pe butonul Copiere pe disc (Copiere de pe disc) în funcţie de operaţiunea efectuată şi computerul vă va sugera să alegeţi un folder pentru record.

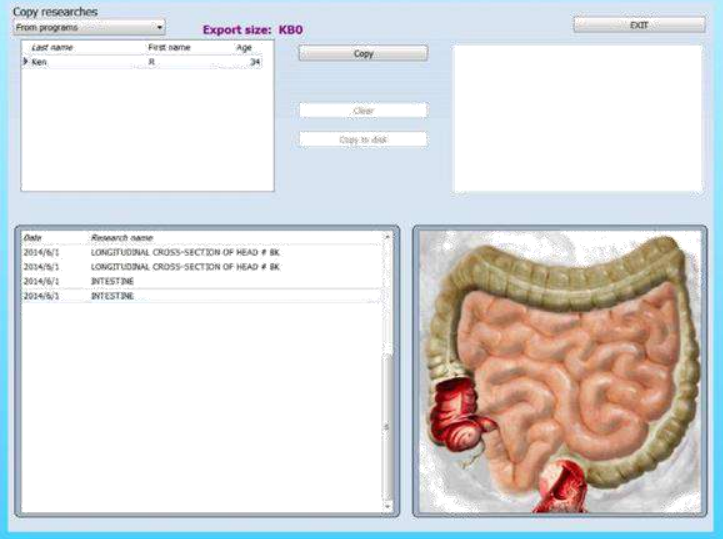


Fig.70.

Actualizaţi baza de date pentru pacienţi, faceţi clic pe butonul **"Copiere"** (Fig.71).

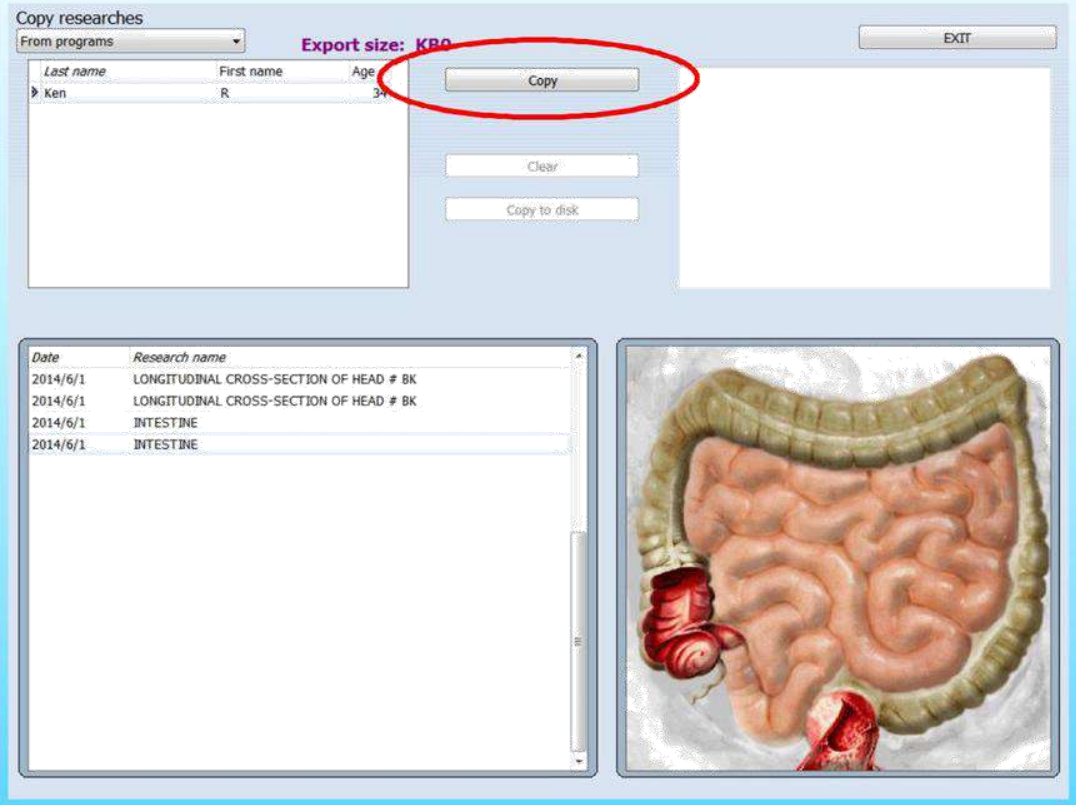


Fig.71.

Click **'Copy to disk'** button(Fig.72).

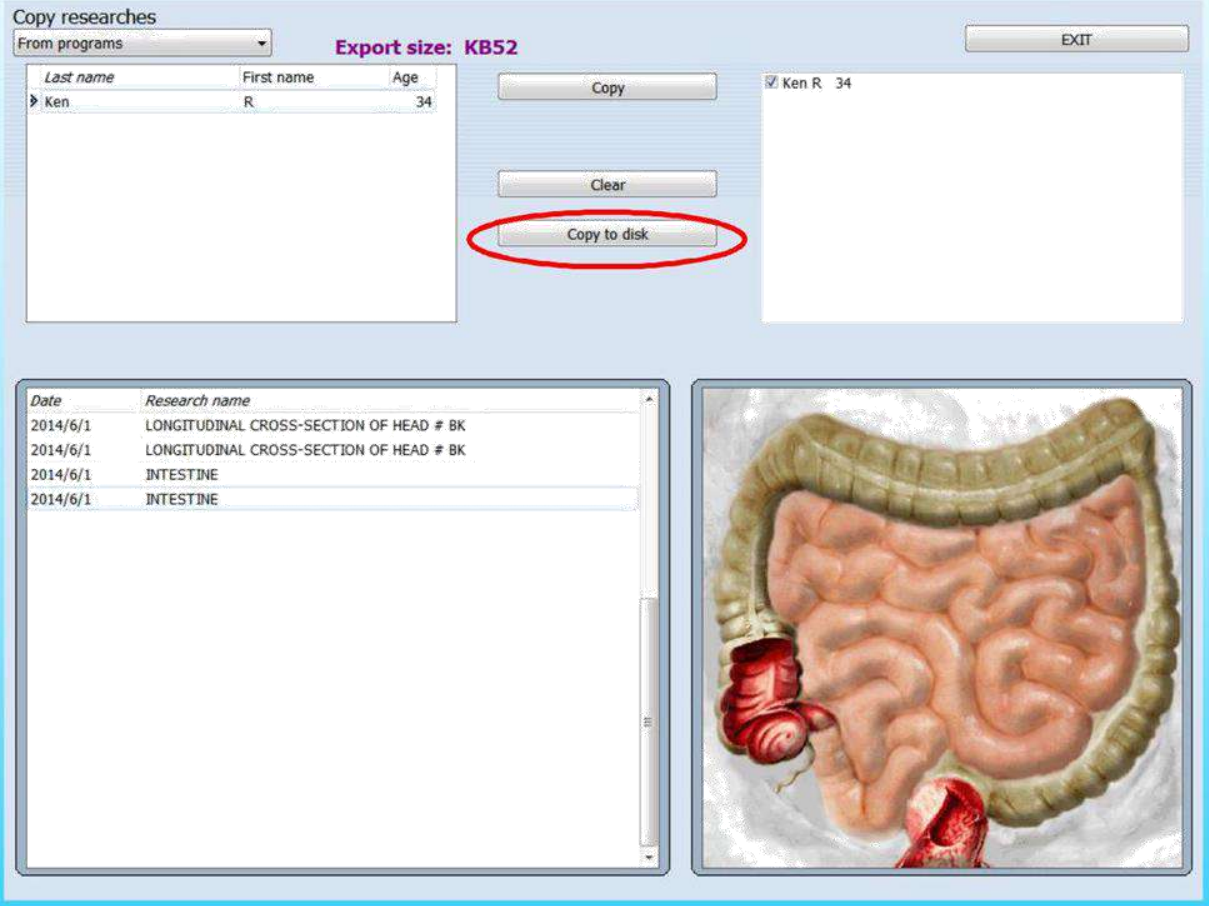


Fig.72.

Selectaţi directorul de salvare, faceţi clic pe butonul **"OK"** (Fig.73).

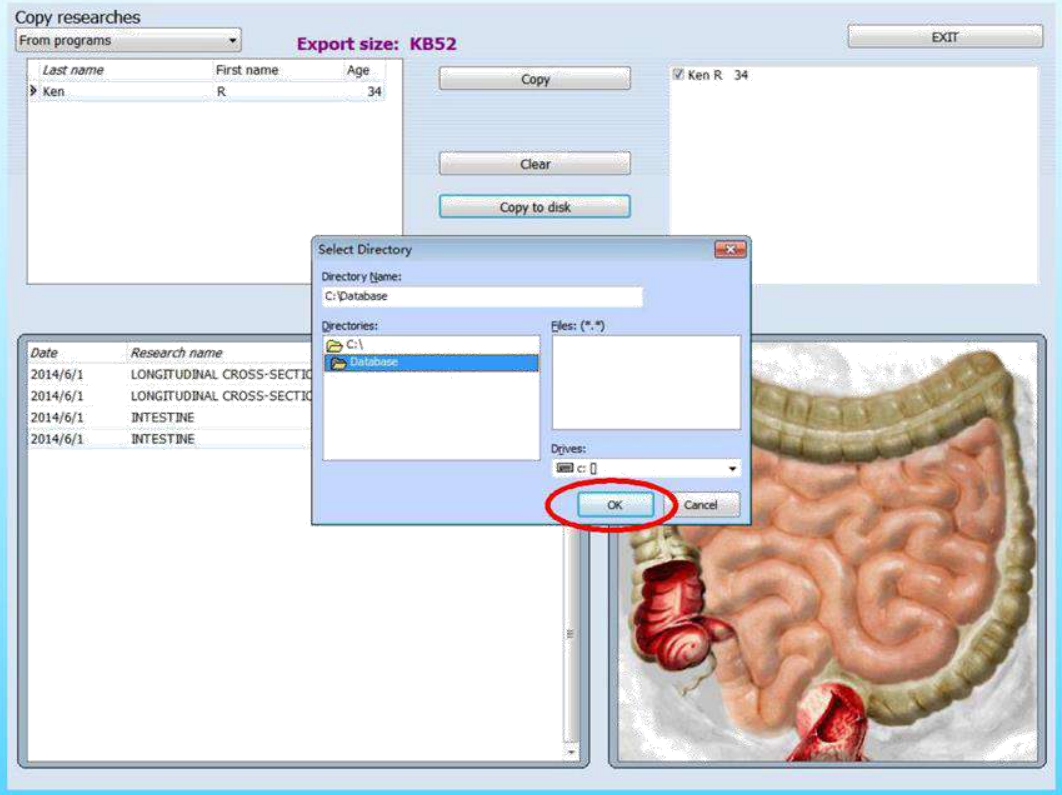


Fig.73.

Restauraţi baza de date pentru pacienţi. Mai întâi, selectaţi "**Între programe"** şi selectaţi fişierul de bază de restaurare şi faceţi clic pe butonul "**OK"** şi faceţi clic pe butonul "**Copiere**" (Fig.

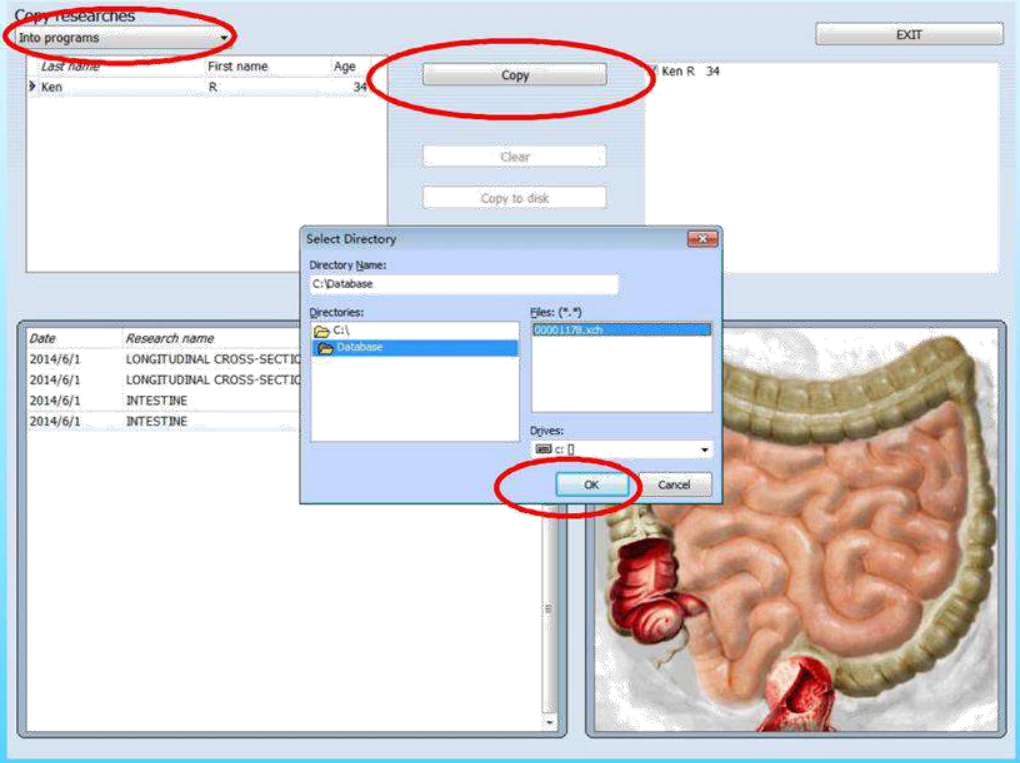


Fig.74.

Finish all the tests, then click the **'Exit'**



Fig.75.

Notice

A. Participanţii trebuie să îndepărteze toate obiectele metalice, există excizia organelor în avans.

B. Procesul de detectare, mâinile şi picioarele participanţilor nu se încrucişează.

C. O persoană cu acelaşi organ nu testează de două ori pe zi.

D. De mult timp, nu mai există nici un utilizator, asiguraţi-vă că maşina este închisă.

E. Porniţi maşina gazdă, după 1 minut, puteţi opera software-ul, poate proteja mai bine baza de date software.

F. Purtaţi Bio-inductorul în mod corect.

G. Evitaţi să utilizaţi dispozitivul sub lumina puternică, va afecta munca Bio-inductor.

H. Porniţi / opriţi maşina în ordine.

Thank you