

Machine Translated by Google


Când extindeți o secțiune ETALON (faceți clic pe + mic)

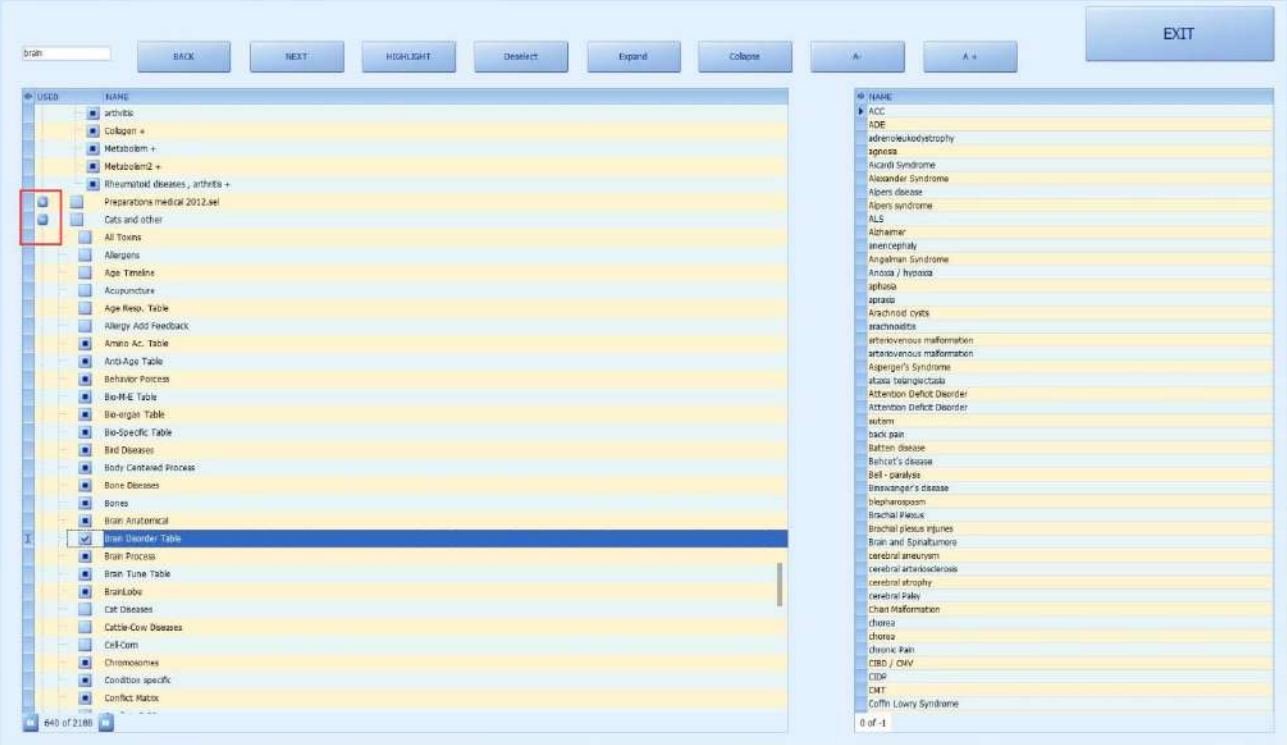

Când citiți ETALONS, gândiți-vă la ce descrie și ce conține.

Exemplu: 

Tulburările cerebrale NU sunt ceva bun, util sau preferat de oameni. Prin urmare, cel ETALON este considerat NEGATIV.

Florile de Bach sunt o bună abordare terapeutică a sănătății, prin urmare acest ETALON este POZITIV. 

Machine Translated by Google

ETALONS NU TREBUIE VEGETO

Când utilizați alte ETALONS, unele nu sunt potrivite pentru VEGETO TEST (V-TEST INTERN).

ORGANOPREPORAT ETALON nu trebuie testat Vegeto deoarece este similar la o terapie. Orice terapie ETALON nu trebuie testată Vegeto.

Alimente ETALON nu trebuie să fie testat Vegeto deoarece listează numai recomandări de alimente



Când vă uitați la diferite ETALONS, vă rugăm să puneți întrebări clarificatoare atunci când este necesar.100

Machine Translated by Google

SCANAREA ORGANELOR/ARTICOLELOR ADECVATE PENTRU FIECARE ETALON

Fiecare ETALON trebuie utilizat în scanarea corespunzătoare a organului. Iată câteva exemple

Oligoelemente – Oligoelementele sunt metale grele, atunci când faceți clic pe ETALON și vezi că fiecare metal greu se găsește în „păr”, trebuie să iei asta ca un indiciu caută metale grele într-o scanare a părului. Scanează HAIR CUTICLE în pagina CERCETARE.

HOMEOSTAZA BIOCHIMICĂ – Biochimice sunt lucruri precum hormonii, vitaminele, substanțele chimice etc. Cel mai bun loc pentru a obține o citire corectă pentru aceste lucruri este în sânge. Când vă uitați la ETALON DE HOMEOSTAZA BIOCHIMICĂ, asigurați-vă că utilizați a Scanarea „celule sanguine”.

ALTE ETALONS – Există o varietate de ETALONS în pagina extinsă ETALON, așa este Nu era de așteptat să știi cum să le folosești pe fiecare, dar acesta este și un bun parte a antrenamentului tău.

Machine Translated by Google

V – TEST EXTERN

V- TEST EXTERNAL vă permite să testați articole externe în cana furnizată în pachet.



V – Funcția TEST EXTERN se găsește pe ANALIZĂ

pagina și se folosește cel mai bine pe stomacul gol înainte de orice medicament. Ceea ce puteți face este să plasați o doză recomandată a unui supliment direct în ceașcă și testați pentru a vedea dacă suplimentul este potrivit pentru persoană.

Rezultatele sunt cele mai precise înainte de mâncare sau medicamente admisie.

Înainte de a efectua un test, trebuie să alegeți și să scanați organul potrivit pentru supliment pe care îl testați. Dacă testați un medicament pentru tiroida, asigurați-vă că selectați tiroida pentru test etc. În exemplul de mai jos testez aleatoriu a Supliment de calciu pe un organ care NU este cel mai potrivit, așa că vă rugăm să faceți sigur că înveți procesul, dar folosești organe mai adecvate pentru teste.

Rețineți că toate mărcile de suplimente variază ușor în ceea ce privește ingredientele și conservanti.

Un supliment de calciu de la o companie poate avea ingrediente complet diferite apoi alte mărci, așa că atunci când rulează testele pe oameni să știe că fiecare persoană va reacționa diferit față de același supliment.

Machine Translated by Google

1. Selectați organul potrivit pentru suplimentul pe care urmează să fie testat

2. Utilizați scanarea de astăzi și mergeți la pagina ANALIZĂ


3. Pe pagina ANALIZĂ, faceți clic pe V – TEST EXTERNAL



Machine Translated by Google

Când faceți clic pe V –TEST EXTERNAL, veți vedea o casetă de text care apare pe ecran

În caseta de text, introduceți numele suplimentului și numărul

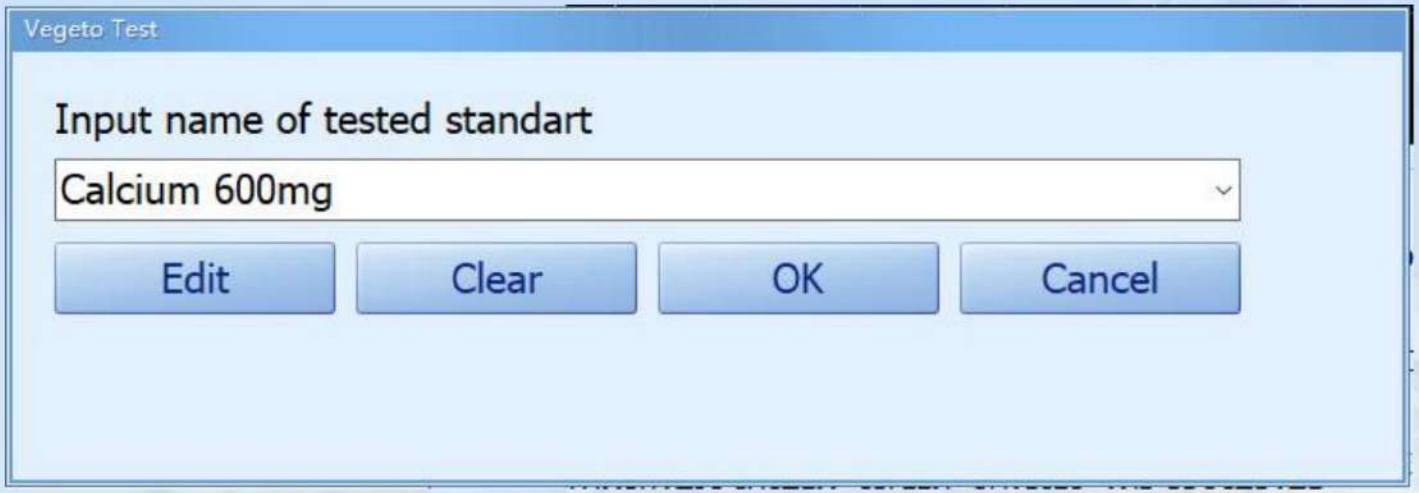


Odată ce ați introdus numele suplimentului, ȘTIȚI CĂ ÎNTÂND CĂȚI FACEȚI CLIC OK O SCANARE VA ÎNCEPE. Prin urmare, asigurați-vă că setul cu cască este purtat pe persoana testată și că suplimentul este în cupă.

Dacă flaconul de supliment recomandă 2 comprimate în fiecare zi, puneți doza recomandată în cană.

O scanare va începe imediat după ce faceți clic pe OK pe caseta de text și în timpul câteva momente ale scanării ar trebui să vedeți numele suplimentului testat în partea de jos a ecranului.


Machine Translated by Google

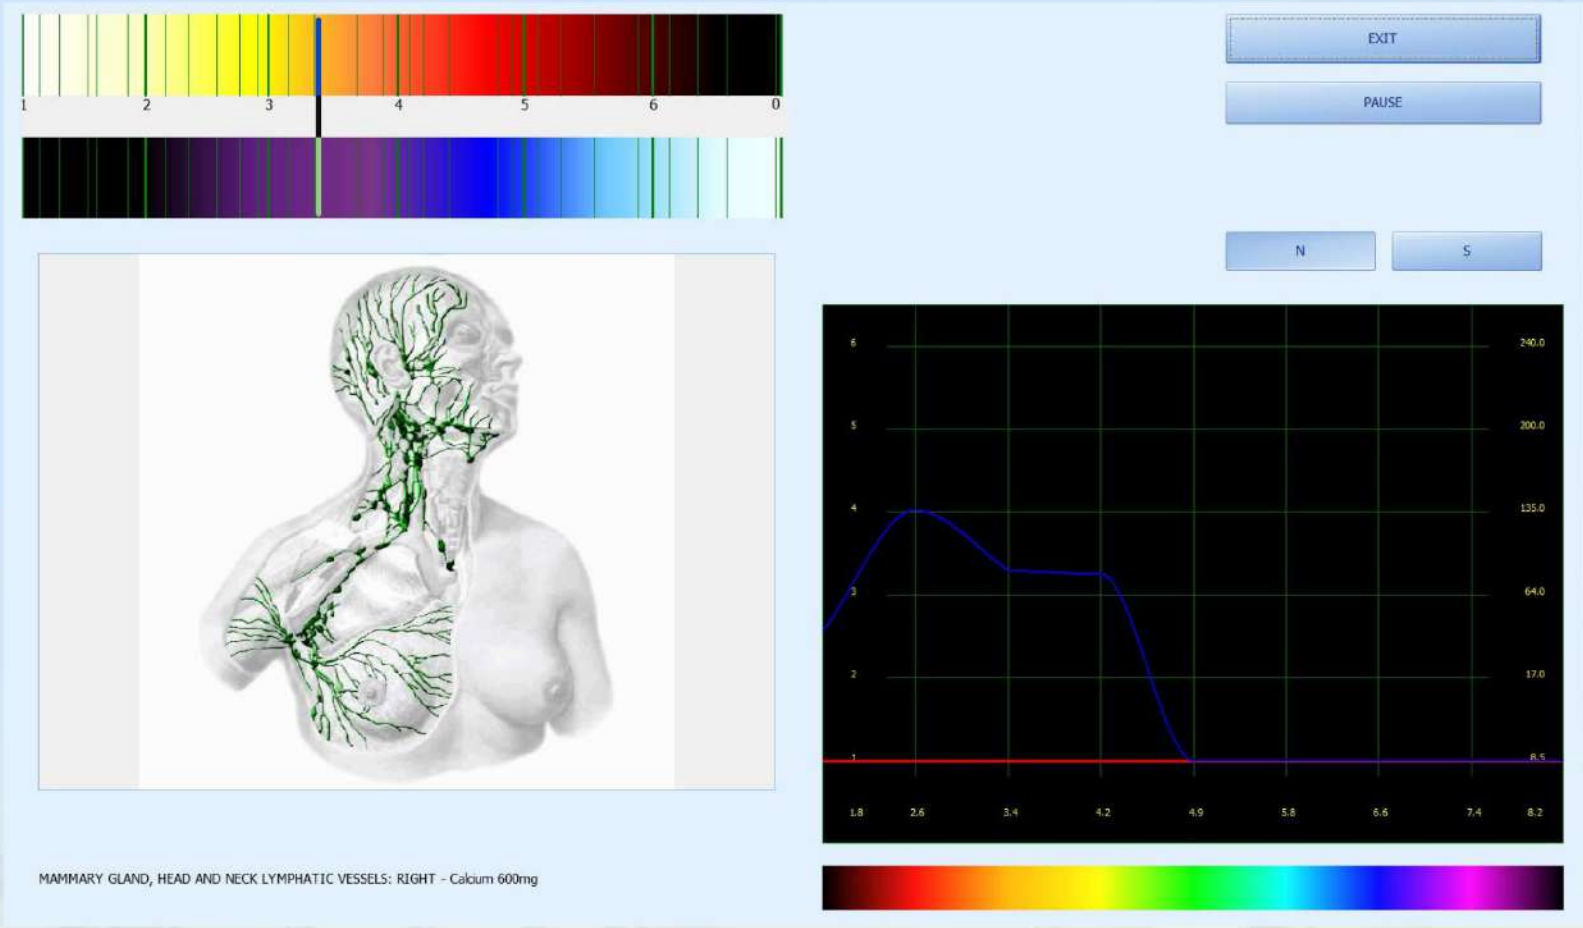


MAMMARY GLAND, HEAD AND NECK LYMPHATIC VESSELS: RIGHT - Calcium 600mg

Când testul este finalizat, veți fi dus la pagina LOCALIZAȚI de unde veți
va trebui să faceți clic pe fotografia graficului pentru a reveni la pagina ANALIZĂ SAU
direct din pagina LOCALIZAȚI , faceți clic pe ANALIZA COMPARAȚĂ pentru a vedea rezultatul.

Machine Translated by Google

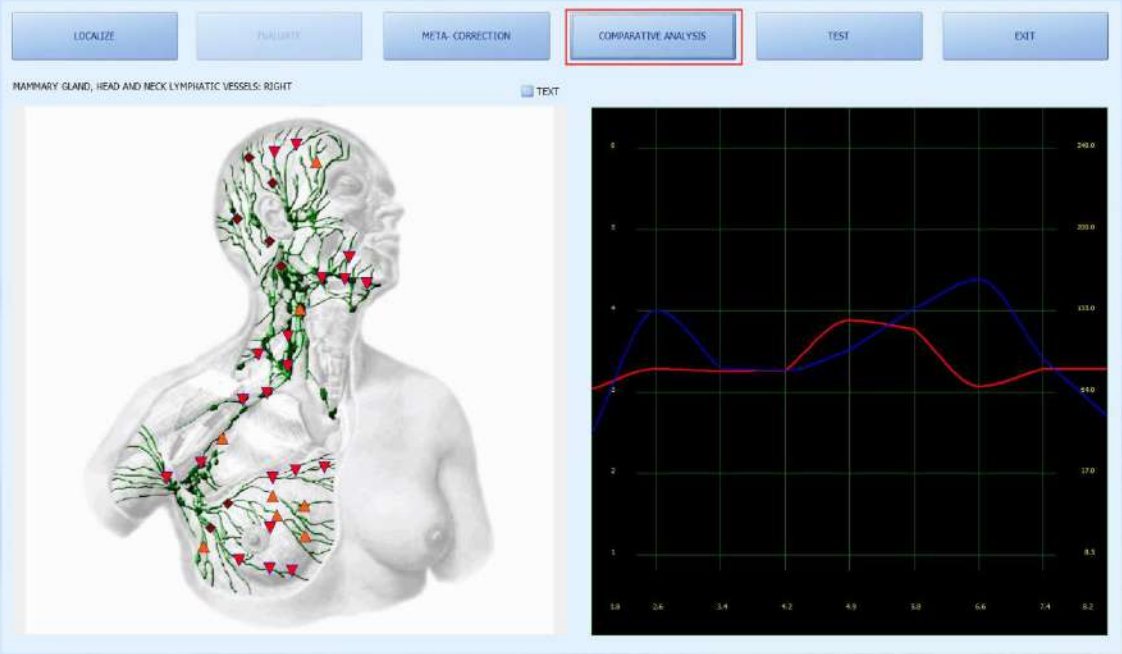


Din pagina ANALIZĂ SAU pagina LOCALIZAȚI, faceți clic pe ANALIZA COMPARĂ

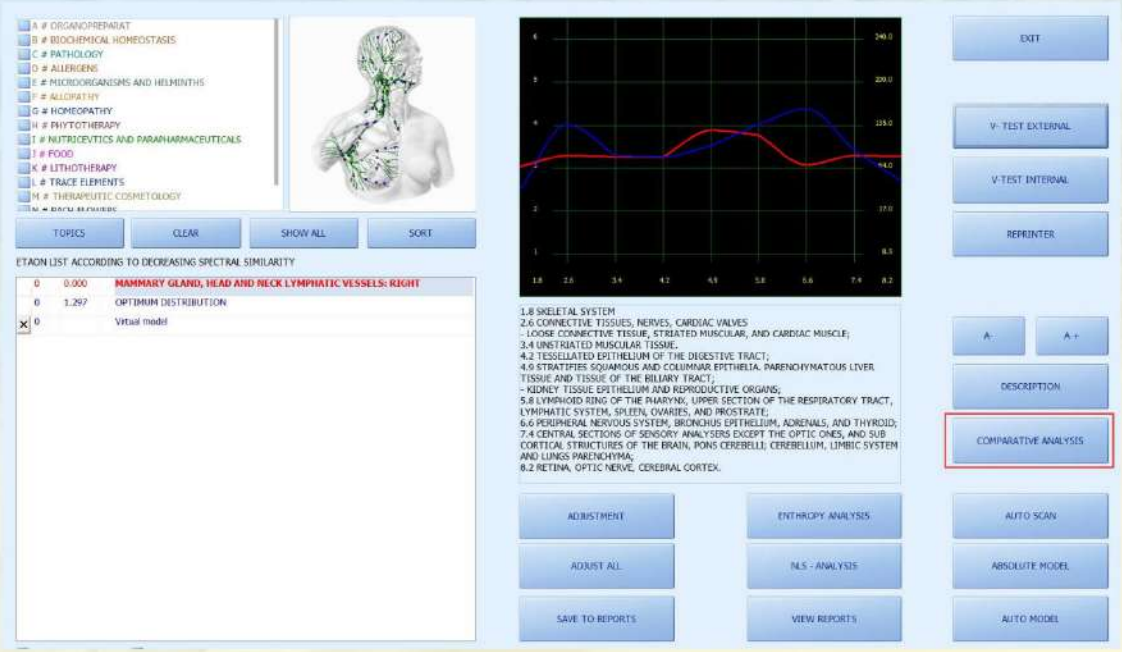

Machine Translated by Google

Pagina ANALIZĂ COMPARATĂ va afișa rezultatele testului extern Vegeto, DACĂ veniți la PAGINA ANALIZĂ COMPARATĂ imediat după test.

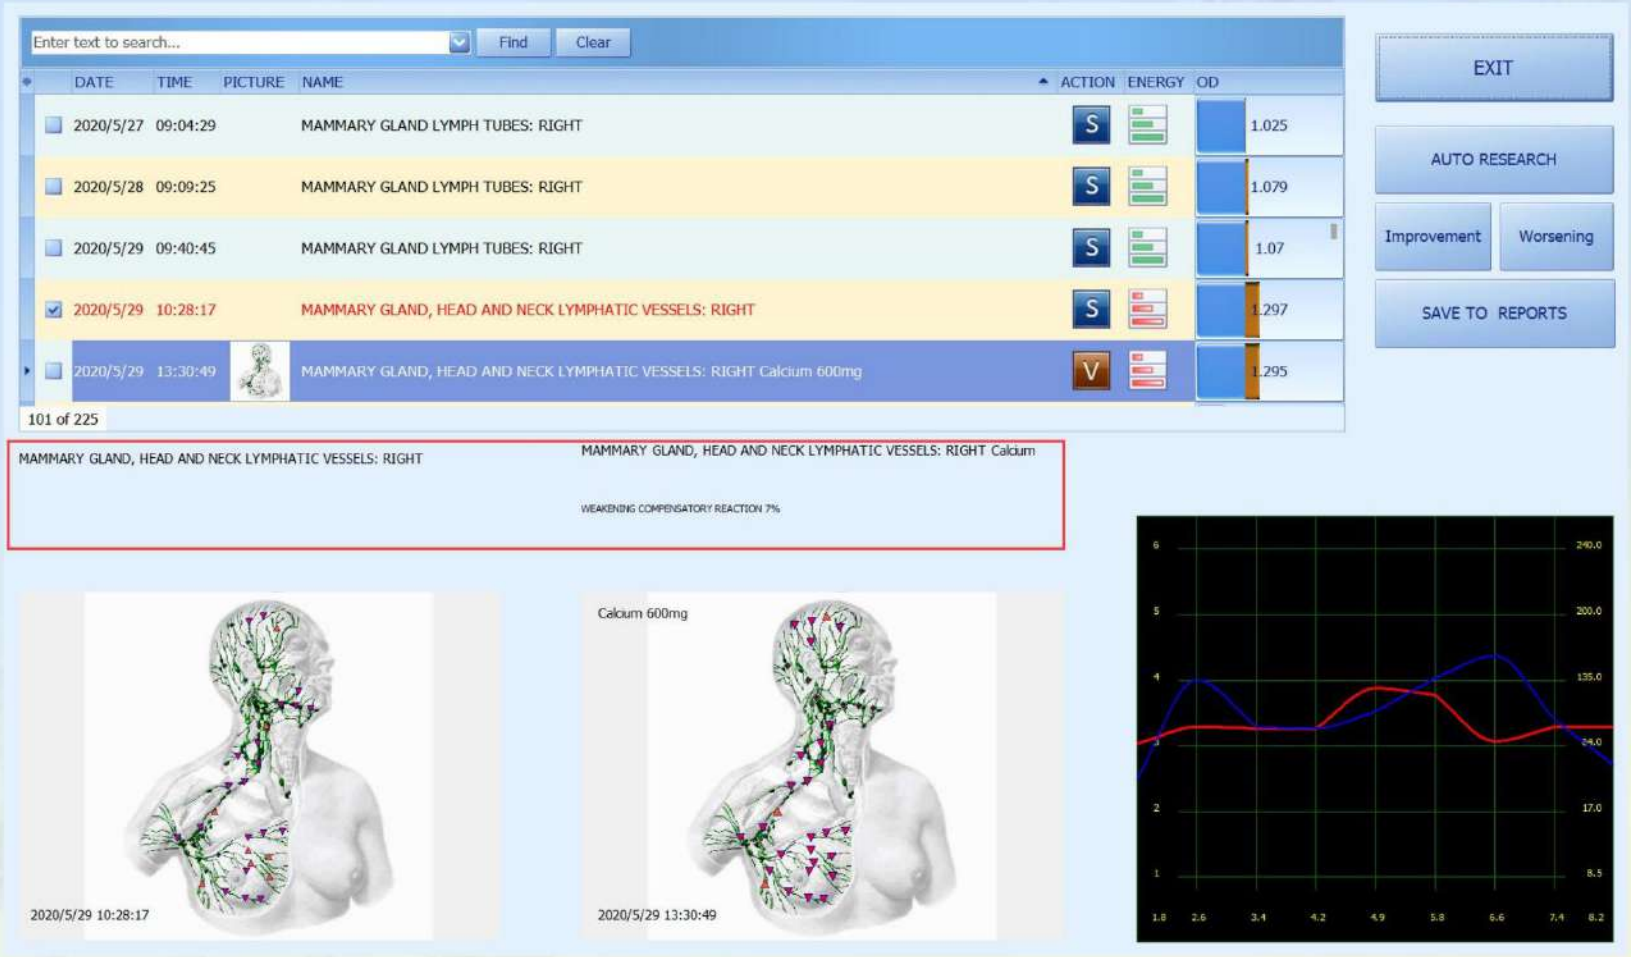

Machine Translated by Google

Dacă testați un supliment NATURAL , chiar și reacția de ÎNTĂRIRE cu 1% este un rezultat grozav.

Dacă testați un supliment NON-NATURAL , suplimentul merită să luați numai dacă reacția de ÎNTĂRIRE este peste 15%


Dacă un supliment NATURAL slăbește organul, este probabil din cauza ingredientelor. Nu fi surprins să vezi o reacție de slăbire la suplimentele NATURA .

NU testați remediile făcute cu sistemul Biophilia Intruder. Remediile făcute cu softul nu sunt recunoscute în cupă deoarece sunt neconcentrate.

Machine Translated by Google

DESCRIERI

Pe pagina ANALIZĂ, dacă nu sunteți sigur ce este un articol, este posibil să existe o descriere pentru elementul din listă. Faceți clic pe elementul despre care nu sunteți sigur pentru al evidenția și apoi faceți clic pe butonul DESCRIERE ETALON

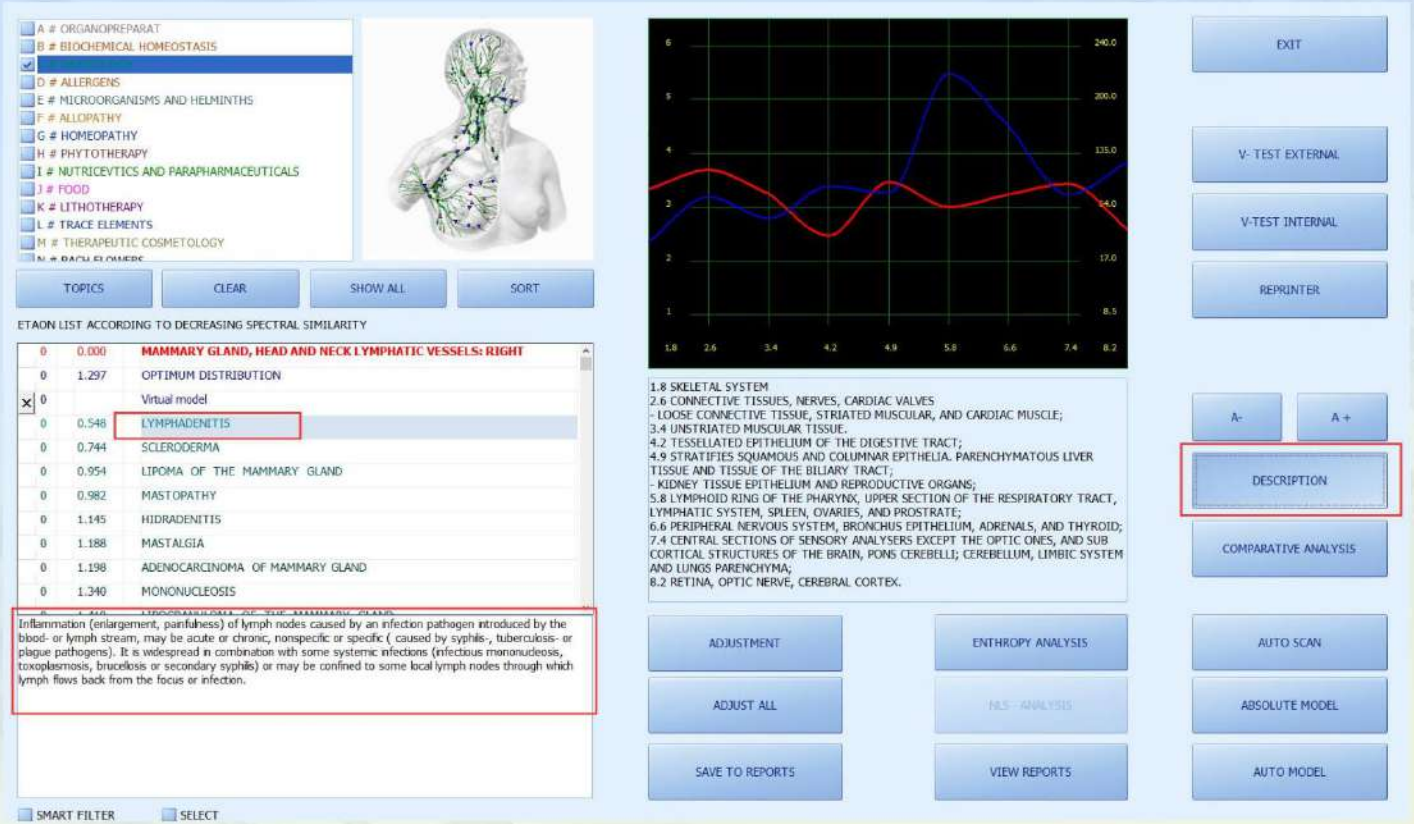


Este posibil să nu existe descrieri pentru fiecare articol, dar acest lucru ar putea fi util dacă nu puteți face cercetări online.

Machine Translated by Google

ANALIZA ENTROPIEI

ANALIZA ENTROPIE – GRAVITATEA bolii constatate

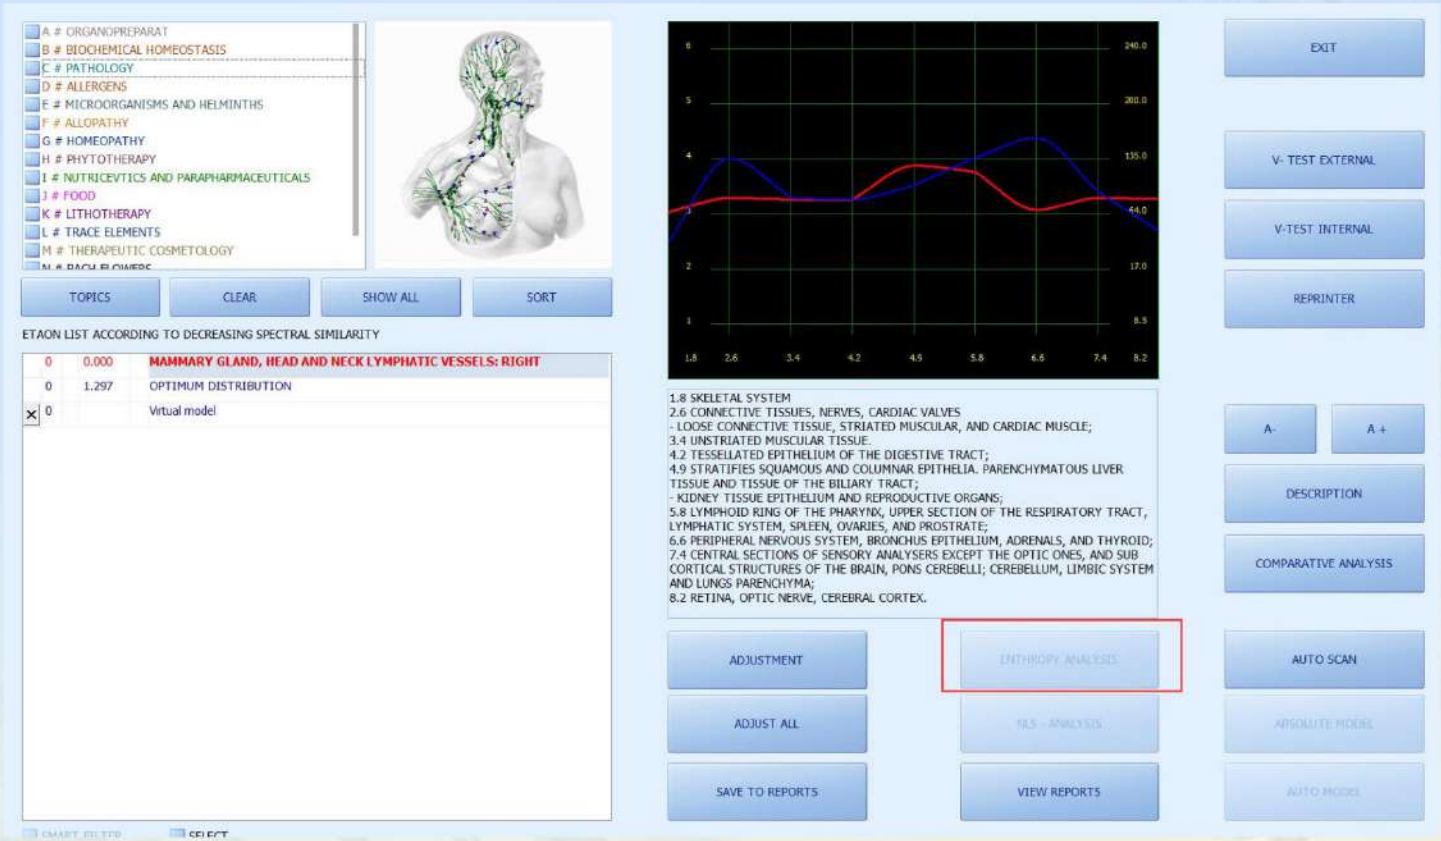

Butonul ANALIZA ENTROPIEI este conceput pentru a fi utilizat împreună cu ETALON PATOLOGIE. Veți vedea că butonul ANALIZA ENTROPIEI va fi inactiv (indisponibil), cu excepția cazului în care este selectată PATOLOGIE și o boală din listă a fost testată Vegeto.

Machine Translated by Google




Când ați selectat PATOLOGIE și ați testat o boală cu V – TEST INTERN, evidențiați boala în partea de sus a listei și faceți clic pe ANALIZA ENTROPIE.

Veți vedea această pagină:

PAGINA ANALIZA ENTROPIEI

Machine Translated by Google

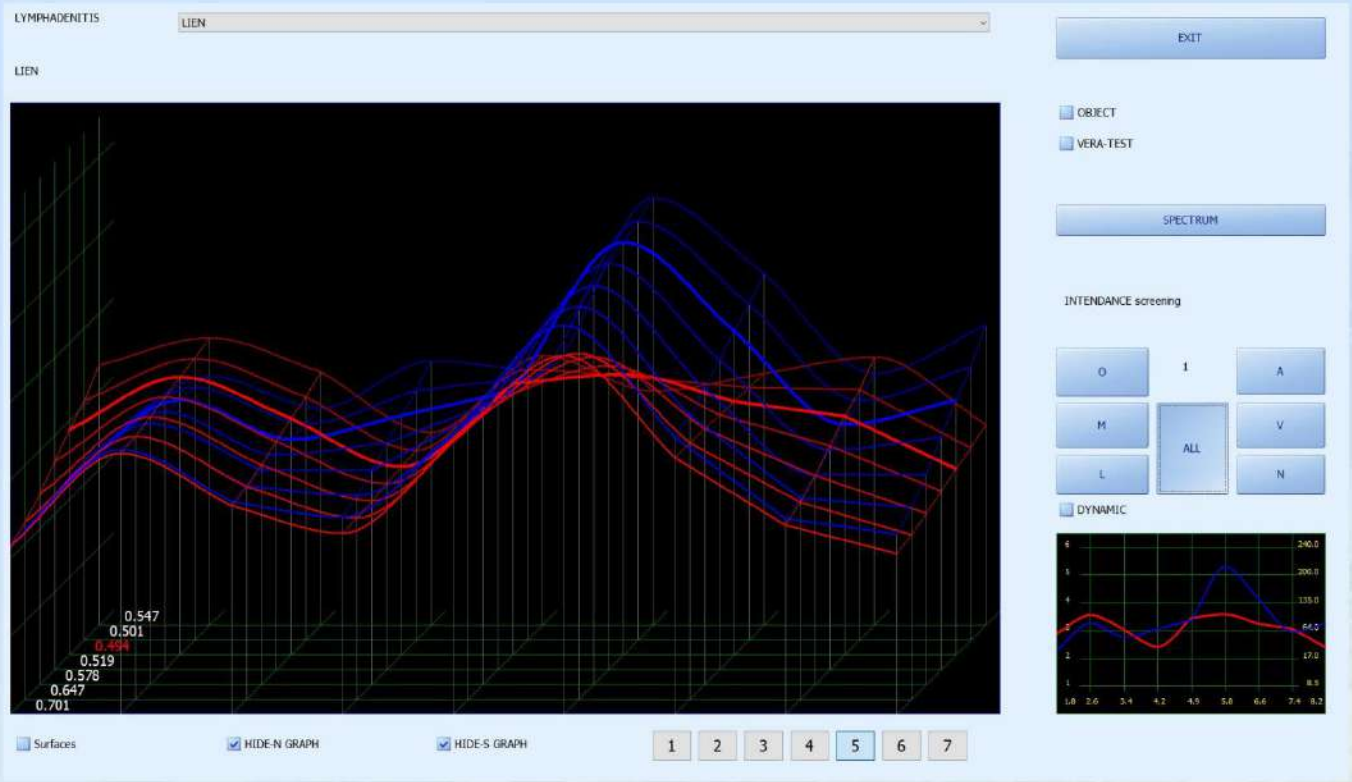

Scopul acestei pagini este de a arăta vizual modul în care severitatea patologiei este coroborată. Graficul reprezintă mișcarea patologiei în timp, iar sistemele reprezentate de literele de mai sus sunt sisteme care pot fi afectate de patologie.

Ceea ce căutăm cu adevărat pe această pagină este numărul sau evaluarea pe care o primim după ce părăsim pagina. Liniile ALBASTRU și ROȘU de pe grafic reprezintă Hipotensiunea și Hipertensiunea arterială a frecvențelor organelor. Când albastrul este deasupra liniei roșii, aceasta indică că problemele de sănătate nu sunt cronice. Când vedeți o linie roșie deasupra albastră, există un indiciu al unei probleme cronice.

Machine Translated by Google

Odată ce părăsim această pagină, vom primi o evaluare de severitate. Scala de severitate este descrisă după cum urmează;

Când ieșiți din pagina ANALIZA ENTROPIEI , veți vedea un număr lângă boala pe care ați evidențiat-o pentru acest proces:

Numerele posibile pe care le veți vedea și descrierile lor sunt mai jos:

1 – Nicio dezvoltare a bolii

2 – Nicio dezvoltare a bolii

3 – Nicio dezvoltare importantă a bolii

4 – Stadiile de început ale dezvoltării bolii

5 – Dezvoltarea intermediară a bolii

6 – Prezența acută a bolii

7 – Indicație boli cronice




	0	0.000	MAMMARY GLAND, HEAD AND NECK LYMPHATIC VESSELS: RIGHT
	0	1.297	OPTIMUM DISTRIBUTION
✕	0		Virtual model
	0	5 0.548	LYMPHADENITIS
	0	0.744	SCLERODERMA
	0	0.954	LIPOMA OF THE MAMMARY GLAND
	0	0.982	MASTOPATHY
	0	1.145	HIDRADENITIS
	0	1.188	MASTALGIA
	0	1.198	ADENOCARCINOMA OF MAMMARY GLAND
	0	1.340	MONONUCLEOSIS
	0	1.419	LIPOGRANULOMA OF THE MAMMARY GLAND
	0	1.473	LYMPHANGITIS
	0	1.775	MALIGNANT NEOPLASM
	0	2.222	METASTATIC TUMORS
	0	2.333	INTRADUCT PAPILLOMA OF THE MAMMARY GLAND
	0	2.780	MASTITIS
	0	2.889	FIBROADENOMA OF THE MAMMARY GLAND
	0	2.922	SOLID CANCER OF THE MAMMARY GLAND

Notă: Vă rugăm să verificați articolele cu valoarea D sub 0,425

Machine Translated by Google

Cea mai bună modalitate de a obține numerele pentru toate patologiile enumerate în ETALON este să faceți clic pe AUTO SCANĂ

AUTO SCAN va plasa numere lângă fiecare patologie din listă cu un clic pe butonul 1 și va elimina nevoia de a obține valoarea pentru o patologie la un moment dat

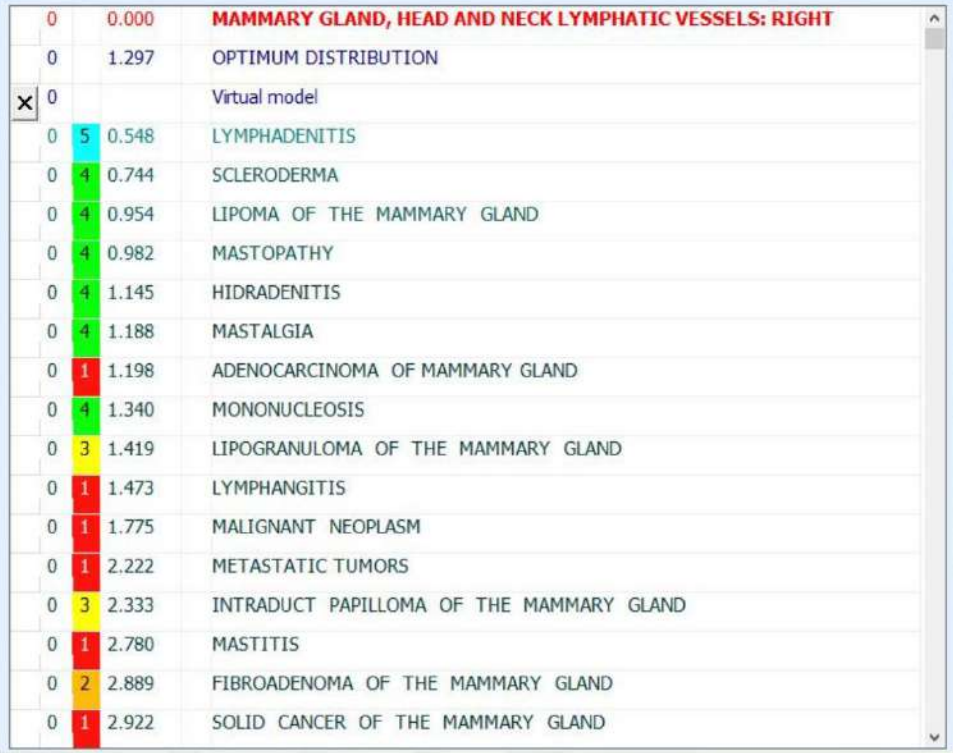

0		0.000	MAMMARY GLAND, HEAD AND NECK LYMPHATIC VESSELS: RIGHT
0		1.297	OPTIMUM DISTRIBUTION
0			Virtual model
0	5	0.548	LYMPHADENITIS
0	4	0.744	SCLERODERMA
0	4	0.954	LIPOMA OF THE MAMMARY GLAND
0	4	0.982	MASTOPATHY
0	4	1.145	HIDRADENITIS
0	4	1.188	MASTALGIA
0	1	1.198	ADENOCARCINOMA OF MAMMARY GLAND
0	4	1.340	MONONUCLEOSIS
0	3	1.419	LIPOGRANULOMA OF THE MAMMARY GLAND
0	1	1.473	LYMPHANGITIS
0	1	1.775	MALIGNANT NEOPLASM
0	1	2.222	METASTATIC TUMORS
0	3	2.333	INTRADUCT PAPILLOMA OF THE MAMMARY GLAND
0	1	2.780	MASTITIS
0	2	2.889	FIBROADENOMA OF THE MAMMARY GLAND
0	1	2.922	SOLID CANCER OF THE MAMMARY GLAND

Dacă utilizați ANALIZA ENTROPIE, nu considerați aceste informații ca fiind mai importante decât coeficienții înșiși. Coeficienții sunt modalitatea cea mai fiabilă de a ști dacă problema este prezentă. În combinație cu testele Vegeto, coeficienții trebuie întotdeauna luați în considerare mai întâi.

Machine Translated by Google

ANALIZA NLS

ANALIZA NLS este similară cu procesul de ANALIZĂ ENTROPIE, dar folosită pe ETALON HOMEOSTAZA BIOCHIMICĂ , iar numerele de lângă articolele din listă au un înțeles complet diferit.

Puteți vedea că ANALIZA ENTROPIEI este inactivă. este selectată HOMEOSTAZA BIOCHIMICĂ .




Machine Translated by Google

ANALIZA NLS ne va oferi valori pentru a arăta dacă un BIOCHIMIC este NORMAL, dacă există o DEFICIENTĂ a BIOCHIMICULUI SAU dacă există un EXCES (prea mult) de un BIOCHIMIC.


Pentru a obține o valoare individuală, faceți clic pe elementul din lista pe care doriți să îl evaluați și apoi faceți clic pe NLS – ANALIZĂ

Când faceți clic pe NLS-ANALYSIS, veți fi direcționat către pagina NLS-ANALYSIS

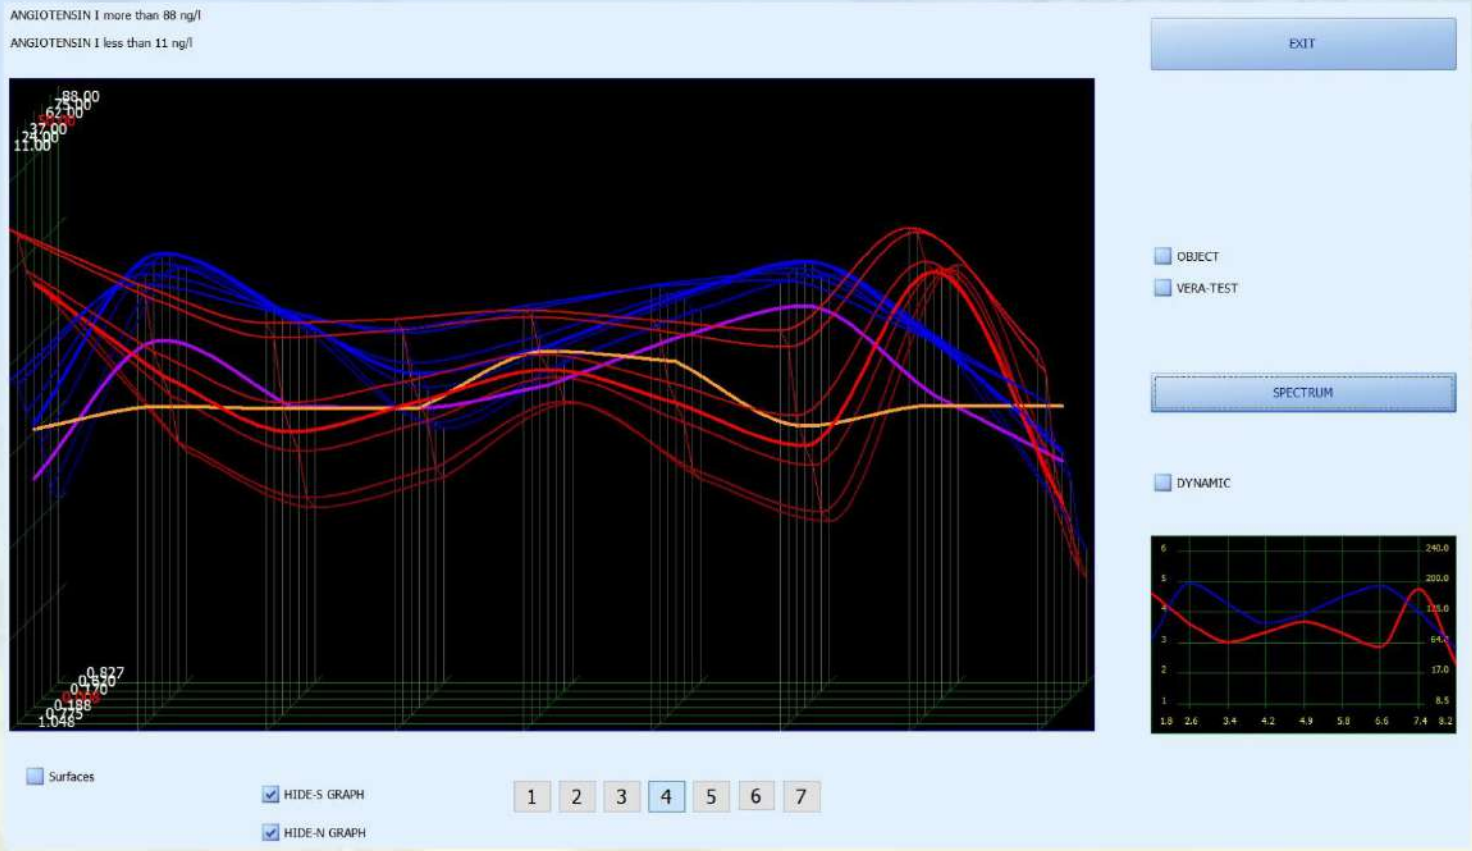

Machine Translated by Google

Când ieși, vei vedea o valoare numerică lângă elementul din pagina ANALIZĂ

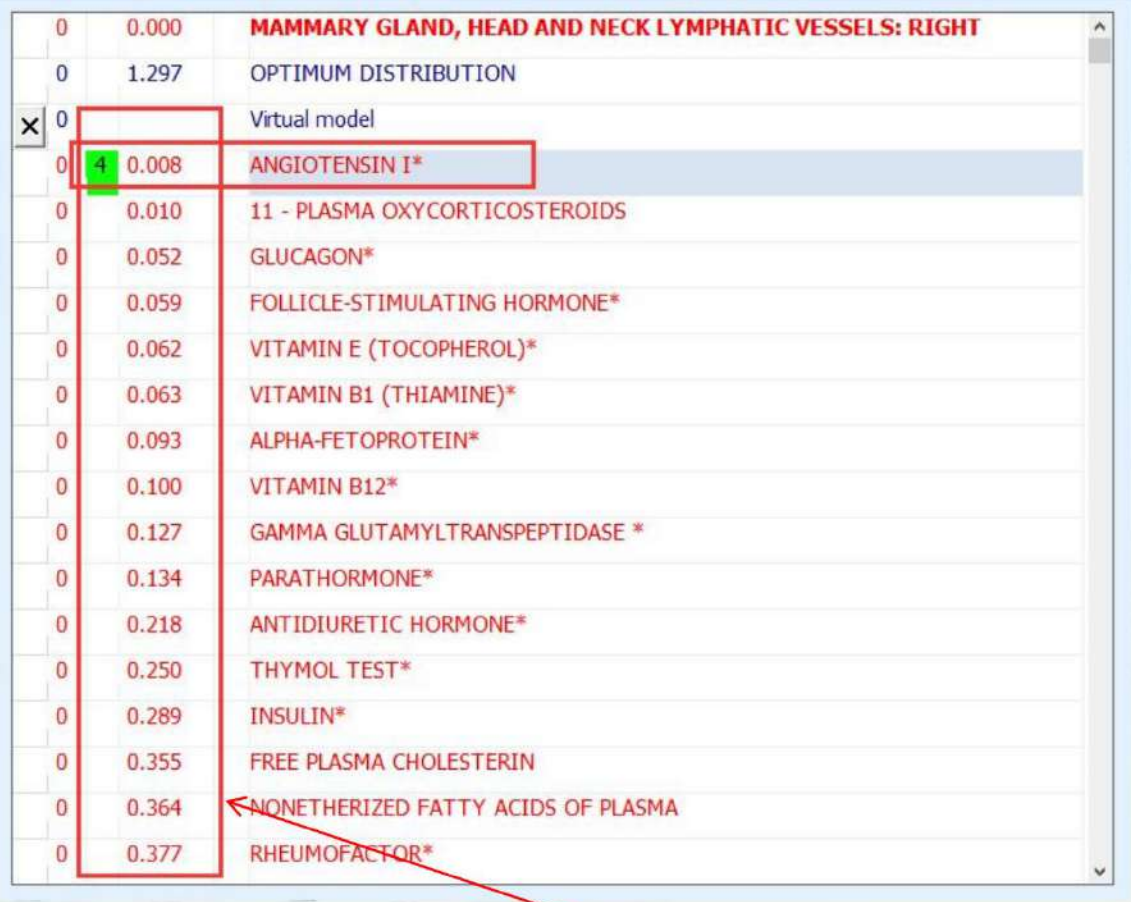

Notă: Vă rugăm să verificați articolele cu valoarea D sub 0,425


Puteți utiliza același buton de SCANARE AUTOMATĂ pentru a obține simultan toate numerele de lângă articolele din ETALON DE HOMEOSTAZA BIOCHIMICĂ.

Machine Translated by Google

Numărul 4 reprezintă un echilibru NORMAL al BIOCHIMICULUI

Numerele sub 4 reprezintă o DEFICIENTĂ a BIOCHIMICĂ


Numerele de peste 4 reprezintă un EXCES de BIOCHIMIC

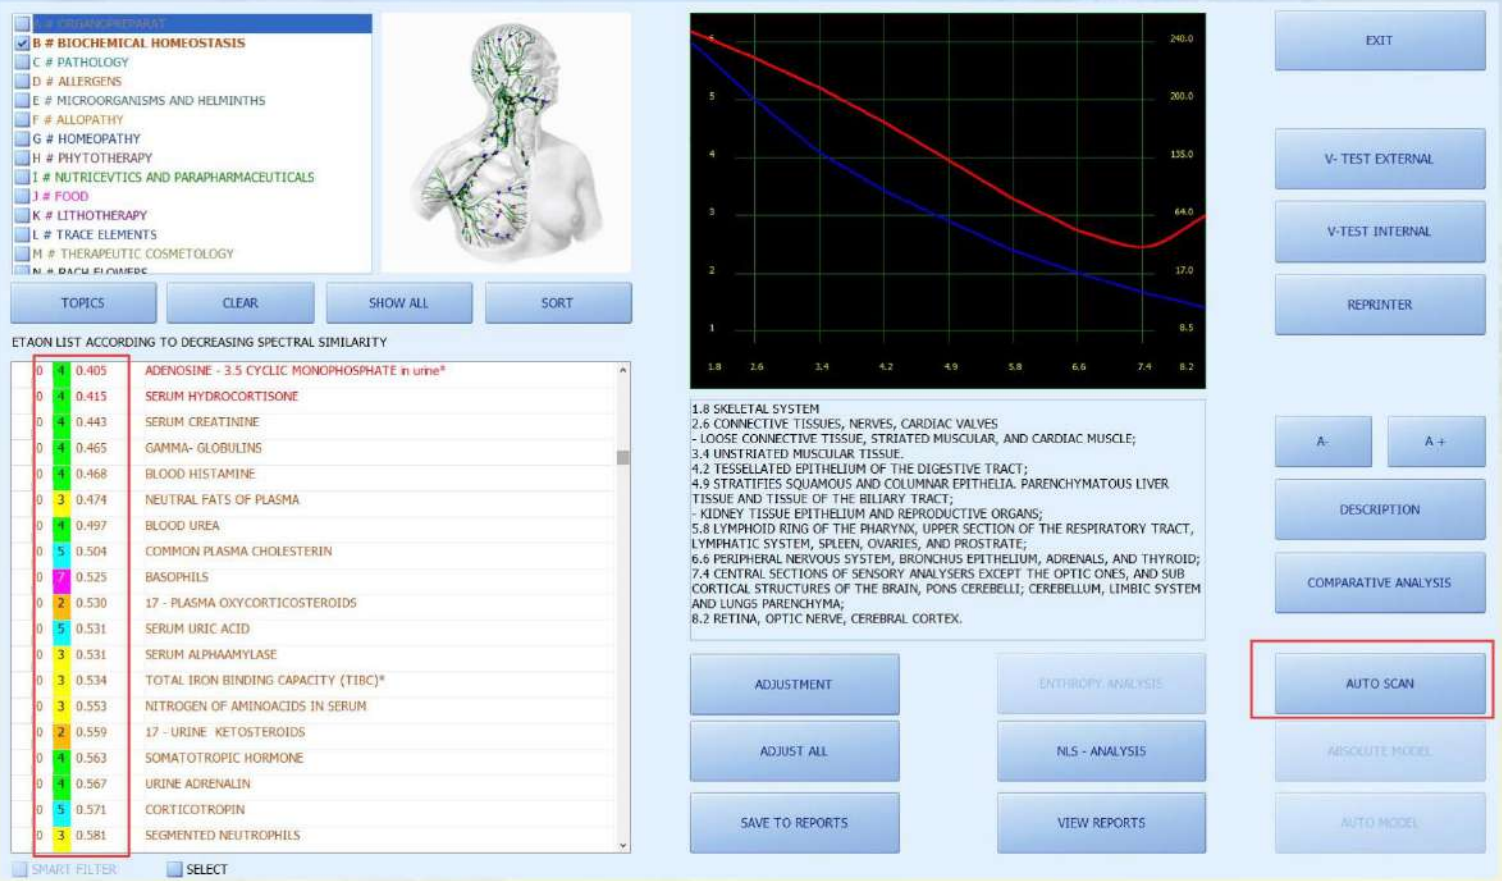

Machine Translated by Google

MODEL AUTO

AUTO MODEL oferă o valoare de prioritate. Modul în care ANALIZA ENTROPIEI oferă o listă de gravitate maximă, oferindu-ne numere, AUTO MODEL oferă o listă cu elementele din listă care au prioritate față de altele. AUTO MODEL trebuie utilizat numai pentru patologie și microorganisme. Pentru a începe, selectați patologia ETALON. Veți vedea că butonul AUTO MODEL este gri până când faceți clic pe elementul de sus din listă:

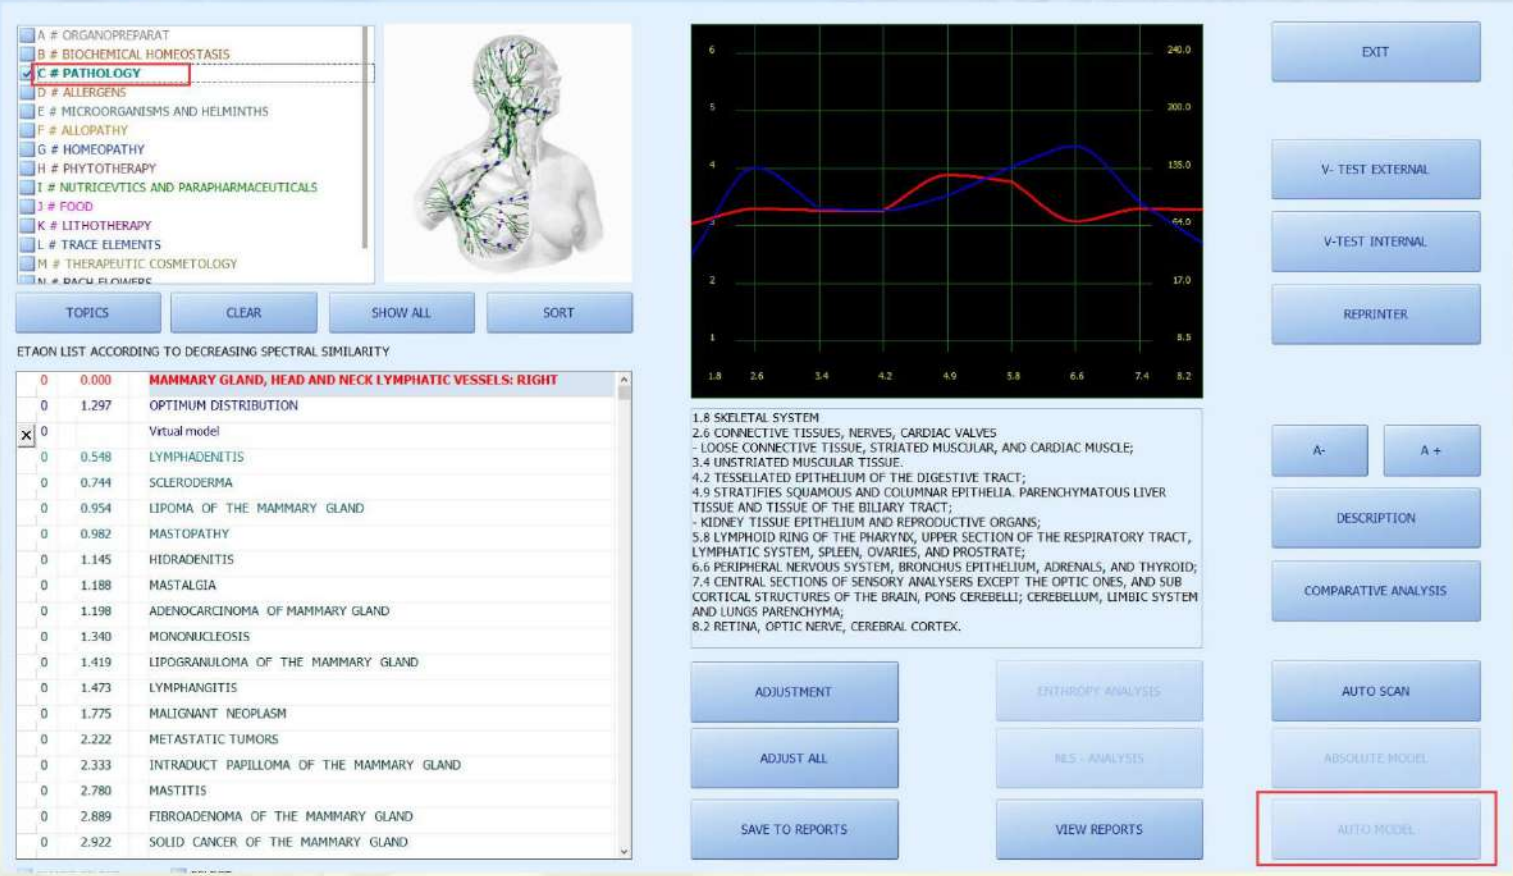


Machine Translated by Google

AUTO MODEL este folosit numai dacă analizați toate organele manual, în loc să permiteți software-ului să creeze un raport pentru dvs. Prin urmare, trebuie să urmați pașii pentru ANALIZA MANUALĂ , care includ clic pe ADJUST ALL și rularea V-TEST INTERNAL. Am făcut asta în exemplu:



Machine Translated by Google

Când faceți clic pe AUTO MODEL, veți vedea numere și/sau un semn infinit care apar lângă patologia din listă. Semnul infinitului demonstrează cea mai mare prioritate, iar numărul 1, cea mai mică.

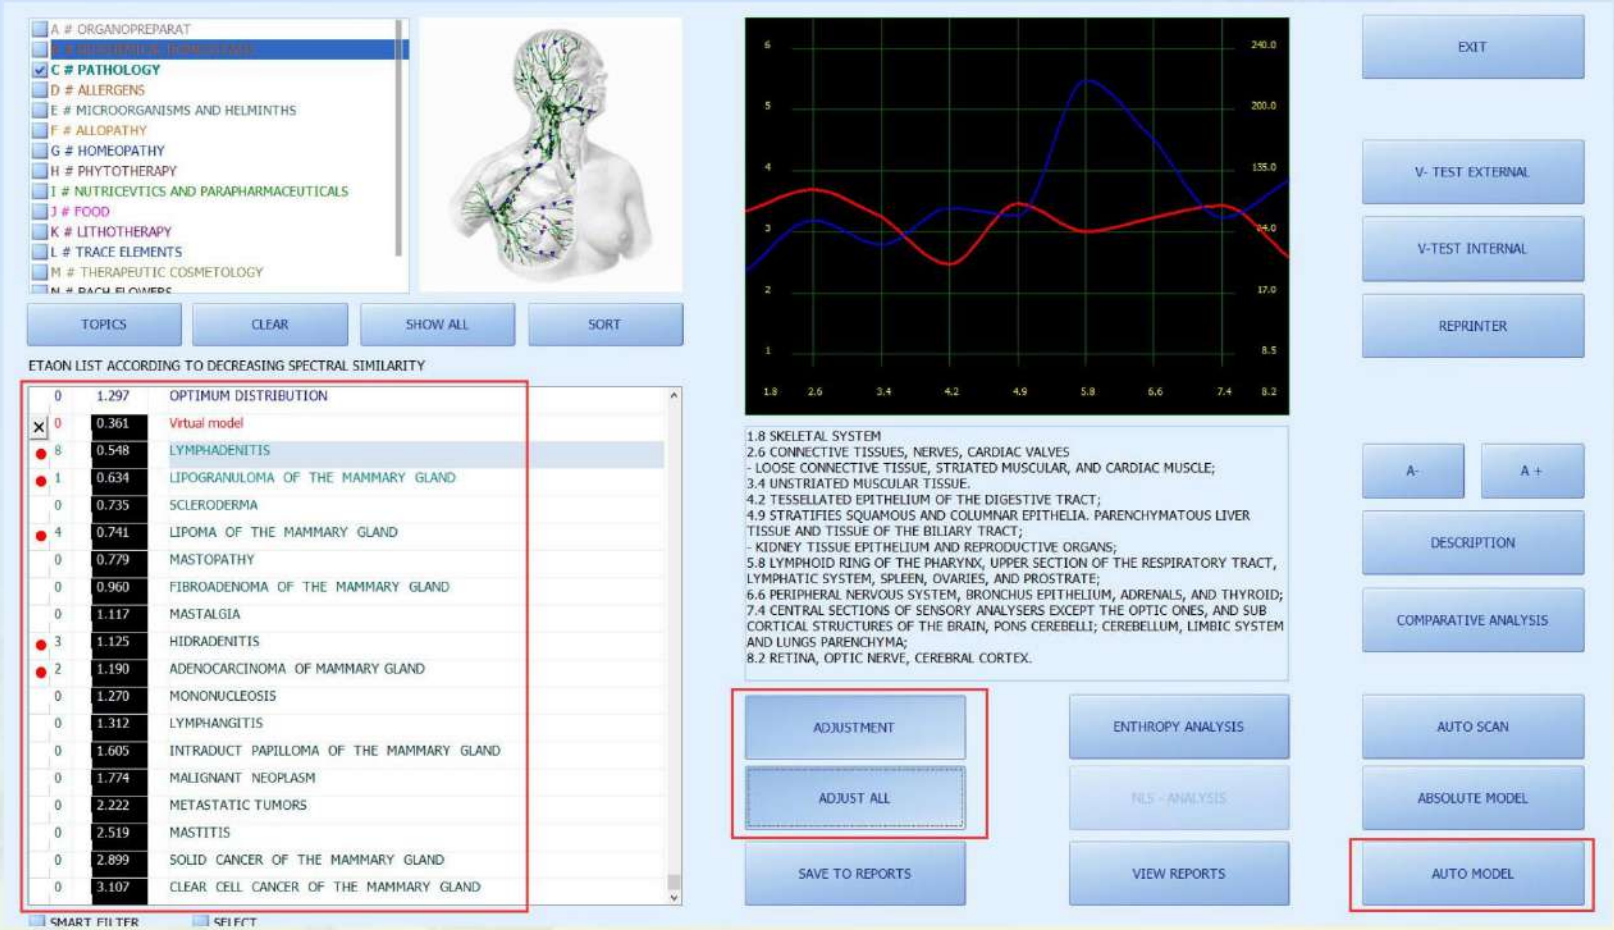

Machine Translated by Google

Numerele posibile pe care le puteți vedea sunt:

Semnul infinitului , ,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Cu cât numărul este mai mare, cu atât mai mult a prioritatea aceea este patologia.

	0	1.297	OPTIMUM DISTRIBUTION
✕	0	0.361	Virtual model
●	8	0.548	LYMPHADENITIS
●	1	0.634	LIPOGRANULOMA OF THE MAMMARY GLAND
	0	0.735	SCLERODERMA
●	4	0.741	LIPOMA OF THE MAMMARY GLAND
	0	0.779	MASTOPATHY

O parte din motivul pentru care MODELUL AUTO nu este mult discutat în videoclipuri este pentru că

De dragul timpului, utilizatorii Biophilia Intruder trebuie să se concentreze pe cele mai importante caracteristici. În acest exemplu, fără a folosi AUTO MODEL, știm deja că FIERUL ANEMIA DE DEFICIENTĂ este prioritară deoarece se află în fruntea listei cu cel mai mic coeficient. Dacă vedeți un coeficient ridicat cu o indicație de prioritate de la AUTO MODEL nu puteți ignora coeficienții inferiori bazați pe AUTO MODEL iti spune.

Coeficienții și V-TEST INTERNAL ar trebui să aibă întotdeauna prioritate în analiza dumneavoastră proces.

MODEL AUTOMAT, ANALIZA ENTROPIE și alte caracteristici sunt secundare.

Machine Translated by Google

PREGĂTIREA REMEDIULUI

Pe pagina ANALIZĂ, aveți opțiunea de a crea remedii pentru anumite găsite probleme, organele în sine sau utilizarea oricărui alt ETALON din listă.

PROCESUL DE PREGĂTIREA REMEDURILOR

Remediile trebuie făcute într-o sticlă cu picurătoare



Sticlele cu picurătoare pot fi de orice culoare, atâta timp cât acestea sunt de sticlă. Înainte de a imprima remediul, scoateți blat din plastic și doar apă sau apă cu o picătură de alcool în sticlă.

Un remediu numai în apă va dura o săptămână

Un remediu cu o picătură de alcool va dura o lună

Remediile pot fi făcute pentru orice problemă găsită, pentru un organ (pentru a ajuta la echilibru frecvențe) sau folosind remedii homeopate deja create. În secțiunea ETALONS din manual, am vorbit despre ETALONI POZITIV și NEGATIV . Aici este locul aceste informații ar trebui implementate.

De exemplu: Dacă găsiți o patologie care este confirmată a fi o problemă pentru persoană, puteți crea un remediu pentru a viza această patologie și a o împinge afară din corp. Aceasta este realizat prin inversarea frecven elor i prin urmare echilibrarea.

Machine Translated by Google

DACA un ETALON este NEGATIV trebuie INVERSAT

Dacă un ETALON este POZITIV, nu trebuie să fie INVERSAT


Patologia este un ETALON NEGATIV prin urmare; ar trebui să fie inversat atunci când este folosit pentru a face un remediu. NU doriți să oferiți mai multă frecvență de îmbolnăvire nici unei persoane sau dvs., prin urmare, gândiți-vă la acest proces cu fiecare ETALON și puneți întrebări clarificatoare atunci când este necesar.

1. Pe pagina ANALIZĂ , găsiți patologia sau microorganismul pentru care doriți să faceți un remediu. Faceți clic pe numele problemei și apoi pe REPRINTERE



Machine Translated by Google

Pe pagina REPRINTER , ar trebui să vedeți același nume de articol în partea de jos a paginii, aceasta confirmă că lucrați cu articolul corect

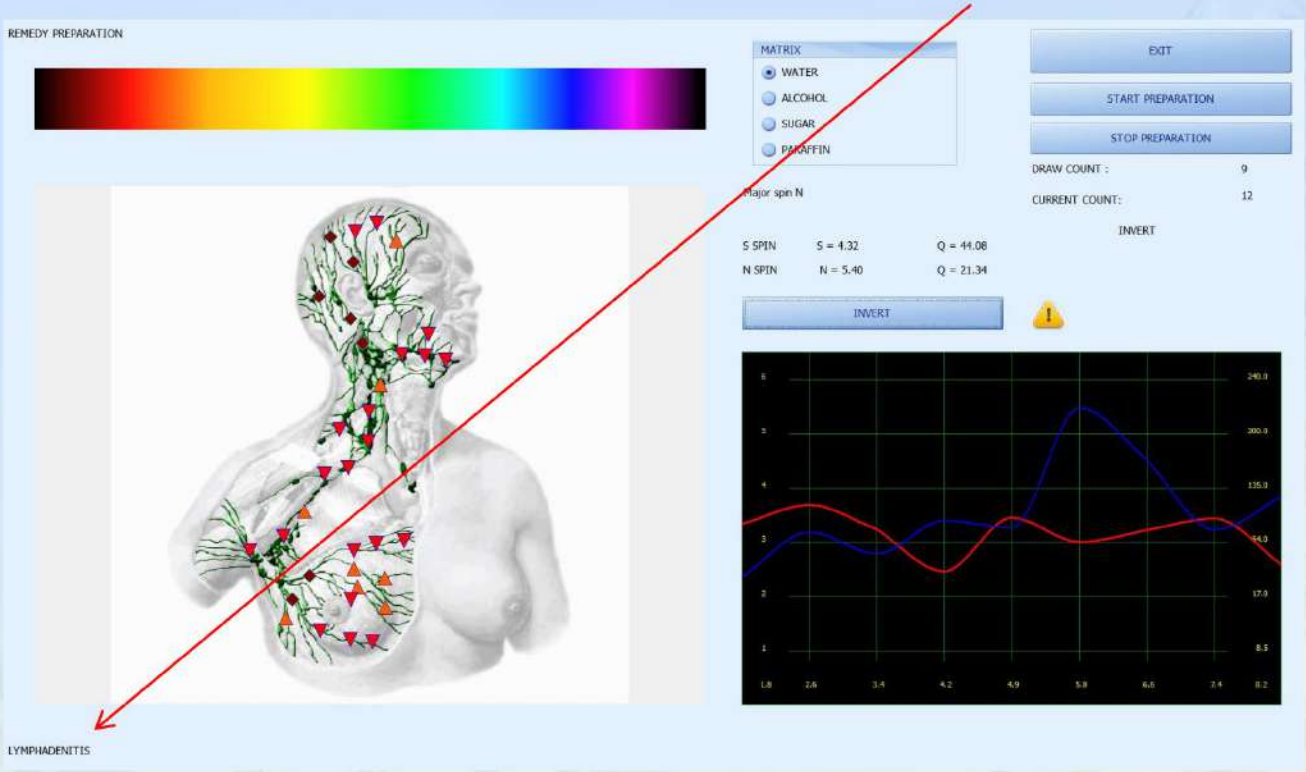

Numele patologiei selectate pentru remediu


INVERTARE – Făcând clic pe inversare, frecvența va inversa pentru a echilibra problema și o va schimba de la NEGATIVE la POZITIV

START PREPARARE – Făcând clic pe START PREPARATION va începe procesul de imprimare

Machine Translated by Google

OPRIRE PREGĂTIREA – Făcând clic pe OPRIRE PREGĂTIREA va opri procesul de imprimare

MATRIX – MATRIX sunt elementele disponibile pe care pot fi imprimate remedii.
APA și ALCOOL (alcoolul se referă la o picătură de alcool în apă, nu la întreaga sticlă plină cu alcool).

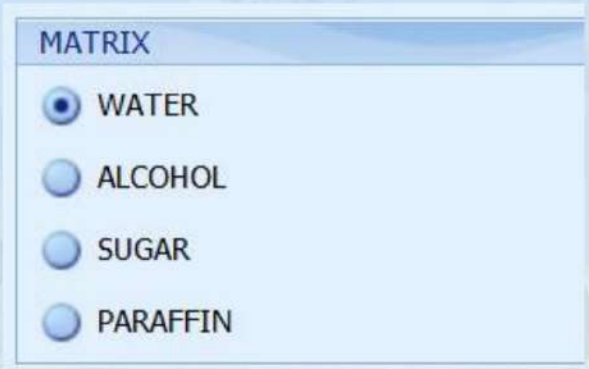

ZAHĂR se referă la pastile de zahăr (nu sunt recomandate pentru remediile paraziților)
PARAFINĂ se referă la hidrocarburile saturate utilizate în SPA-uri

2. Înainte de a crea remediul, nu uitați să INVERȚI frecvența făcând clic pe INVERTARE

ÎNAINTE DE INVERSIUNE

Semnul exclamării este acolo pentru a vă aminti să inversați atunci când este necesar. Nu va ști dacă ETALON- ul pe care îl utilizați necesită INVERSIUNE, așa că depinde de dvs. să o faceți corect.



Machine Translated by Google

DUPĂ INVERSIUNE



Observați că liniile roșii și albastre de pe grafic sunt schimbate după INVERSIERE.


Aceasta este ceea ce vrei atunci când faci un remediu pentru un E TA LON negativ sau un ORGAN INDIVIDUAL.

3. Când este INVERSAT, puneți flaconul cu picurător din sticlă în cana Biophilia Intruder.



Machine Translated by Google

4. Faceți clic pe START PREPARATION (Asigurați-vă că setul cu cască este acoperit sau pornit capul cuiva în orice moment când sistemul este pornit). Acest lucru nu este important pentru REPRINTER pași dar pentru siguranța și conservarea setului cu cască. Oamenii tind să uitați de căști când faceți remedii.

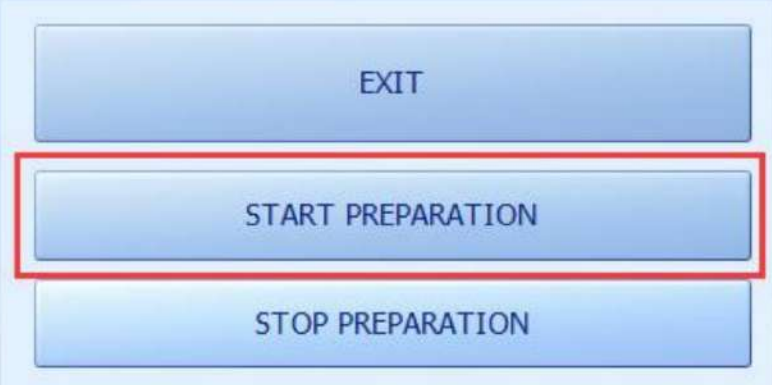

Când faceți clic pe START PREPARATION, remediul va trece printr-un ciclu de imprimare. Pentru a face ca remediul să fie cel mai eficient, faceți clic pe ÎNCEPE PREGĂTIREA de 5 ori pentru a permite software-ul să treacă prin ciclul de imprimare de 5 ori și să facă cel mai puternic remediu.

Puteți urma aceiași pași atunci când creați un remediu de orice fel.


REȚINEȚI CĂ ETALONUL POZITIV NU TREBUIE SĂ FIE INVERSATE

Pentru a face un remediu pentru un organ INDIVIDUAL , NU selectați niciun ETALON. Au Lista ETALON Ștergeți și faceți clic pe REPRINTER (presupunând că vă aflați pe pagina ANALIZĂ cu organul căruia vrei să-i faci un remediu). REMEDURI ORGANICE TREBUIE INVERSATE!

Machine Translated by Google

Ar trebui să vedeți numele organului, mai degrabă decât un element ETALON în partea de jos a paginii REPRINTER , așa puteți confirma că faceți un remediu pentru orgă sau pentru un ETALON selectat. REMEDIILE realizate folosind aceleași liste ETALON pot fi combinate într-o singură sticlă. Asta inseamna ca daca vrei sa faci remedii pentru pana la 5 MICROROGANISME, PATOLOGIE, ETC. Puteți pune până la 5 într-o sticlă, dar trebuie totuși să imprimați unul câte unul urmând pașii din paginile anterioare.

Exemplu: Ai selectat ETALON PATOLOGIE și ai 5 itemi în listă cu coeficienți mici și confirmați ca slăbire cu un V – TEST INTERN. Puteți face un remediu pentru toate cele 5 într-un flacon picurător, dar urmând pașii pentru REPRINTER pe rând.

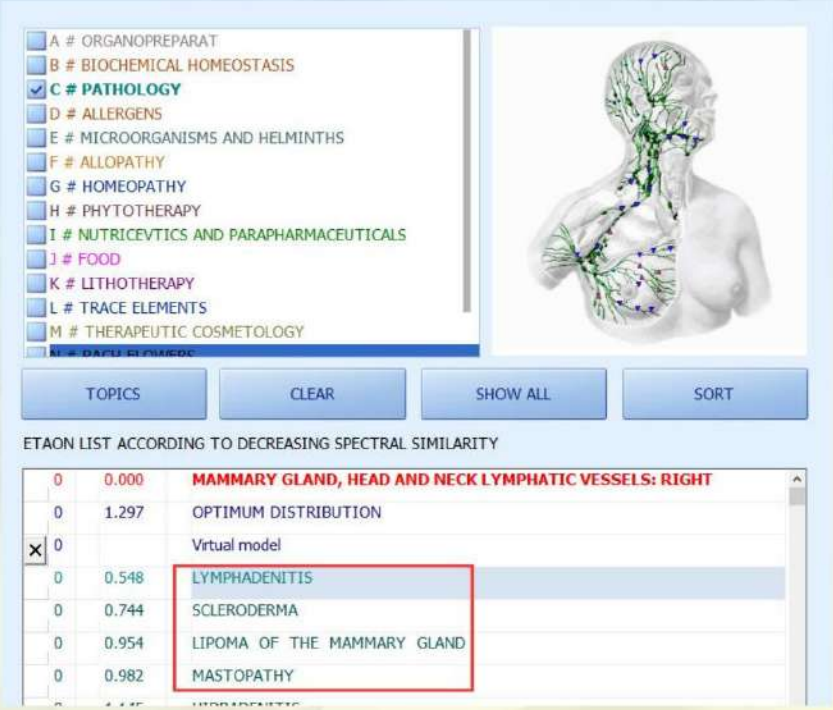


I tisimpo rt at that youmakeremed ie s DOAR pentru a confirma problemele care ar fi în raportul dumneavoastră sau dacă sunt testate manual cu V-TEST INTERNAL .

Machine Translated by Google

LOCALIZAȚI PAGINA

Pagina LOCALIZE este pagina IN BETWEEN atunci când urmați MANUALUL pașii de ANALIZĂ.

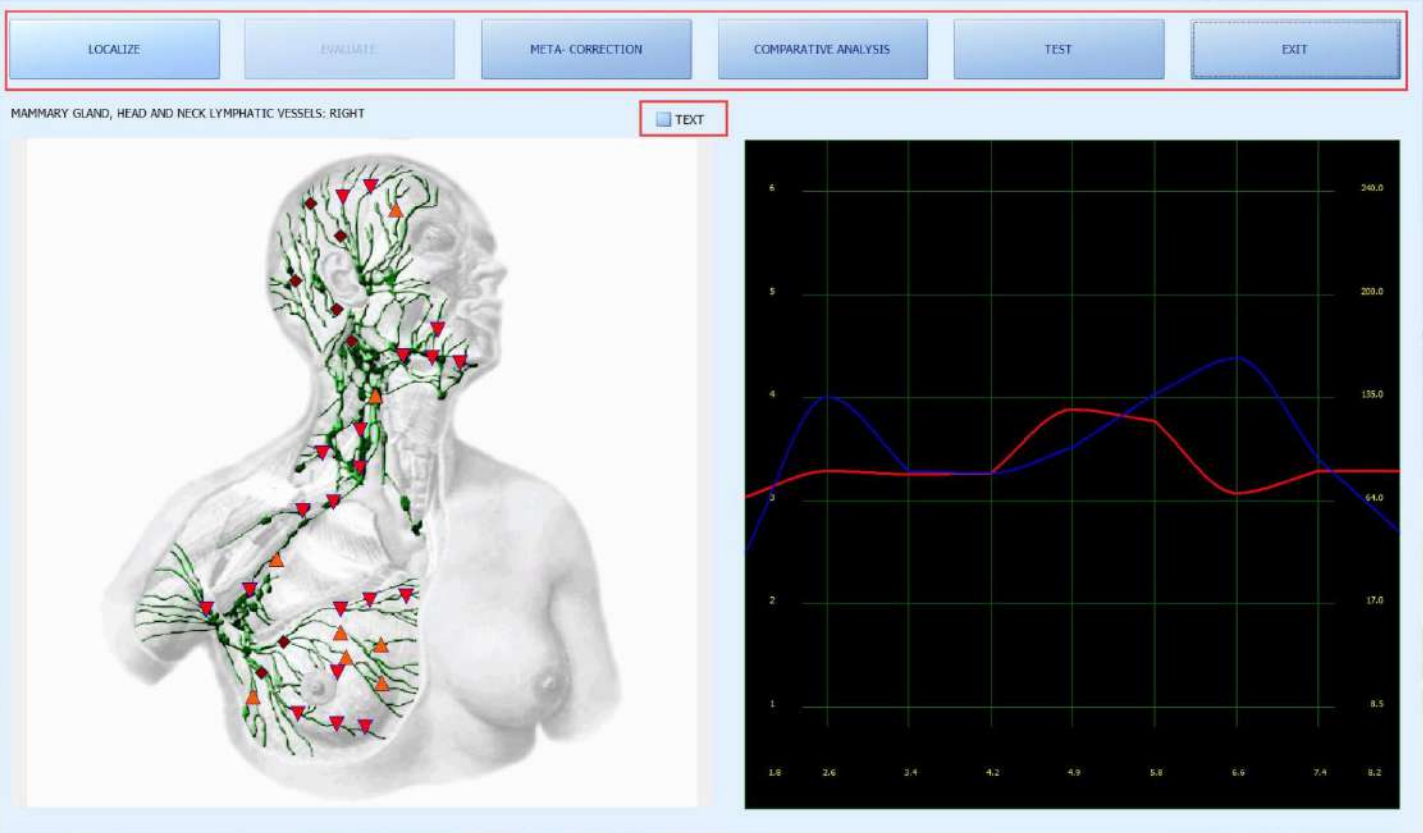

LOCALIZARE – Localizare este un proces care vă permite să executați o scanare suplimentară pe un parte localizată a întregului organ/țesut scanat.

EVALUARE – Odată izolat pentru localizare (vezi pașii de pe pagina următoare), EVALUARE inițiază o scanare a zonei localizate.

Machine Translated by Google

META-TERAPIE – Acest buton META-TERAPIE vă duce la META-TERAPIE
pagina care permite terapia numai pentru organul selectat. Deoarece există o opțiune pe
Pagina de CERCETARE pentru a rula terapii la toate organele în același timp, aceasta nu este folosită des pentru terapii.

ANALIZA COMPARATĂ – Vă duce la pagina ANALIZA COMPARATĂ


TEST – Vă duce la pagina ANALIZĂ (la fel face clic pe imaginea graficului).

EXIT – Vă duce la pagina CARD INDEX .



TEXT – Caseta de selectare TEXT mic afișează semne mici + care sunt descrieri ale
organ scanat. „Vă rugăm să vedeți videoclipul silențios „text” de pe pagina de antrenament pentru a vedea acest lucru ac iune.

Plasați mouse-ul peste
verde + semne pentru a vedea ce asta face.

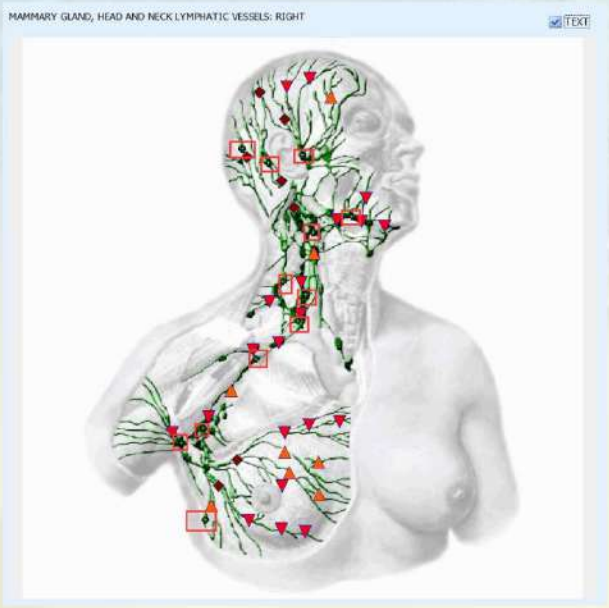


Machine Translated by Google

LOCALIZAREA PROCESULUI

Când vă aflați pe pagina LOCALIZE, faceți clic pe cuvântul LOCALIZE și veți vedea un mic cerc apare pe imaginea orgii. Mutați cercul la forma cu cel mai scăzut nivel de energie din fotografia scanată. LOCALIZE este util doar atunci când nivelurile de energie ale organelor sunt consistente în jurul imaginii, cu excepția unuia sau a două locuri. Acest lucru va ajuta să ne dăm seama dacă zona cu singurul nivel scăzut de energie are informații diferite față de scanarea generală a țesuturilor.
În cele mai multe cazuri, scanarea LOCALIZE nu va avea informații noi, dar există cazuri în care acest lucru este util și necesar.


Asigurați-vă că setul cu cască este purtat înainte de a da clic pe EVALUARE

Odată ce cercul a fost setat peste zona pe care doriți să o localizați, faceți clic pe EVALUARE și va începe o scanare.

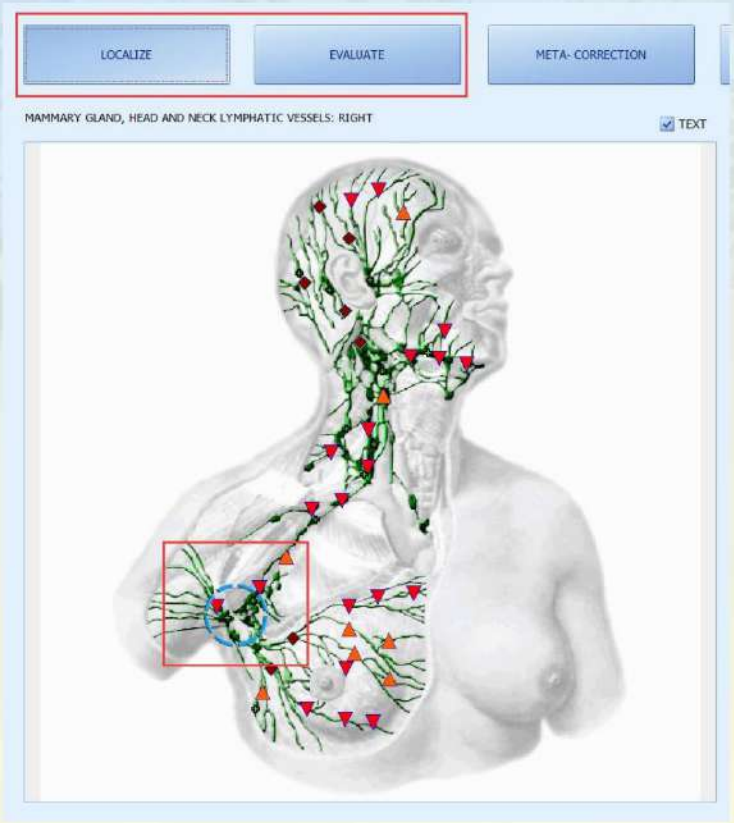


Machine Translated by Google

Când scanarea este completă, veți vedea un contur verde în jurul cercului care a fost anterior incolor. Dacă dați clic direct pe cerc, veți vedea schimbarea conturului la negru.

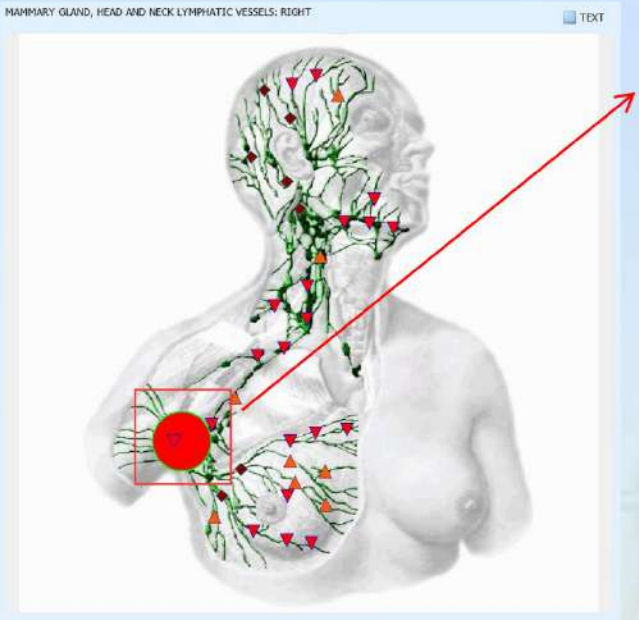

Când conturul este VERDE și mergi înainte la pagina ANALIZĂ pentru a analiza această scanare, informațiile din ETALONS vor fi relevante numai pentru zona LOCALIZATĂ .

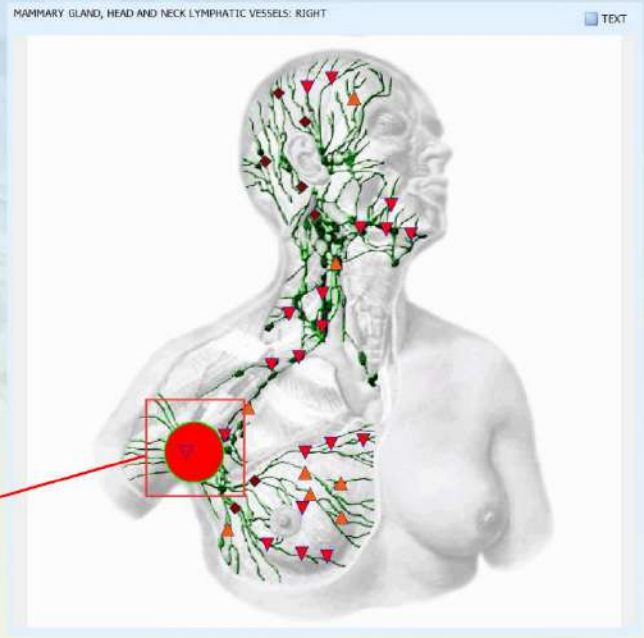

Când conturul este NEGRU și te miști trimiteți la pagina ANALIZĂ pentru a analiza această scanare, informațiile din ETALONS vor să fie relevante pentru INTREGUL organ.


Puteți schimba între NEGRU și VERDE și puteți vedea pagina ANALIZĂ pentru a localiza orice schimbare între cele două. Odată ce LOCALIZE este finalizată, scanarea originală se va schimba la „L” pe pagina CARD INDEX și nu mai au un „S”.

Machine Translated by Google

ALTE TERAPII ÎN SOFTWARE-ul Biophilia Intruder

Deși metaterapia este terapia principală din sistem, cea mai eficientă terapie și TREBUIE să fie cea mai utilizată, există și alte terapii opționale care pot fi implementate în protocoalele dumneavoastră de tratament. Aceste terapii suplimentare se găsesc în lista ETALON din pagina ANALIZĂ FITOTERAPIE: O terapie pe bază de


plante cu frecvențe terapeutice ale plantelor.

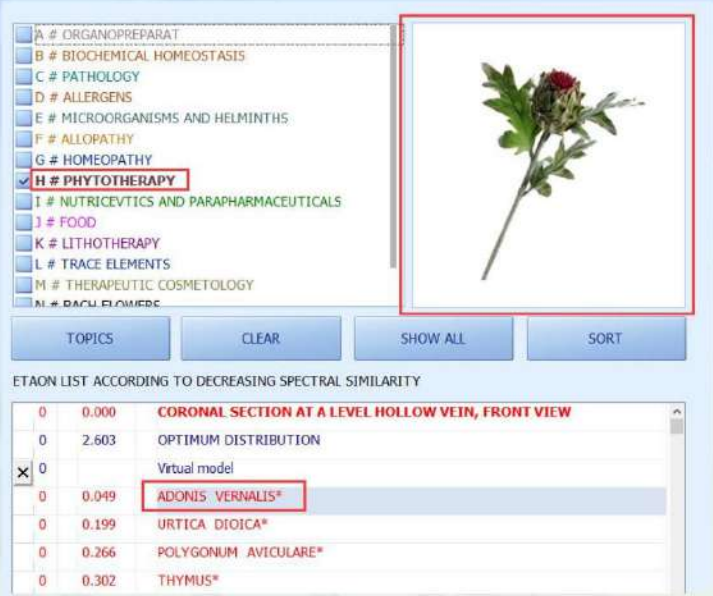

Pentru a utiliza această terapie, acordați atenție celor mai mici coeficienți din listă, cei cu coeficienți mai mici decât 0,500 sunt absolut cei mai buni și toate celelalte vor fi de asemenea utile. NU TREBUIE SĂ V-TESTEAȚI ETALONS pentru terapie internă .

Pentru a utiliza terapia, selectați planta pe care doriți să o utilizați și faceți clic pe fotografia plantei. Veți fi dus la pagina de metaterapie unde puteți da terapie pe organul selectat cu planta pe care ați selectat-o.

Machine Translated by Google

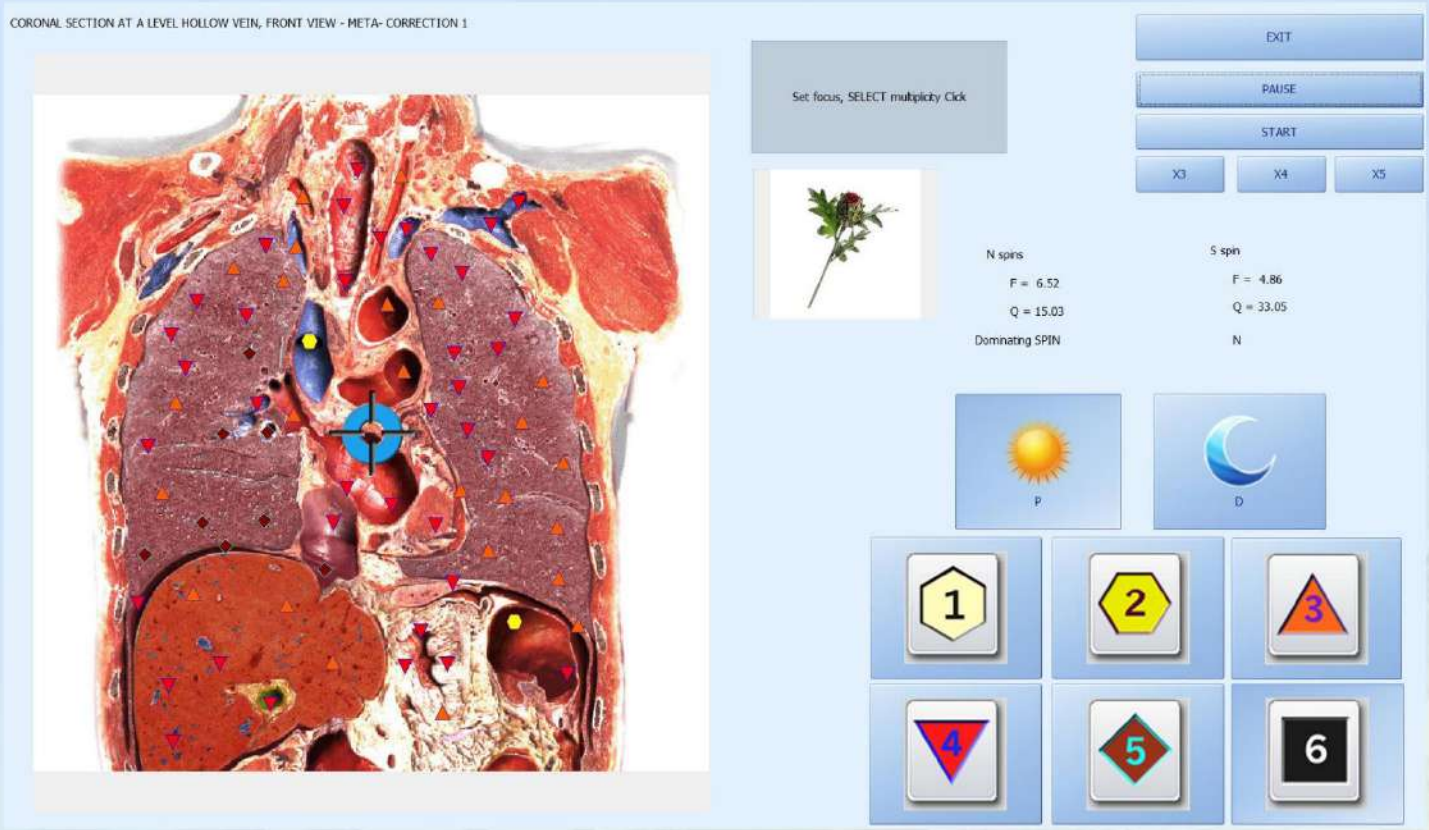


Puteți selecta până la 5 terapii pentru a administra organul folosind frecvența plantei. Puteți face oricâte dintre acestea doriți și aveți timp pentru.

LITOTERAPIE: O listă de frecvență a pietrelor terapeutice. Urmați aceiași pași ca și pentru FITOTERAPIE, dar selectați LITOTERAPIE ETALON în pagina ANALIZĂ



Machine Translated by Google


CITIREA ȘI ÎNȚELEGEREA GRAFULUI

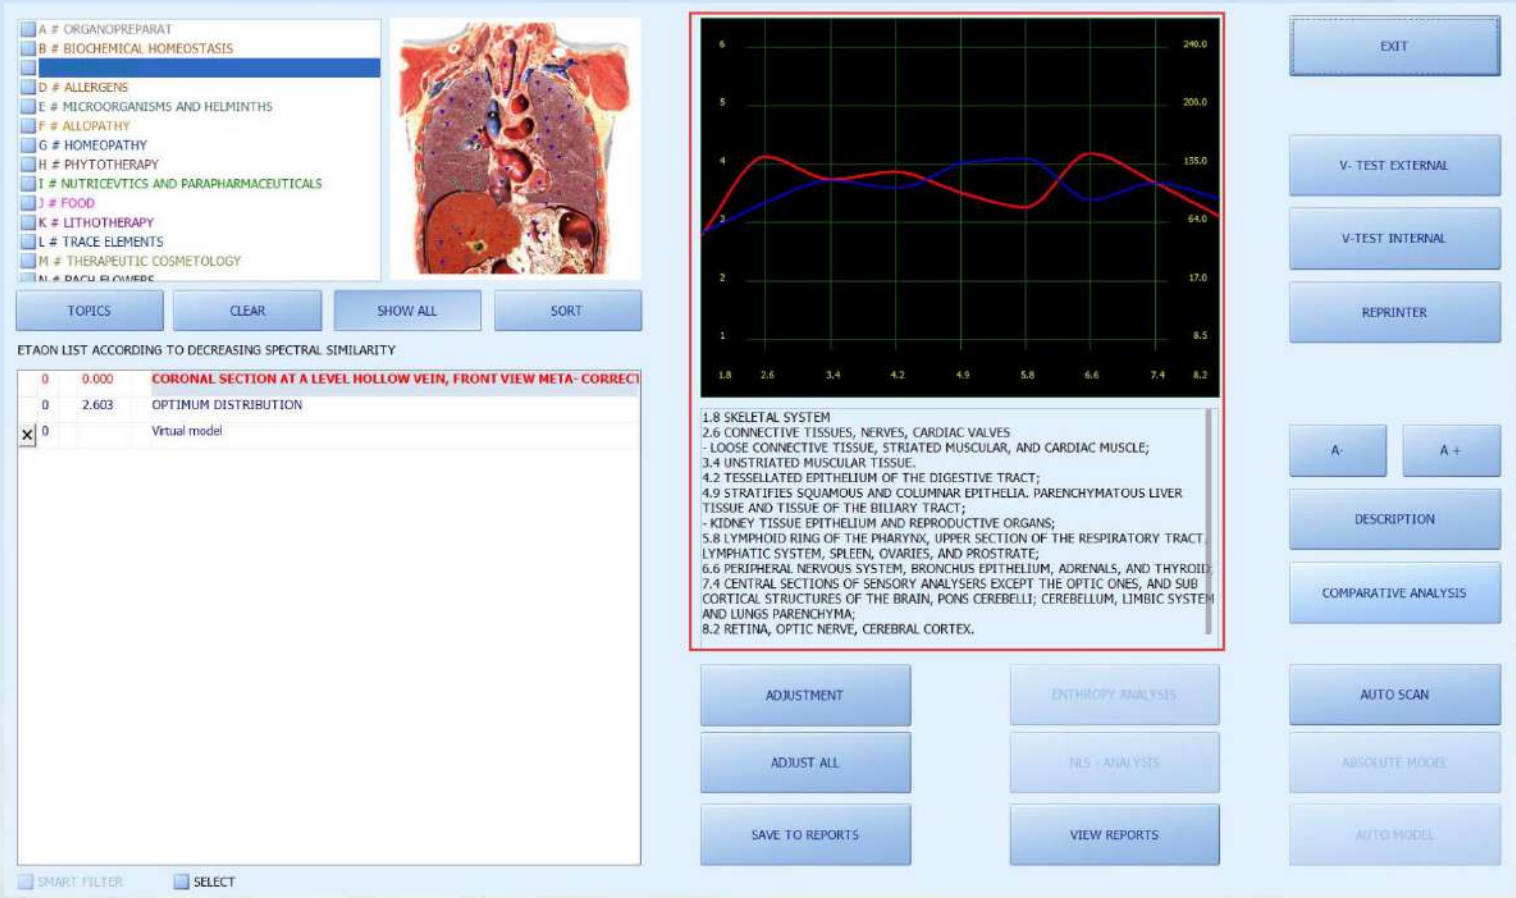


Graficele organelor sunt un instrument excelent pentru a înțelege de unde sunt localizate și de unde provin cauzele rădăcină în acele organe.

Ceea ce căutăm în grafic este orice loc în care linia ROȘIE este deasupra ALBASTRU

Machine Translated by Google

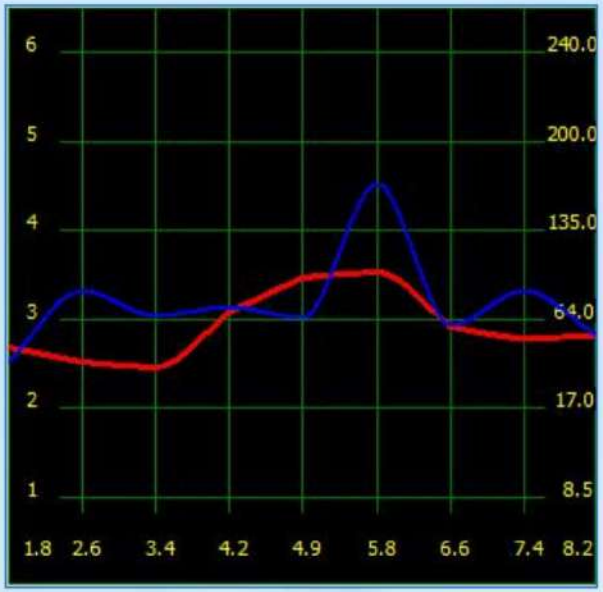

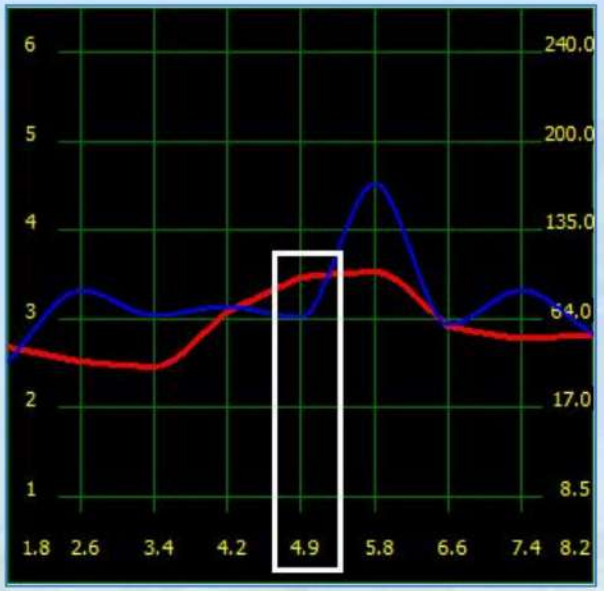

ROȘU – Reprezintă HIPERFUNȚIA organului/țesutului

ALBASTRU – Reprezintă HIPOFUNȚIA organului/țesutului

Organele și țesuturile cu o problemă a funcției HYPER sunt mai greu de tratat, deoarece acestea reprezintă de obicei dezechilibre cronice de sănătate. În timp ce problemele cu funcția HYPO sunt mai ușor de tratat și de echilibrat.

În acest exemplu, ne uităm la un grafic al scanării NERVE BUNDLE. Vedem că linia ROȘIE este deasupra liniei ALBASTRĂ cu cel mai mare decalaj la 4,9

Aceasta înseamnă că problemele din țesutul NERVE BUNDLE provin de la Digestie, sistemul reproducător.

Machine Translated by Google

1.8 - SISTEMUL scheletic (schelet, oase, etc.)

2.6 - ȚESUTURI CONECTIVE, NERVI, VALVELE CARDIACĂ, ȚESUT CONECTIV LAX, MUSCULAR STRAT ȘI MUSCHI CARDIAC; (Nervi, sistemul cardiovascular și țesuturi conjunctive)

3.4 - ȚESUT MUSCULAR NESTRIAT. (Mușchi)

4.2 - EPITELIUL TESELAT AL CARELOR DIGESTIV; (Aparatul digestiv)

4.9 - STRATIFICĂ EPITELII SCUAMOASE ȘI COLONARE. ȚESUT HEPATIC PARENCHIMATOȘ ȘI ȚESUT AL CĂILOR BILIARE, EPITELIUL ȚESUTULUI RINICHII ȘI ORGANE DE REPRODUCERE; (digestia, sistemul reproductiv)

5.8 - INELUL LIMFOID AL FARINGELULUI, SECȚIUNEA SUPERIOARĂ A CĂILOR RESPIRATORII, SISTEMUL LIMFATIC, SPLINA, OVARELE ȘI PROSTRATA; (sisteme limfatice și urogenitale)

6.6 - SISTEMUL NERVOS PERIFERIC, EPITELIUL BRONCIULUI, SUPRRENALELE ȘI TIROIDA; (sisteme nervoase și endocrine)

7.4 - SECȚIUNI CENTRALE ALE ANALIZORILOR SENSORIALI CU EXCEPȚIA CELE OPTICE, ȘI STRUCTURI SUB CORTICALE ALE CREIERULUI, PONS CEREBELLI; CEREBEL, SISTEMUL LIMBIC ȘI PARENCHIMUL PLAMANI; (sisteme senzoriale și nervoase)

8.2 - RETINA, NERVUL OPTIC, CORTEXUL CEREBRAL. (sistem senzorial)

Dacă sistemul are ceea ce sună ca o mulțime de lucruri aleatorii, urmați indicațiile în roșu pentru a ști ce sisteme să investighezi mai mult. Uitați-vă la OD-urile organelor din sistemele enumerate. Graficele sunt pentru investigarea posibilelor cauze fundamentale.

Machine Translated by Google

SALVAREA BAZEI DE DATE

Oricând există o nouă actualizare de software, ar trebui să salvați baza de date actuală a Biophilia Intruder pentru a nu pierde toate fișierele scanate. Pentru a salva baza de date urmați pașii de mai jos:

1. CLIC DREAPTA pe pictograma Biophilia Intruder de pe desktop



2. Când dați CLIC DREAPTA, veți vedea un meniu derulant, selectați „PROPRIETĂȚI”


3. Apoi, faceți clic pe DESCHIDERE LOCAȚIA FIȘIERULUI



Machine Translated by Google

4. Veți fi adus la această pagină, derulați până la capăt până când vedeți acest folder BASEDAT. Pot exista multe foldere BASEDAT, căutați-l pe cel fără date după numele BASEDAT.

CLICK DREAPTA pe folderul BASEEDAT și COPIAȚI fișierul.

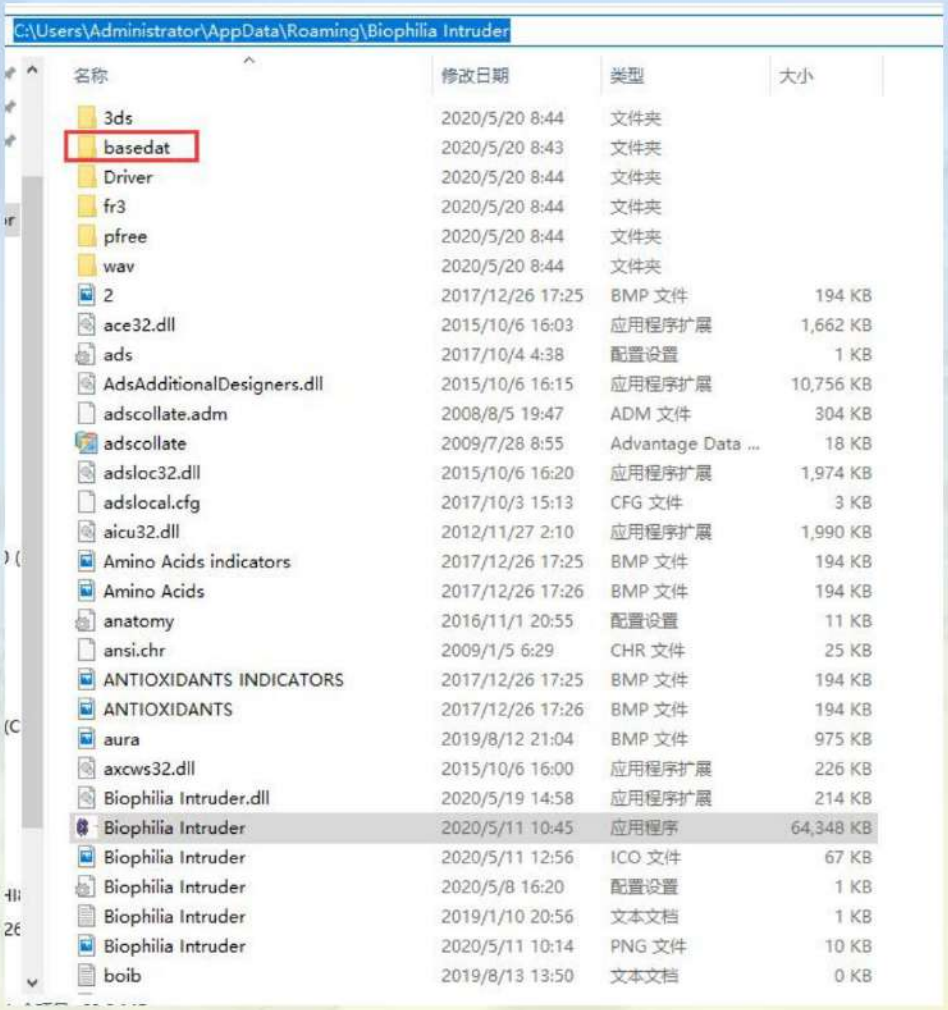

Machine Translated by Google

5. După ce ați COPIAT folderul BASEDAT , închideți toate ferestrele deschise și oriunde pe desktop FACEȚI CLIC DREAPTA și LIPIȚI folderul BASEDAT .

Când folderul BASEDAT este POSTAT pe desktop, veți vedea folderul astfel:



Când vedeți folderul BASEDAT pe desktop, puteți continua instalarea actualizării software.


PLASARE BAZĂ DE DATE SALVATE ÎN NOUL SOFTWARE

Deschideți software-ul Biophilia Intruder făcând dublu clic pe pictograma software-ului de pe dvs computer desktop.



Machine Translated by Google


Pe pagina de deschidere a software-ului, faceți clic pe SETARE , apoi pe ADMINISTRATOR

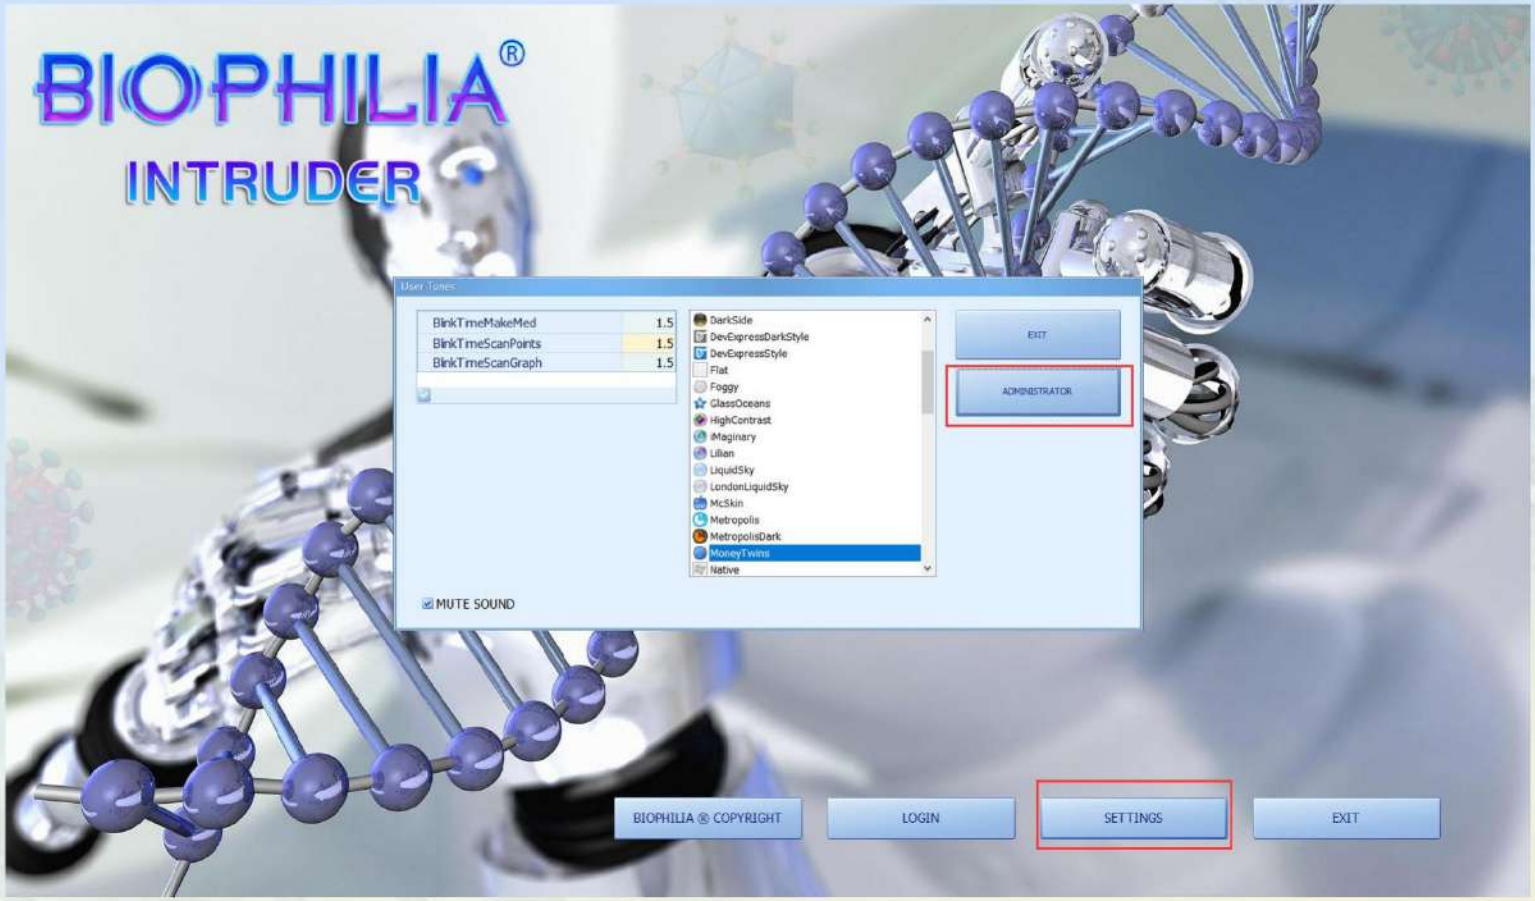

Machine Translated by Google

PAGINA ADMINISTRATORULUI

Pe pagina ADMINISTRATOR, faceți clic pe SALVARE PE DISK, veți vedea o altă pagină care apare pe ecran.

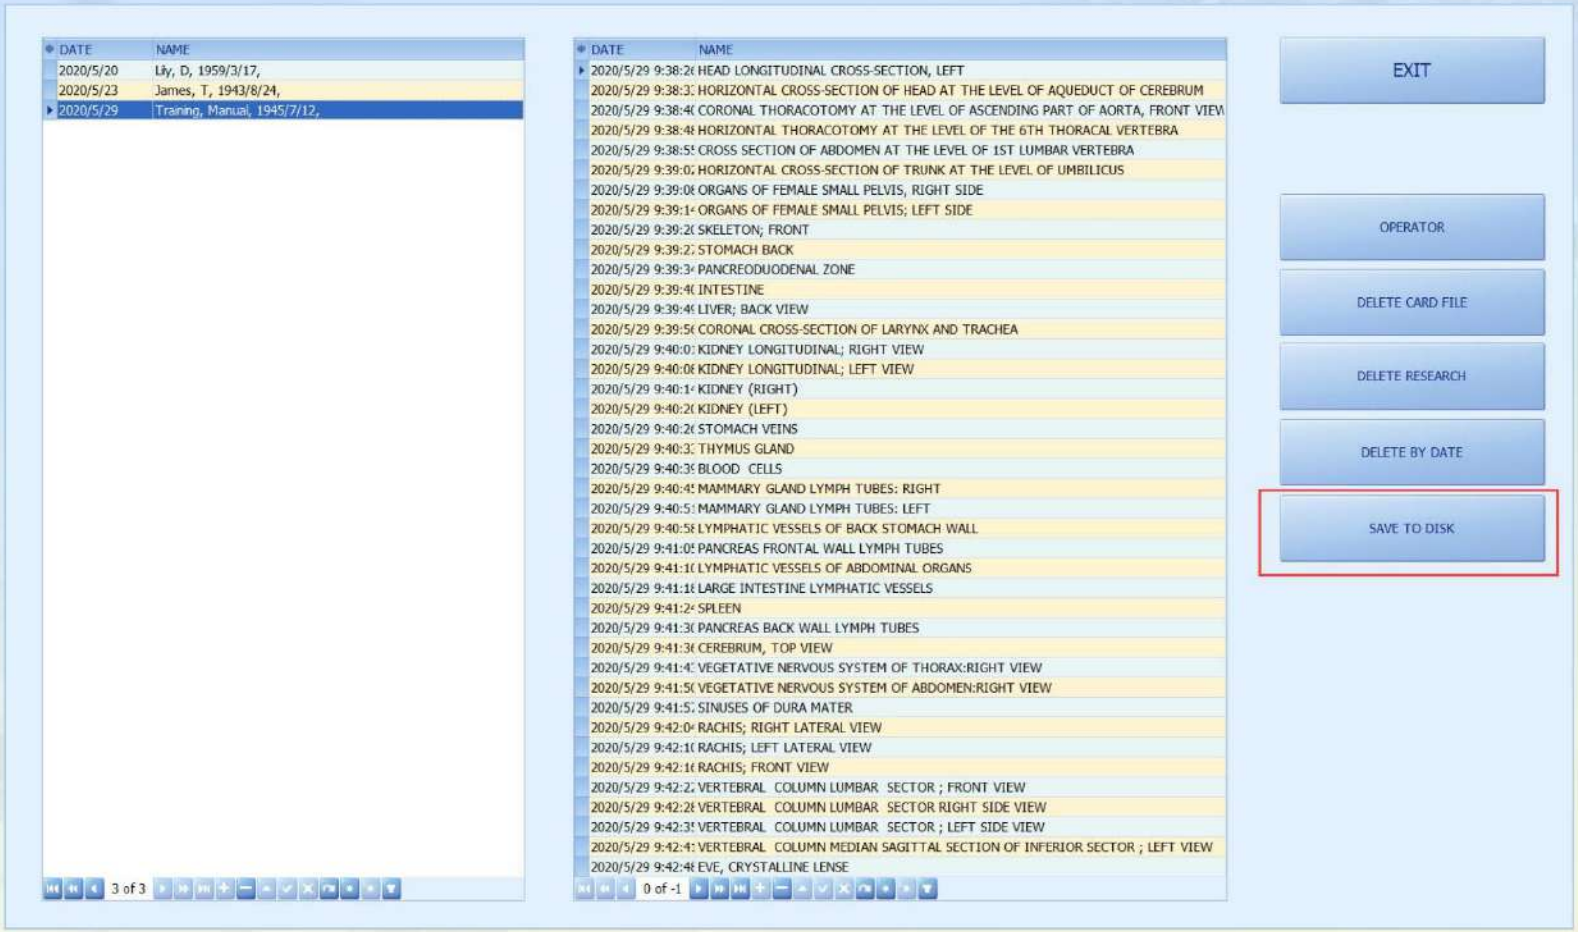


Machine Translated by Google

Faceți clic pe Salvare într-un folder pentru a alege folderul în care doriți să salvați datele de rezervă.




Machine Translated by Google

Când faceți clic pe OK, ar trebui să vedeți folderul în partea dreaptă:

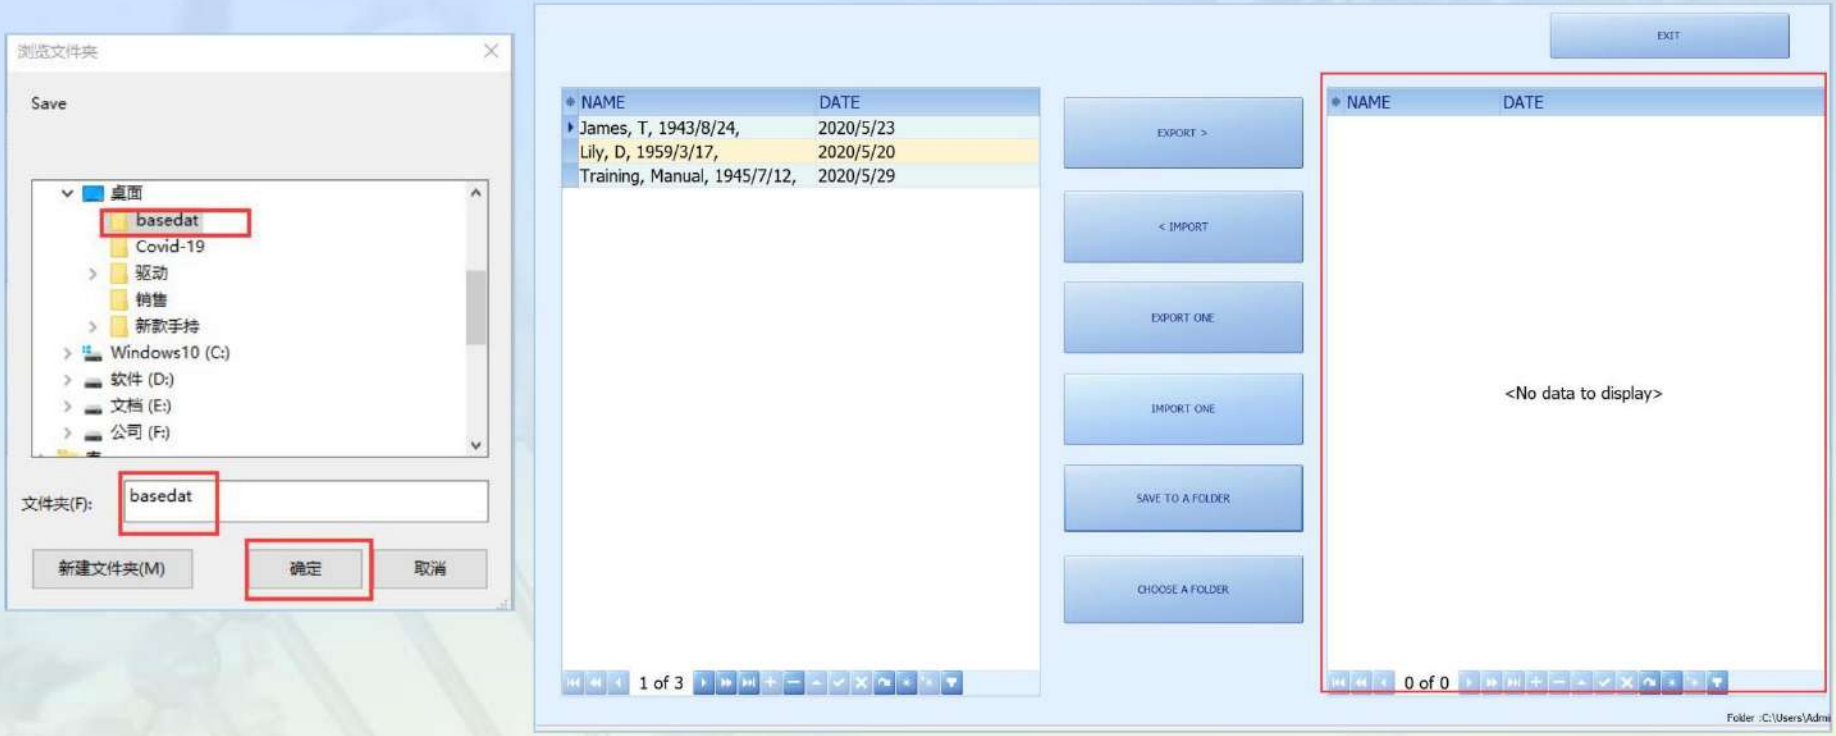

Machine Translated by Google

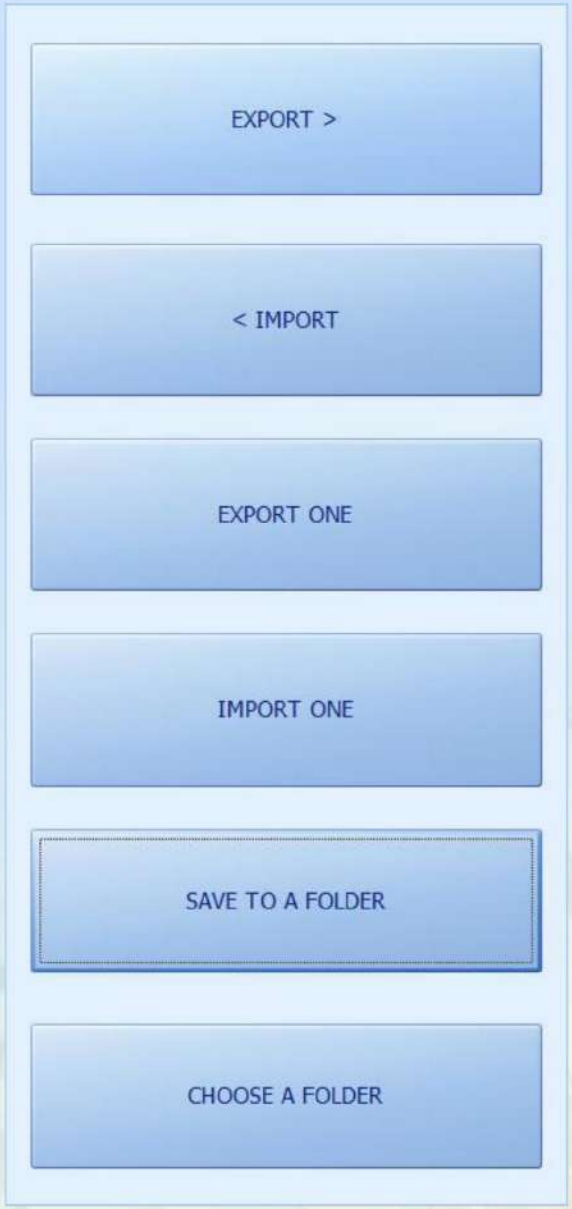

Puteți face clic pe EXPORT > pentru a salva toate datele de rezervă în folderul selectat

Puteți face clic pe < IMPORT pentru a importa toate datele de rezervă din folderul selectat în software-ul dvs

Puteți face clic pe EXPORTARE ONE > pentru a salva un card în folderul selectat

Puteți face clic pe < IMPORT ONE pentru a importa un card din folderul selectat în software-ul dvs

Machine Translated by Google

---THANK YOU---